


**RAJZJEGYZÉK:**

- E9-100 / 1.lap Egyvonalas kapcsolási rajz
- E9-100 / 2.lap Egyvonalas kapcsolási rajz
- E9-100 / 3.lap Egyvonalas kapcsolási rajz
- E9-200 / 6.lap Áramutas kapcsolási rajz
- E9-200 / 9.lap Áramutas kapcsolási rajz
- E9-200 / 10.lap Áramutas kapcsolási rajz
- E9-300 / 1.lap Homlokképi rajz


Mégbízó		Tervező	
Nyírségvíz Zrt. 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.		Kólya Ferenc	
A projekt megnevezése:			
A munkarész tárgya:			
Szerkesztő:	Kólya Ferenc	Nyírségvíz víztorny irányítástechnikai fejlesztése	
Tervező:	Kólya Ferenc	VILLAMOS ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI TERV	
Fel.tervező:	HI-T. V-T	A rajz tárgya:	
vez.t.eng.sz.:	15-0679	E9 jelű villamos elosztó	
Ellenőr:		Kapcsolási rajzok	
Főtervező:		Rajzméret:	210x297 mm
Generáltervező:		Méretarány:	-
		Rajzsám:	
		E9	

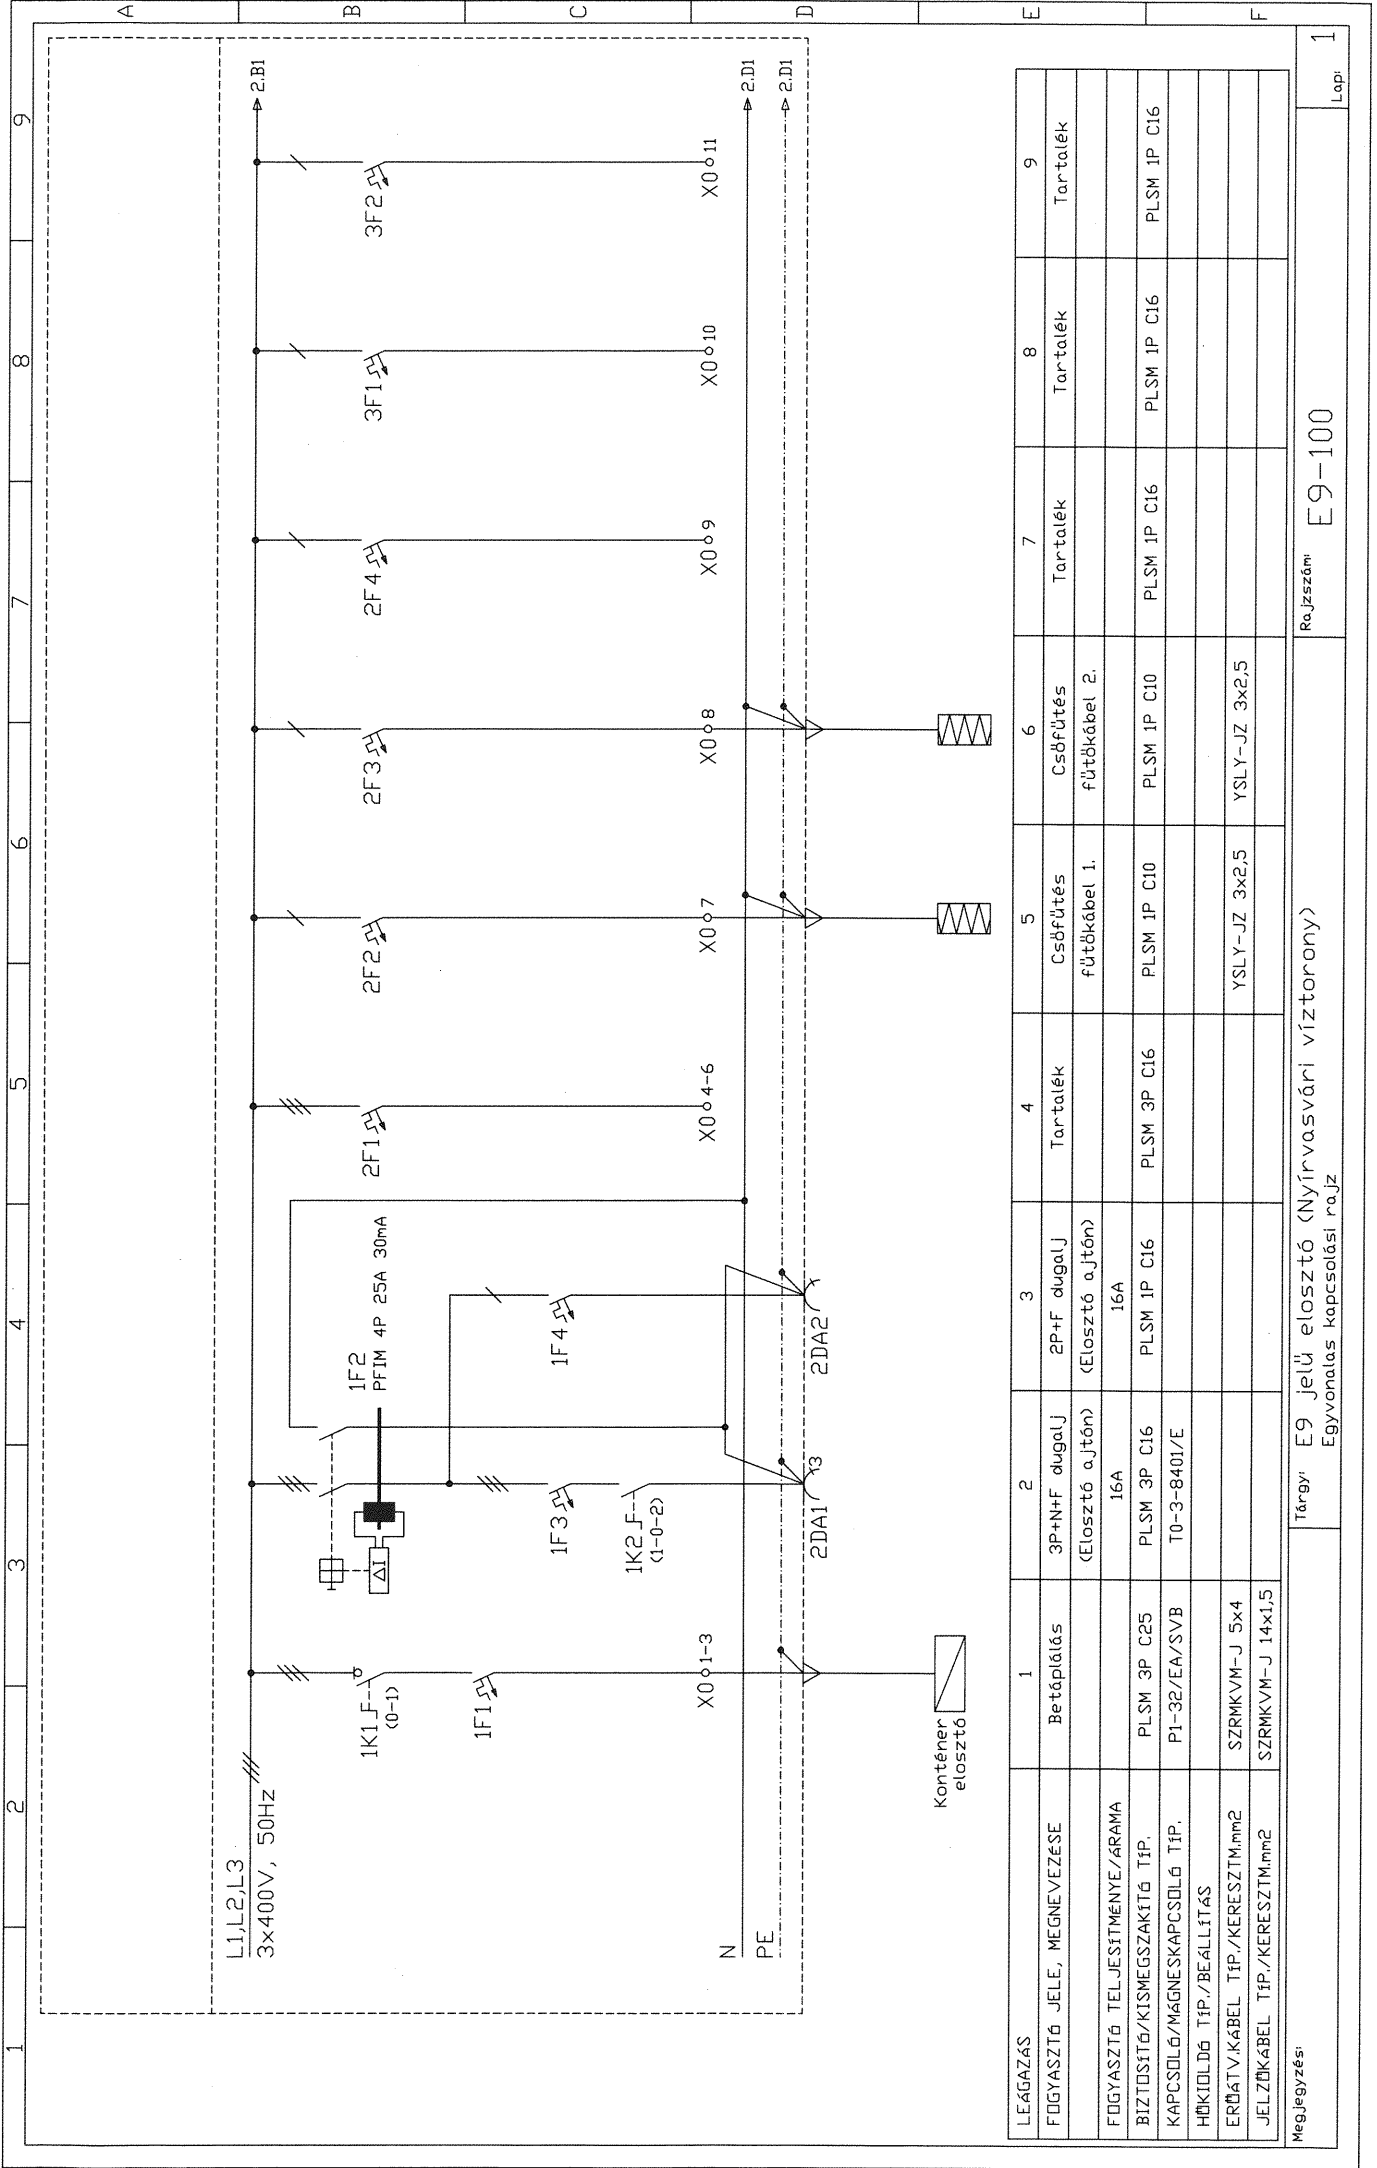

LEÁGYZÁS	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FDGYASZTÓ JELE, MEGNEVEZÉSE	Betáplálás	3P+N+F dugalj (Elosztó ajtón)	2P+H dugalj (Elosztó ajtón)	Tartalék	Csőfűtés fűtőkábel 1.	Csőfűtés fűtőkábel 2.	Tartalék	Tartalék	Tartalék
FDGYASZTÓ TELJESÍTMÉNYE/ÁRAMA		16A	16A						
BIZTOSÍTÓ/KISMEGSAKITÓ TÍP.	PLSM 3P C25	PLSM 3P C16	PLSM 1P C16	PLSM 3P C16	PLSM 1P C10	PLSM 1P C10	PLSM 1P C16	PLSM 1P C16	PLSM 1P C16
KAPCSOLÓ/MÁGNESKAPCSOLÓ TÍP.	PI-3E/EA/SVB	T0-3-8401/E							
HŐKIDOLDÓ TÍP./BEÁLLÍTÁS									
ERŐÁTV/KÁBEL TÍP./KERESZTM.mm2	SZRMKVM-J 5x4								
JELZÓKÁBEL TÍP./KERESZTM.mm2	SZRMKVM-J 14x1,5								

Megjegyzés:	Tárgy: E9 jelű elosztó (Nyírvassvári víztorony) Egyvonalas kapcsolási rajz	Re.jzszám: E9-100	Lapr: 1
-------------	---	-------------------	---------



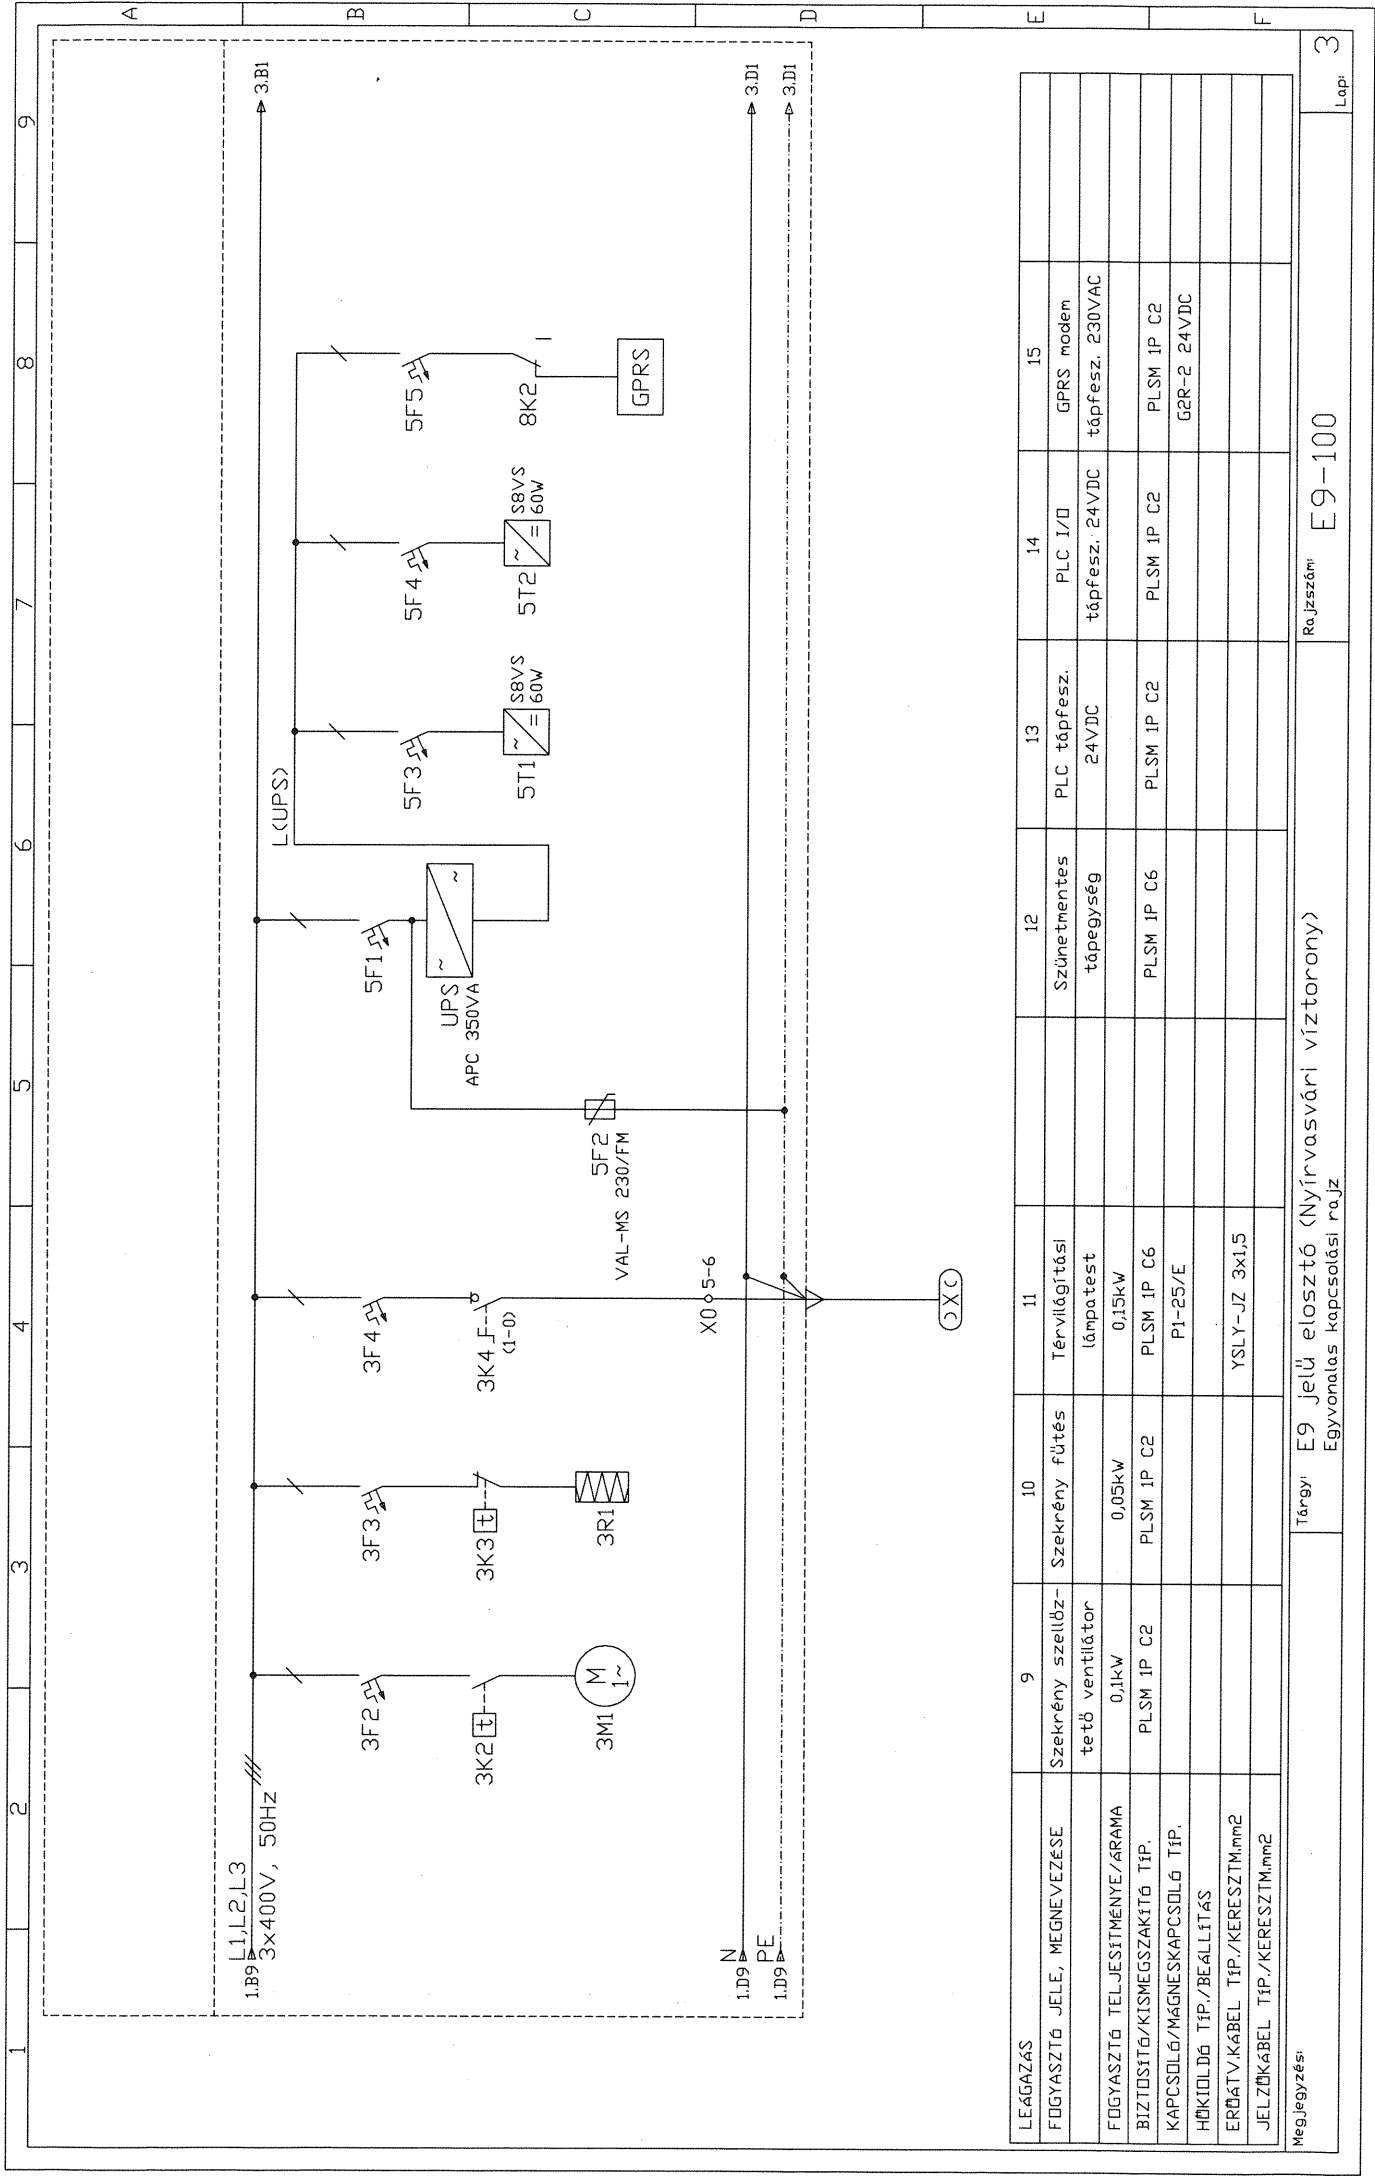


LEGAZÁS	9	10	11	12	13	14	15
Fogyasztó jele, megnevezése	Szekrény szellőztető ventilátor	Szekrény fűtés	Térvilágítási lámpatest	Szünetmentes tápegység	PLC tápfesz. 24VDC	PLC I/O tápfesz. 24VDC	GPRS modem tápfesz. 230VAC
Fogyasztó teljesítménye/árama	0,1kW	0,05kW	0,15kW				
Biztosító/kismegszakító típusa	PLSM IP C2	PLSM IP C2	PLSM IP C6	PLSM IP C6	PLSM IP C2	PLSM IP C2	PLSM IP C2
Kapcsoló/mágneskapcsoló típusa			P1-25/E				G2R-2 24VDC
Hőkioldó típusa/beállítás			YSLY-JZ 3x1,5				
Erőátviteli kábel típusa/keresztmetszete							
Jelzőkabel típusa/keresztmetszete							





1 2 3 4 5 6 7 8 9

PLC Analóg ki/bemenetek (CP1W-MAD11)

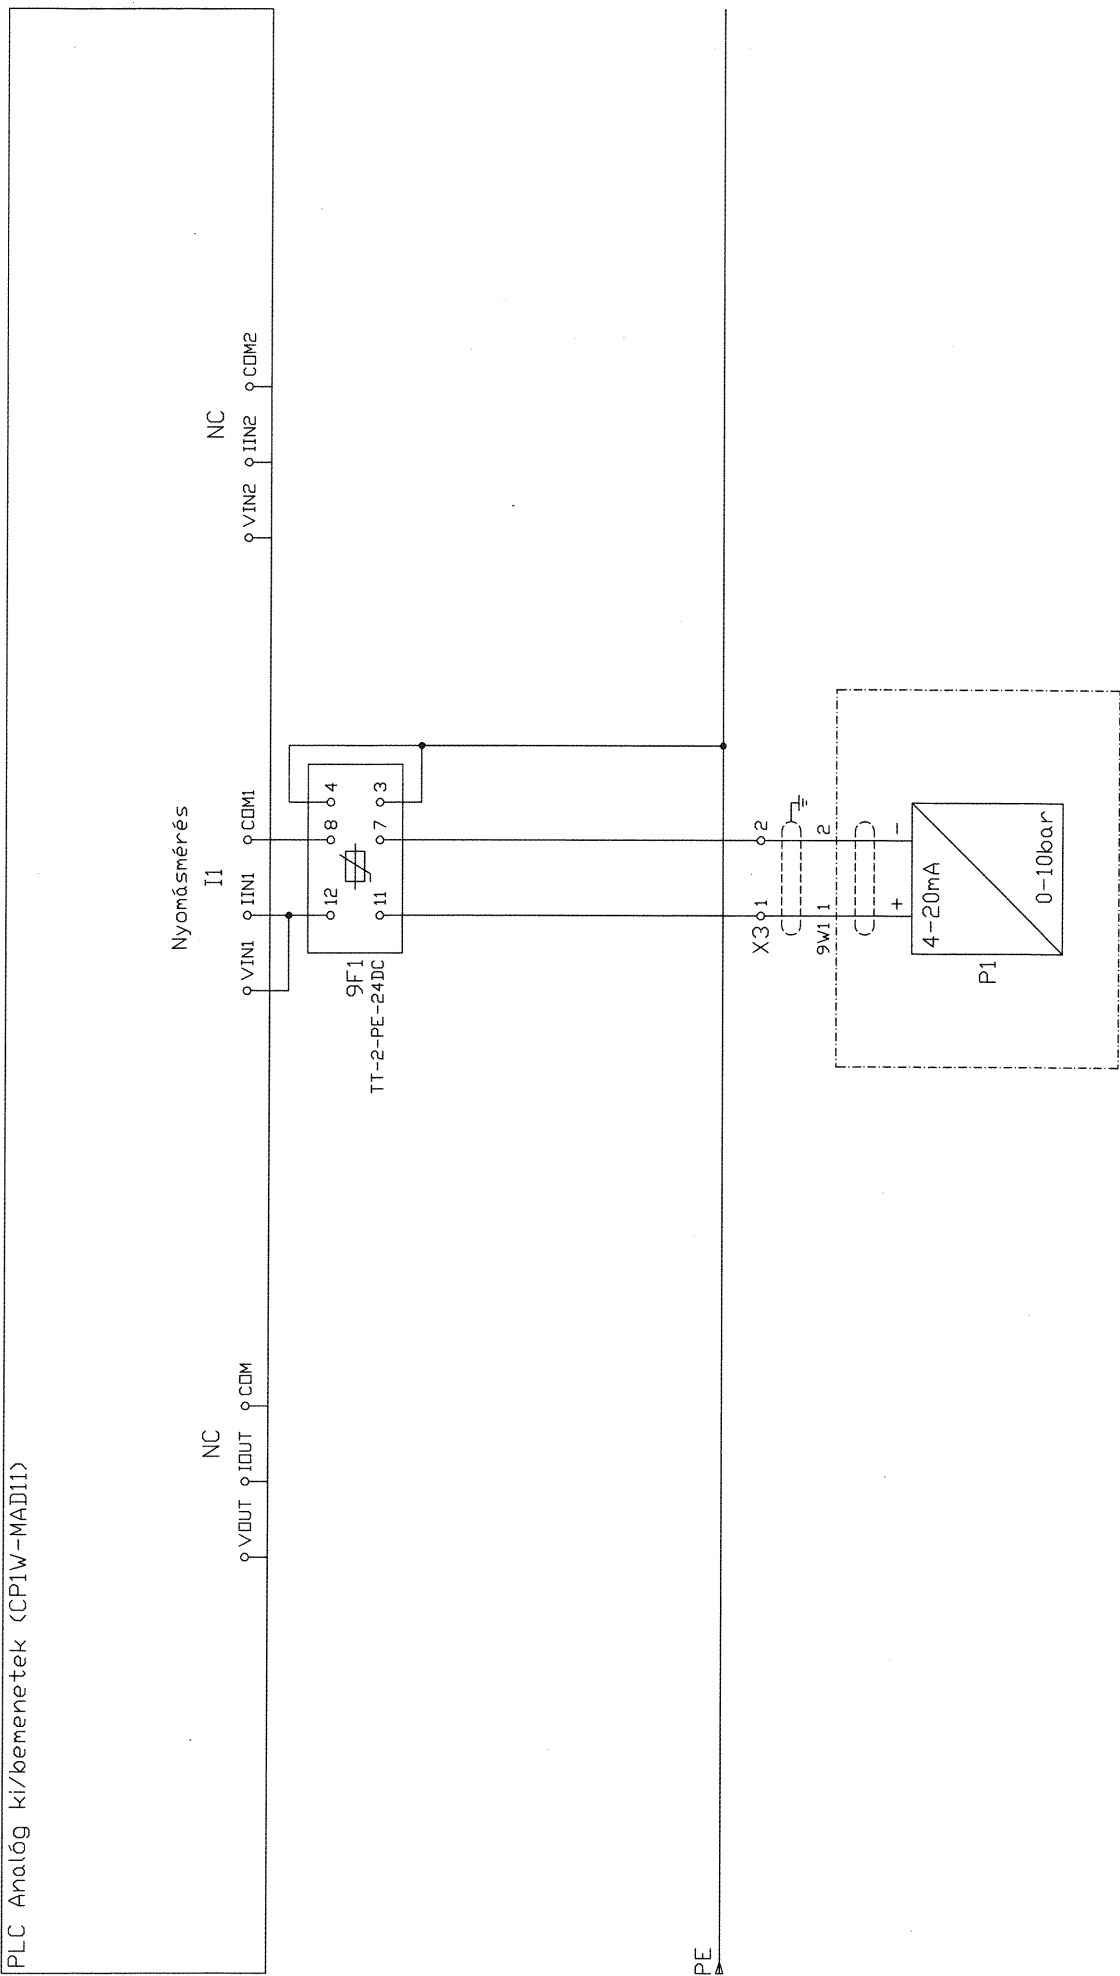

PE  
6.02

Megjegyzés:

Tárgy: E9 jelű elosztó (Nyírvosvári víztorony)  
áramutas kapcsolási rajz


Rajzszám: E9-200

Lap: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ajtó előlnézet

800x600x300mm

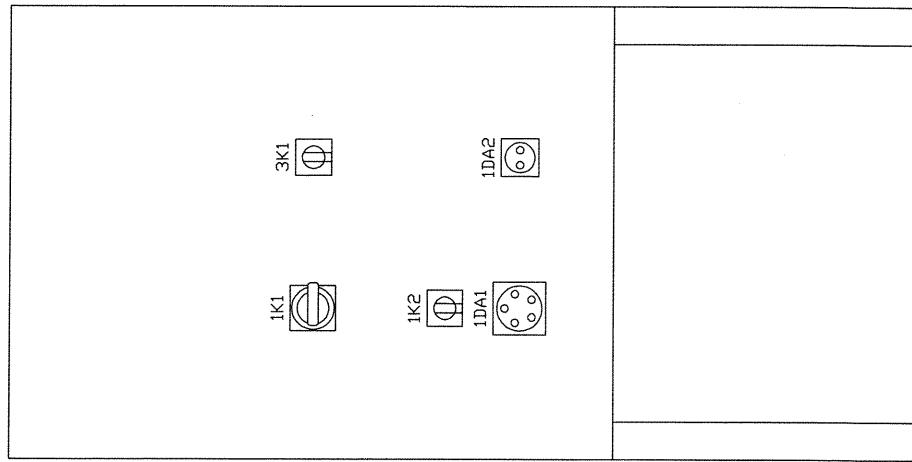

Megjegyzés:

Tárgy: E9 jelű elosztó (Nyírvasvári víztorony)  
Homloképi rajz

Rajzszám: E9-300

Lap: 1

A B C D E F