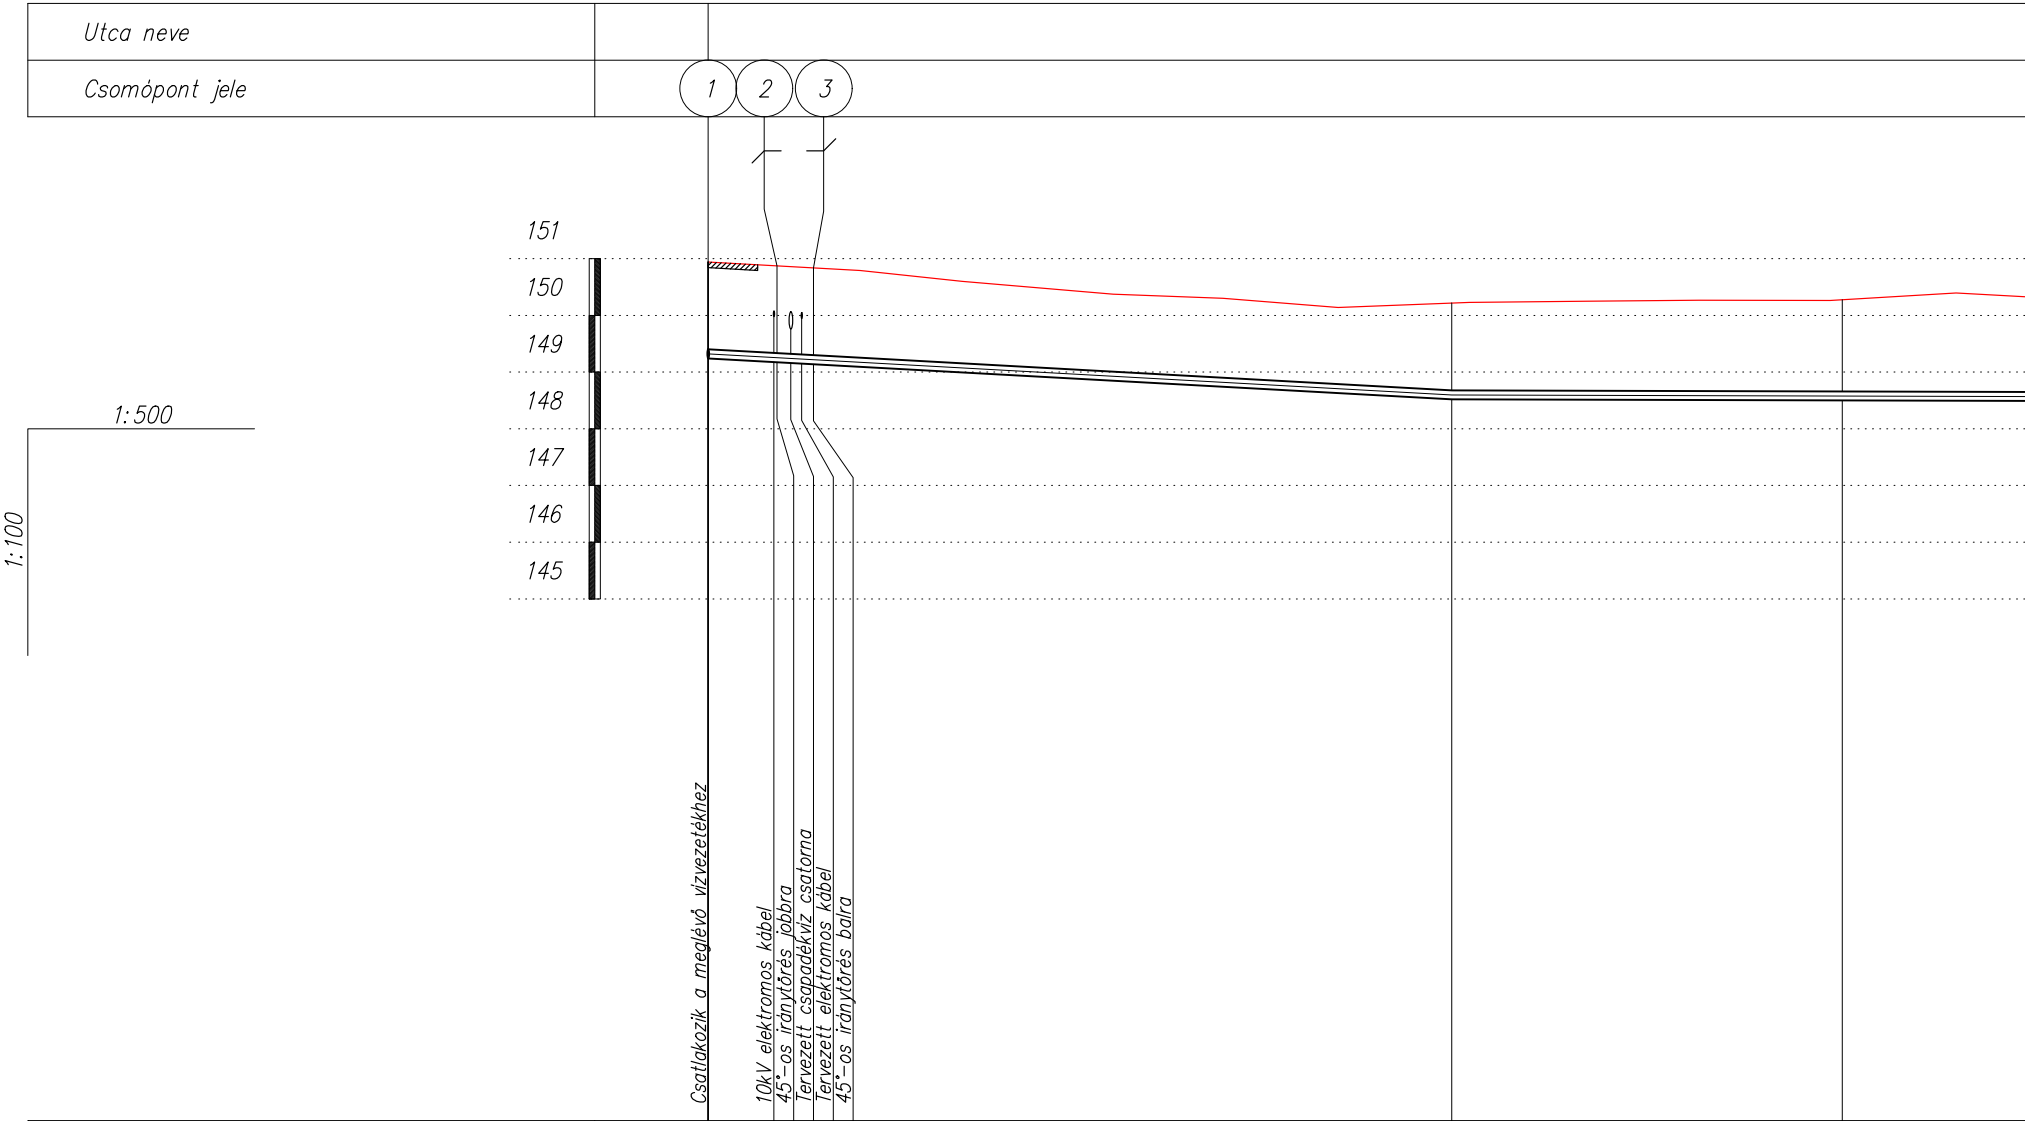
Utca neve
Csomópont jele
1
2
3
151
150
149
148
147
146
145
1:500
1:100
Csatlakozik a meglévő vízvezetékhez
10kV elektromos kábel
45°-os iránytörés jobbra
Tervezett csapadékvíz csatorna
Tervezett elektromos kábel
45°-os iránytörés balra

	Csatlakozik a meglévő vízvezetékhez	10kV elektromos kábel	45°-os iránytörés jobbra	Tervezett csapadékvíz csatorna	Tervezett elektromos kábel	45°-os iránytörés balra		
Tervezett terepszint [m.B.f.]	150.94	150.88	150.87	150.86	150.85	150.84	150.22	150.28
Takarás [m]	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.62
Csőtető [m.B.f.]	149.40	149.34	149.33	149.32	149.31	149.30	148.68	148.66
Leásás mélysége [m]	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.78
Szelvény [m]	0+000.0	0+005.8	0+006.1	0+007.3	0+008.2	0+009.3	0+065.6	0+100.0
Lejtés [‰]	−11.0‰ 65.57 m							
Épül összesen								

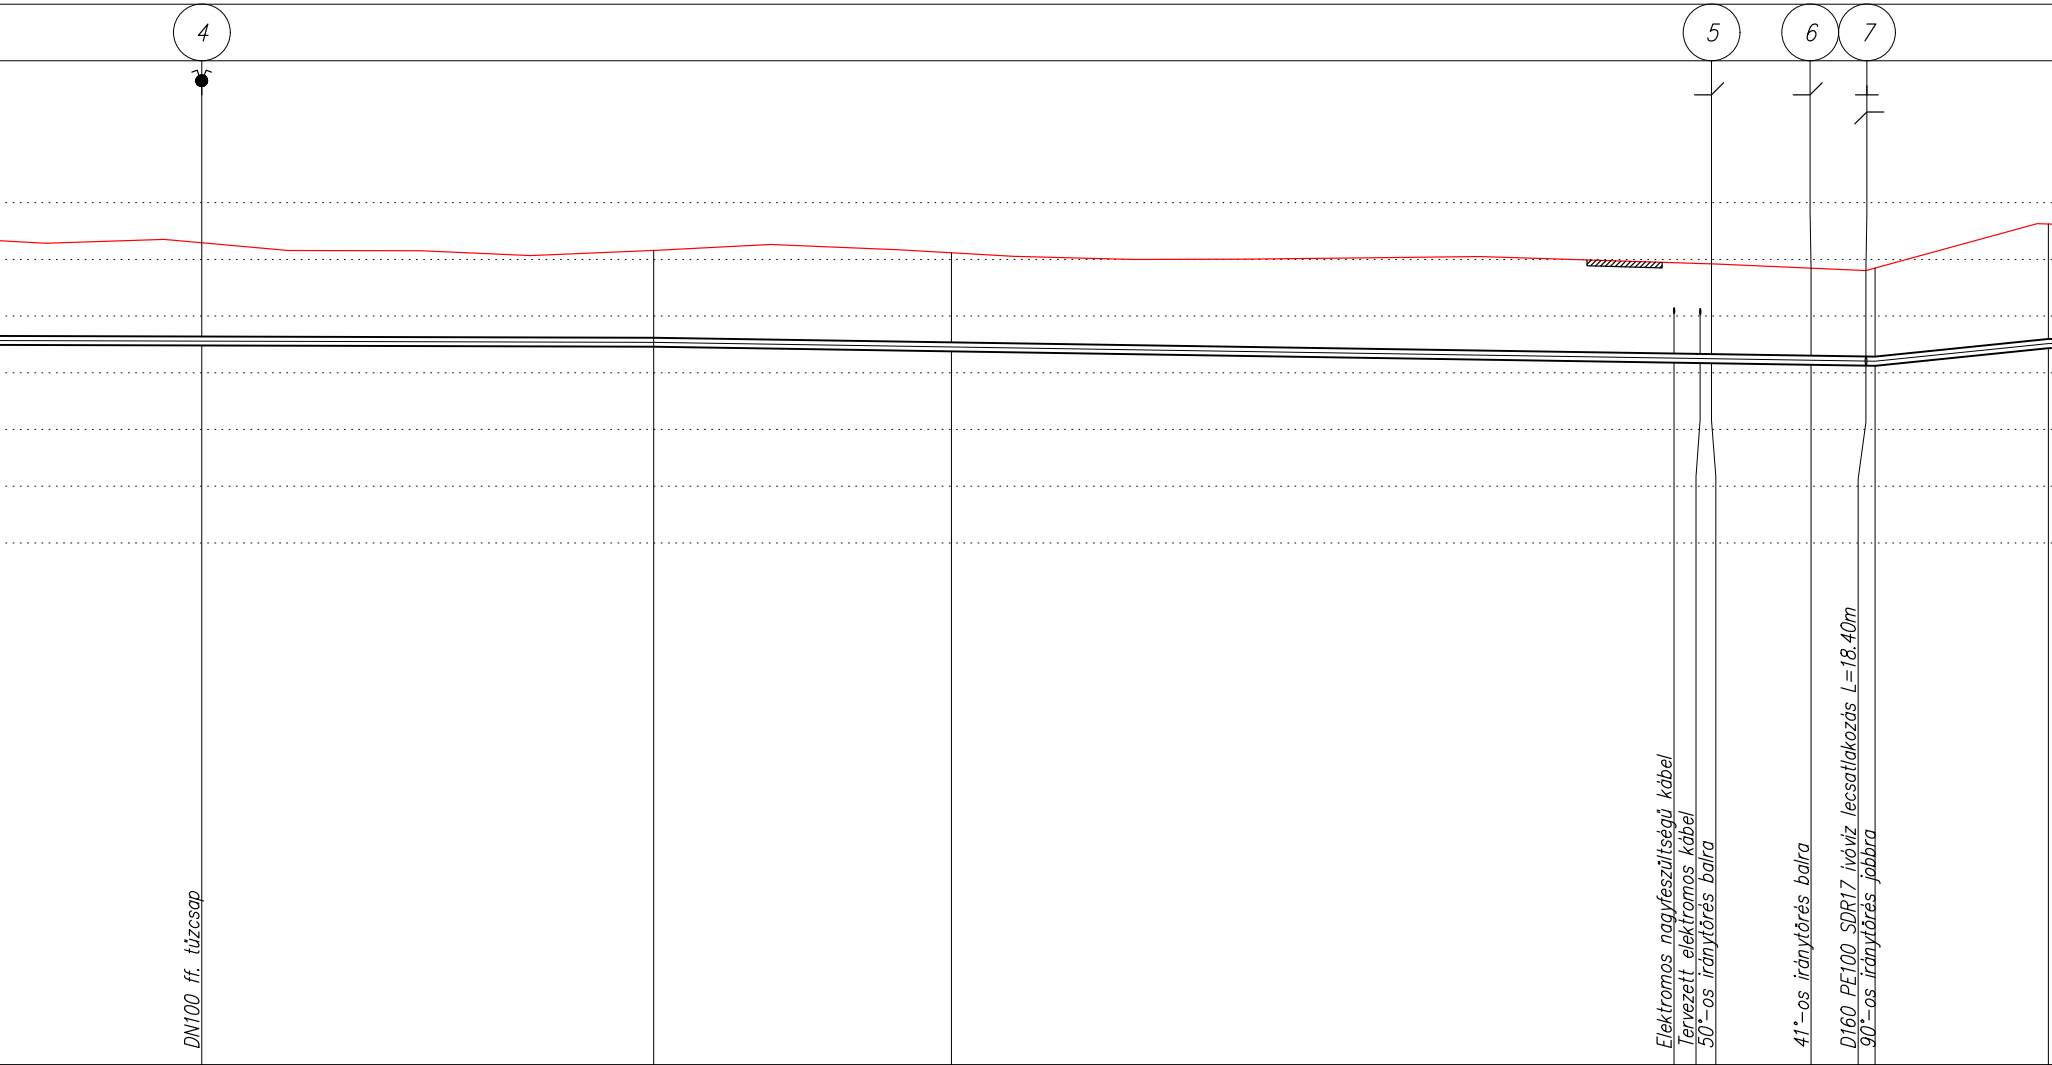
4
5
6
7
DN100 ff. tűzcsap
Elektromos nagyfeszültségű kábel
Tervezett elektromos kábel
50°-os iránytörés balra
41°-os iránytörés balra
D160 PE100 SDR17 ivóvíz lecsatlakozás L=18.40m
90°-os iránytörés jobbra

150.29	150.16	150.12	149.94	149.93	149.92	149.84	149.80	149.85	150.62
1.65	1.54	1.58	1.60	1.59	1.59	1.54	1.51	1.56	2.03
148.64	148.62	148.54	148.34	148.33	148.33	148.30	148.29	148.28	148.59
1.81	1.70	1.74	1.76	1.75	1.75	1.70	1.67	1.72	2.19
0+133.9	0+173.8	0+200.0	0+263.7	0+266.0	0+267.0	0+275.8	0+280.6	0+281.5	0+296.7

−0.6‰	−3.1‰	20.3‰
108.19 m	107.69 m	15.27 m

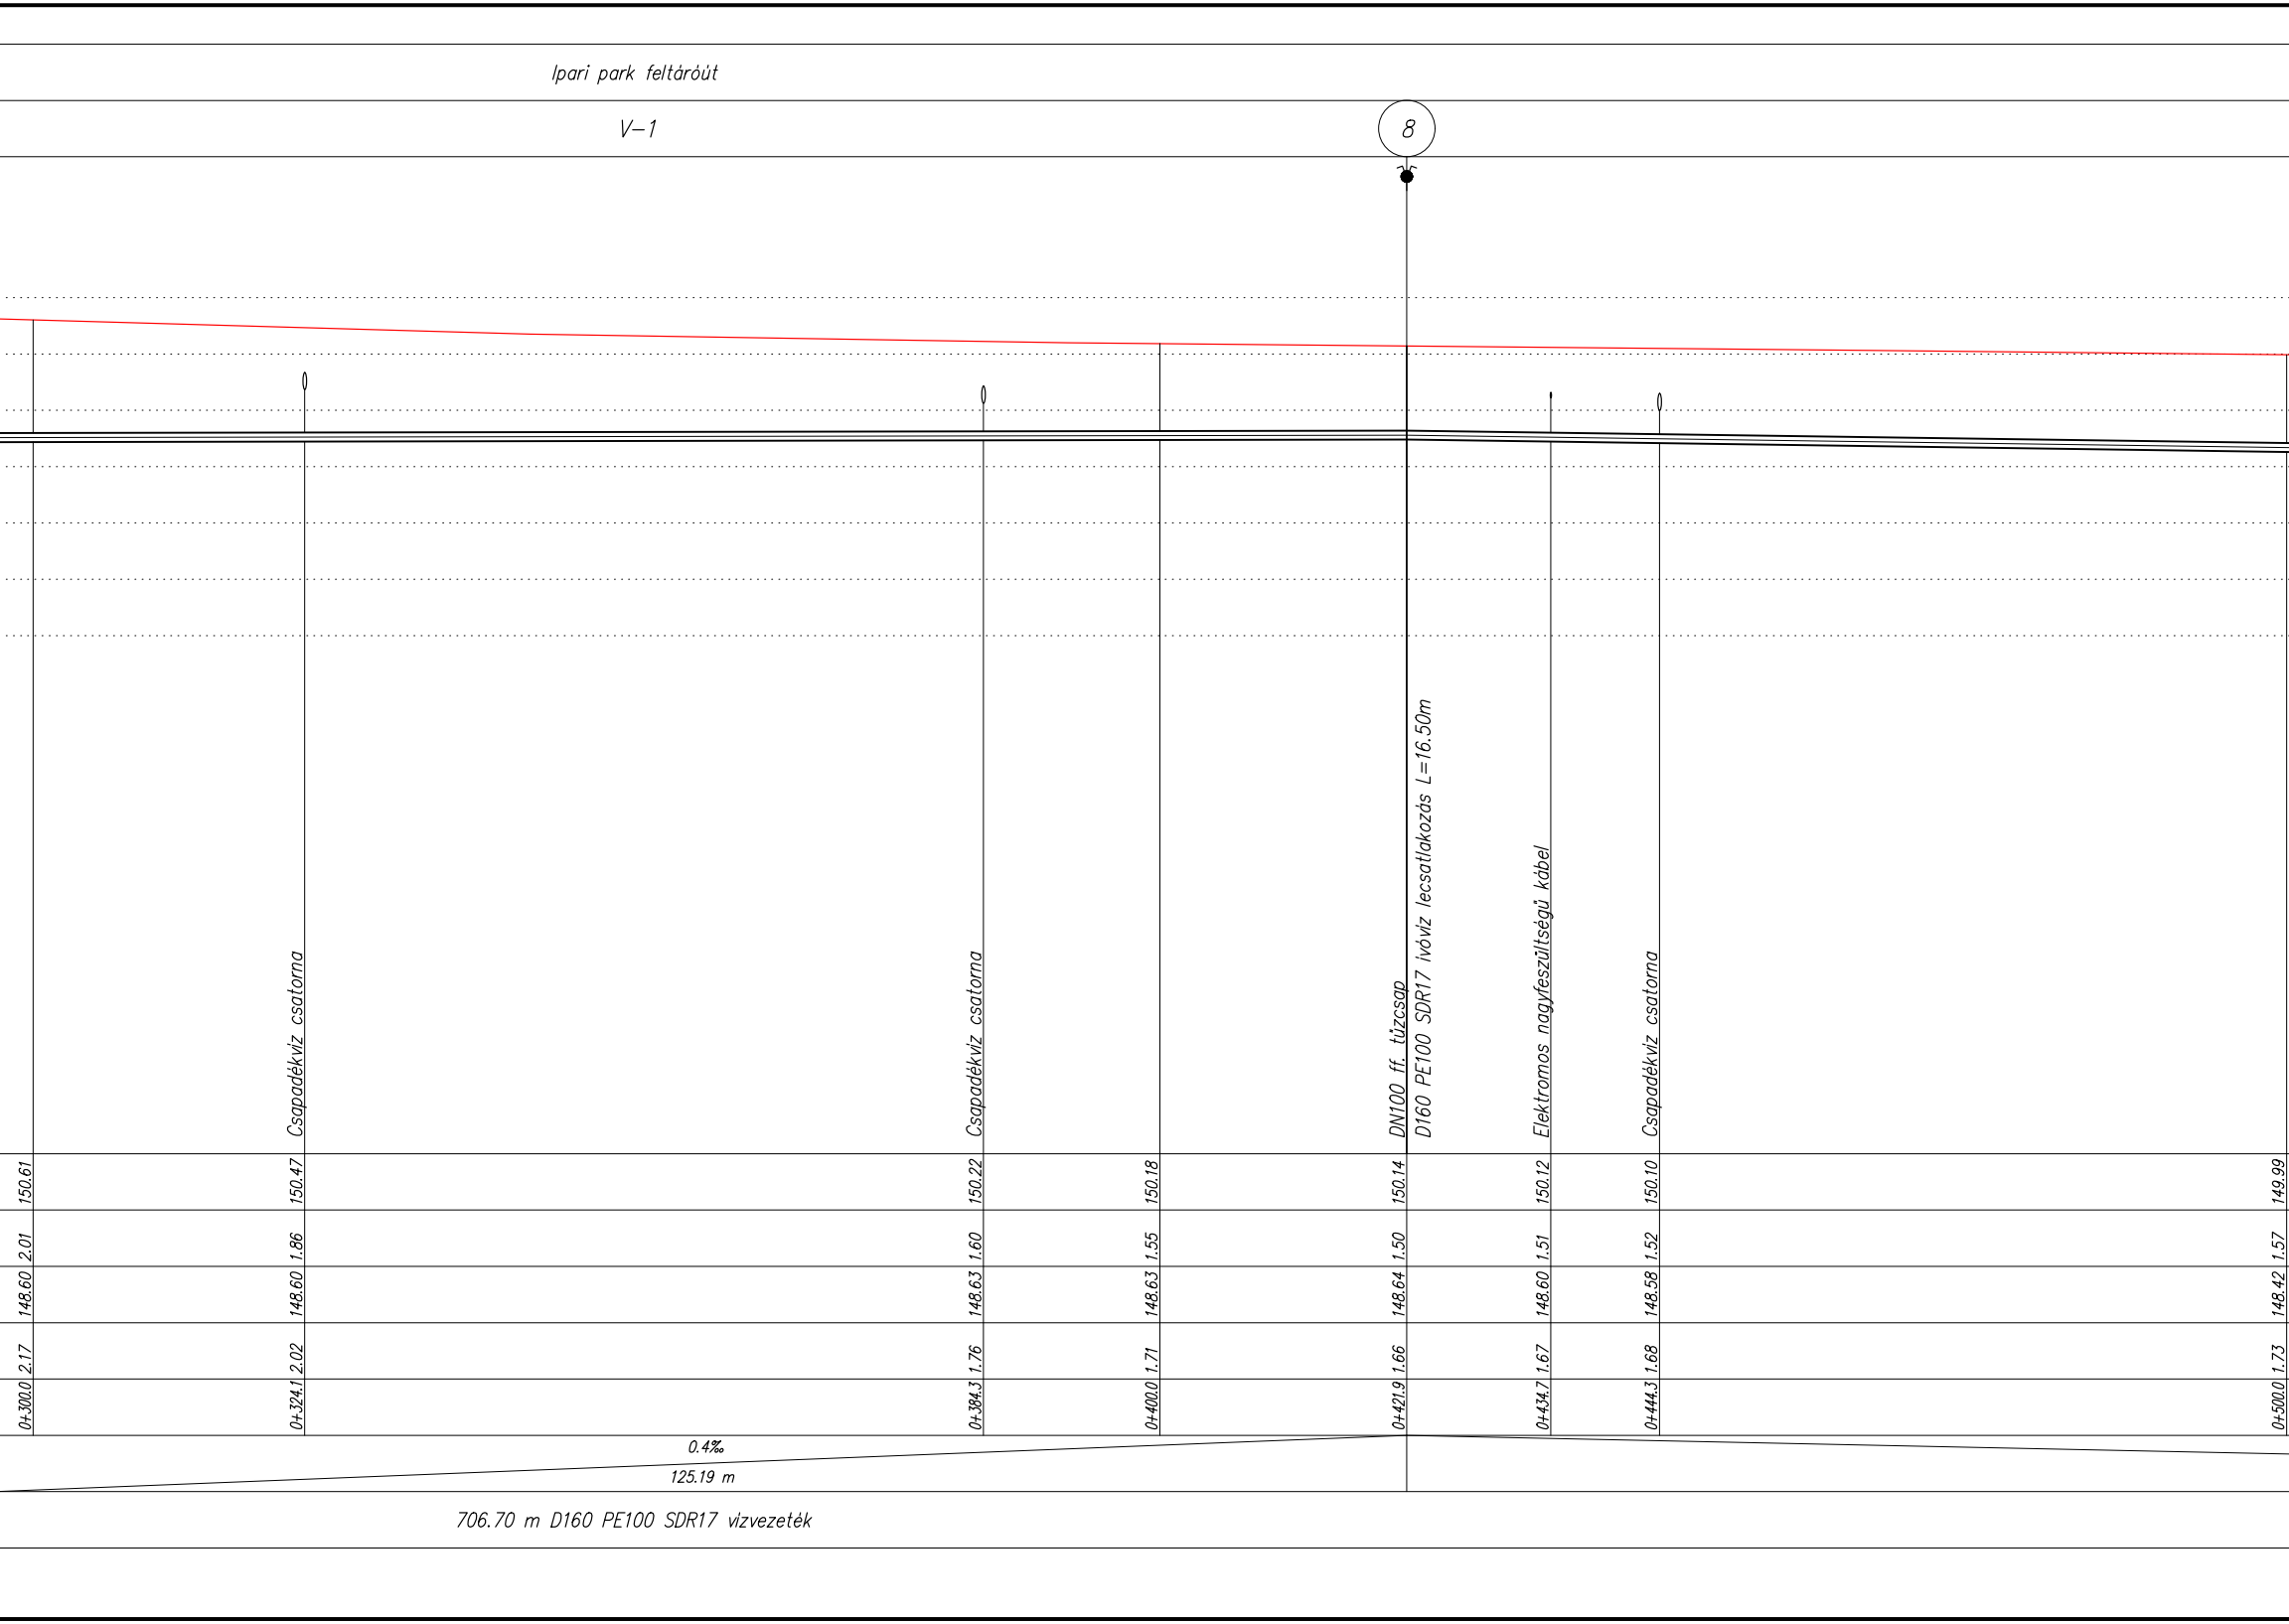
Ipari park feltáróút
V–1
8
Csapadékvíz csatorna
Csapadékvíz csatorna
DN100 ff. tűzcsap
D160 PE100 SDR17 ivóvíz lecsatlakozás L=16.50m
Elektromos nagyfeszültségű kábel
Csapadékvíz csatorna
0.4‰
125.19 m
706.70 m D160 PE100 SDR17 vízvezeték

150.61	150.47	150.22	150.18	150.14	150.12	150.10	149.99
2.01	1.86	1.60	1.55	1.50	1.51	1.52	1.57
148.60	148.60	148.63	148.63	148.64	148.60	148.58	148.42
2.17	2.02	1.76	1.71	1.66	1.67	1.68	1.73
0+300.0	0+324.1	0+384.3	0+400.0	0+421.9	0+434.7	0+444.3	0+500.0

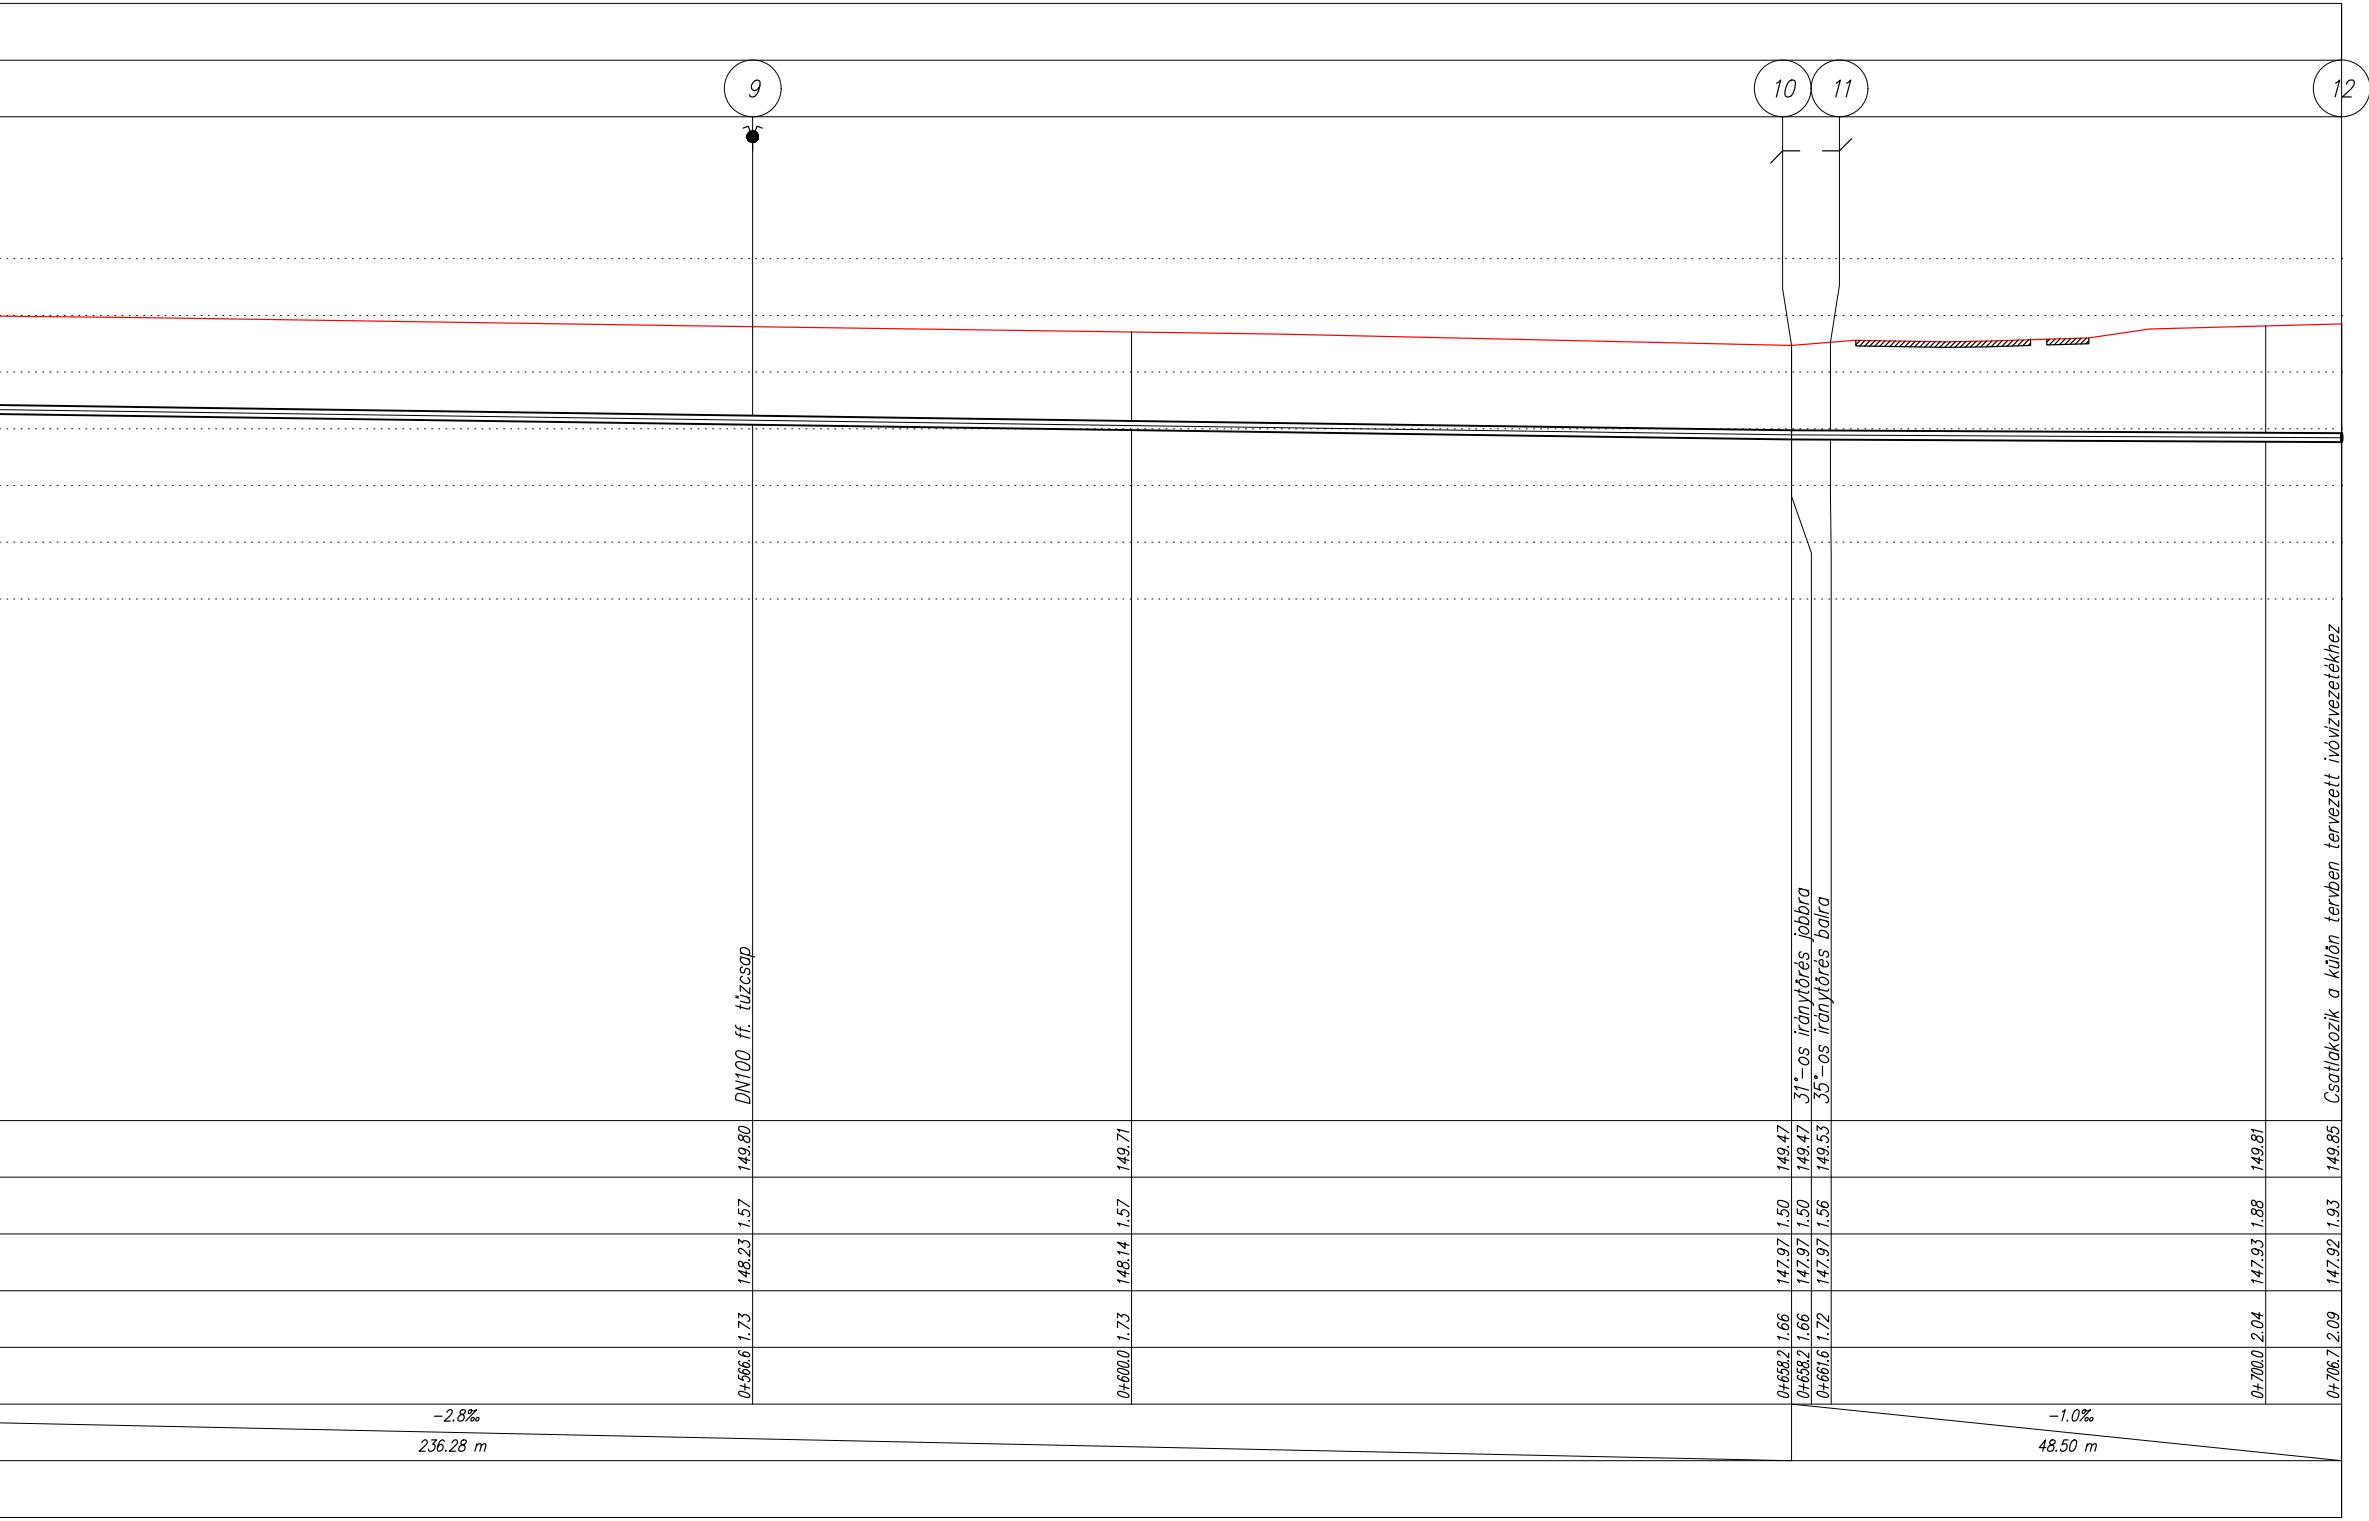
9
10
11
12
DN100 ff. tüzcsap
31°-os iránytörés jobbra
35°-os iránytörés balra
Csatlakozik a külön tervben tervezett ivóvízvezetékhez
149.80
1.57
148.23
1.73
0+566.6
149.71
1.57
148.14
1.73
0+600.0
149.47
1.50
147.97
1.66
0+658.2
149.47
1.50
147.97
1.66
0+658.2
149.53
1.56
147.97
1.72
0+661.6
149.81
1.88
147.93
2.04
0+700.0
149.85
1.93
147.92
2.09
0+706.7
-2.8‰
236.28 m
-1.0‰
48.50 m

"KÖZMŰTERV–M'93" Kft.
4400 NYÍREGYHÁZA, Selyem u. 21/B. I/1.
Tel.: 42–437–201
info@kozmutervm93.hu
Mérnökkamarai nysz.: C–15–000126

Ez a terv az érvényes jogszabályok alapján szerzői jogvédelem alatt áll. A jogtulajdonos engedélye nélkül felhasználni, másolni, módosítani TILOS!

Munka megnevezése:

Nyírbátor, 0115/30 hrsz–ú ingatlanon létesítendő
logisztikai raktárközpont közlekedési és közműellátás
Vízvezeték és szennyvíz csatorna hálózat bővítés engedélyezési terv

Rajz megnevezése:

Ivóvízellátás hossz–szelvény

Ügyvezető:
Major Gabriella

Vezető–tervező:
Név: **ifj.Major Ferenc**
Eng szám: KÉ–K/15–0229, VZ–TEL/15–0229

Tervező:
Név: **Korcsmáros R.**
Eng szám: KÉ–K/15–0748

Tervező munkatárs:
Szabó Ferenc

Törzsszám: 566/20
Kelt: 2021.01
Méretarány: 1:500,1:100
Tervfajta: E.T.
Rajzszám: Vi–2