



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

### VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

### RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 16327-2016

**Ajánlattételi felhívás**

**Villamos kapcsolószekrények beszerzésére 2016. évben II.**

## I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

## II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető)

## III. Az eljárás tárgya

**Villamos kapcsolószeletrény beszerzése az ajánlatkérő működési területére.**

## IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ssz	Ajánlattal érintett ágazat	Ajánlat leírása	Becsült mennyisége
1	Csatornázási ágazat	Felügyeleti rendszer üzemeltetéséhez szükséges <b>villamos kapcsolószeletrények</b> beszerzése.	1 db

1. Az ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

A kapcsolószeletrény szállítási határideje: 2016.06.30.

A minimálisan megajánlható garancia idő: leszállítástól számított minimum 36 hónap.

Fizetés a számla beérkezésétől számított 30 nap, átutalással történik.

A **Villamos kapcsolószeletrényre** vonatkozó technikai követelményeket az ajánlat 1. sz. és 2. sz. melléklet tartalmazza.

**Az árajánlatnak tartalmaznia kell:**

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
3. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
4. Az áru ÁFA nélküli, nettó egységárát
5. A pályázó vagy annak vezetőjének, illetve esetleges korábbi vállalkozásának nevére szóló referenciákat, különösen víziközmű szolgáltatónál szerzett referenciákat.

Azon Ajánlattevők esetében, akik a 3826-2016 iktatószámú Ajánlattételi felhívásunkra (Villamos kapcsolószekrények beszerzésére 2016. évben) már adtak be ajánlatot, az előzőekben felsorolt pályázati anyagok újra küldése nem szükséges, csak az áru ÁFA nélküli nettó egységárát szükséges megadni.

2. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
3. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Villamos kapcsolószekrény II.**” jeligét. **Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2016. június 21. 10:00.** A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

**Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2016. június 21-én 10:30-kor székhelyén nyilvánosan végzi.** A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.

**Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevővel köt szerződést.**

- Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

**Amennyiben az ajánlattevő referenciát nem tud megadni, alkalmatlanság címén az ajánlat kiírója kizárja a pályázati eljárásból.**

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után is eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

## V. Teljesítés

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt, –a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában – amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

Nyíregyháza, 2016. június 15.

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza




.....  
Könyvű Zsolt  
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



.....  
Mészáros József  
Csatornázási műszaki vezető  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



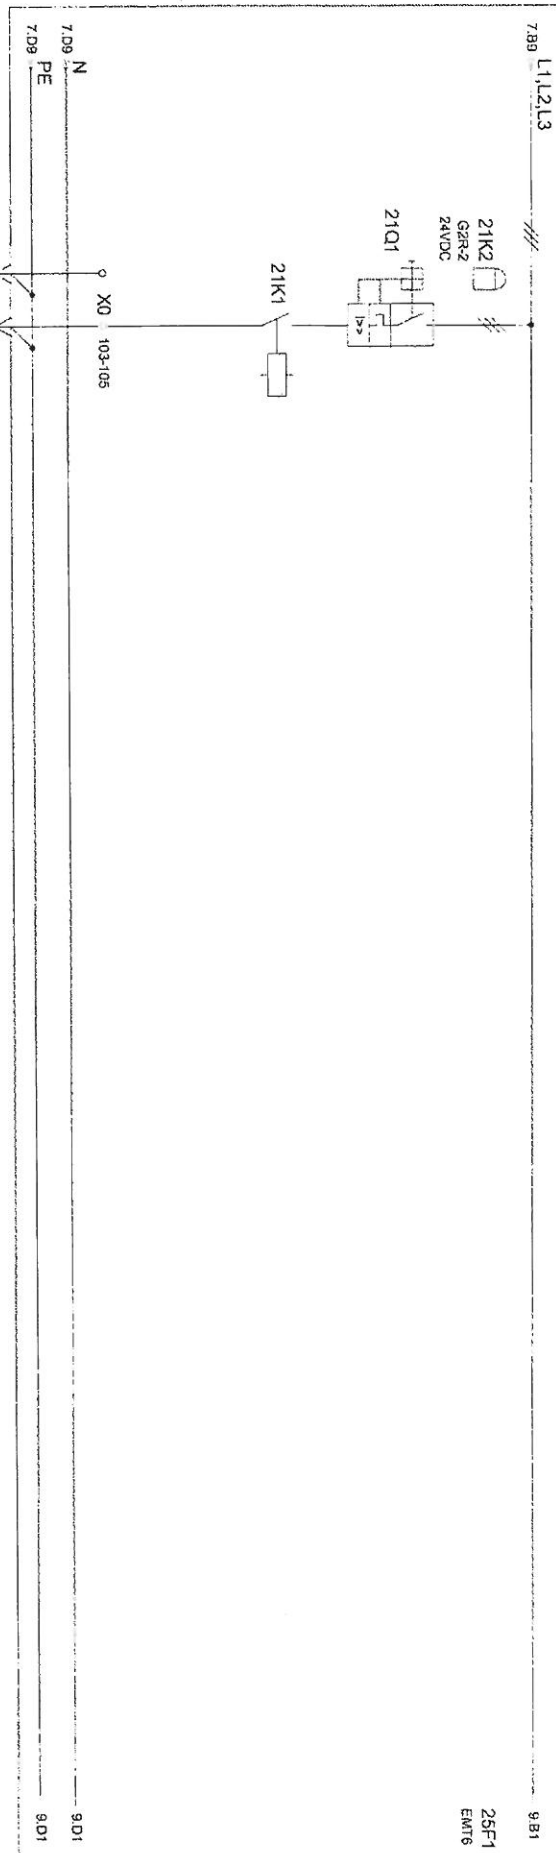


LEÁRAZÁS	54								
FOGYASZTÓ JELE MEGNEVEZÉSE	Üledéplepó kábel								
FOGYASZTÓ TELJESÍTMÉNYÉÁRAVA	1,0kW								
BIZTOSÍTÓKISMEGSZÁKTÍP.									
KÁPCSOLOMÁGNESKÁPCSOLO TÍP.	DILEM-10-22DIL EM								
HOKIOLDO TÍP /BEÁLLÍTÁS	PKZM0 1,6-2,5A-NH11								
ERŐLTIV KÁBEL TÍP /KERESZTM mm2	SZHMKVM-J 4x2,5								
JELZÓKÁBEL TÍP /KERESZTM mm2	SZHMKVM-J 4x1,5								

Típus: E1 jelű villamos felosztó (kezelő épület)  
 Készítve: REC kapcsolószekrény

Rajzszám: ES

Lap

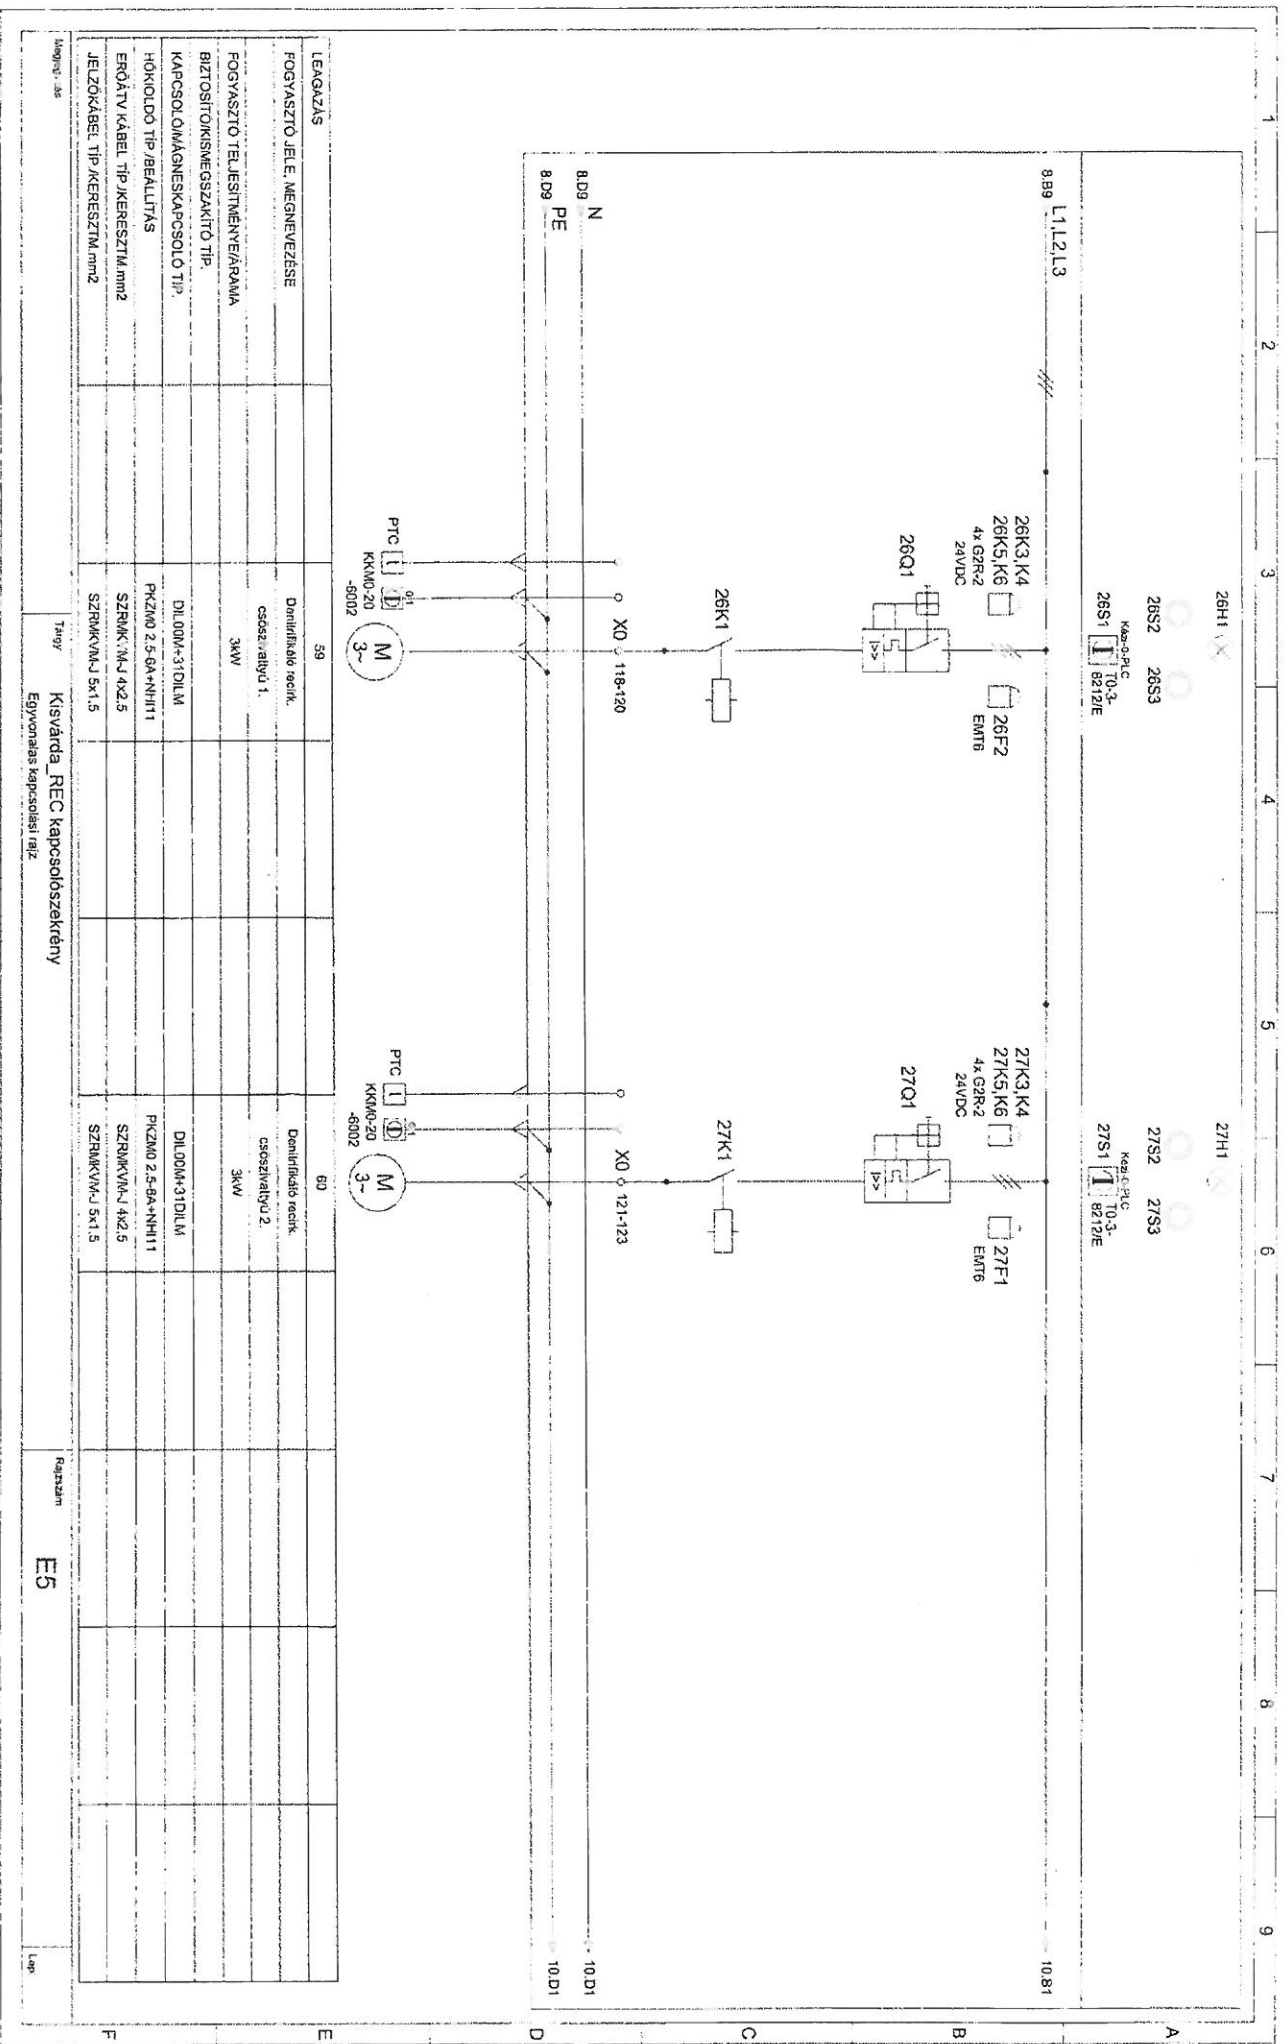


LEÍRÁS	59	60
FOGYASZTÓ JEL E. MEGNEVEZÉSE	Dentifláto recik.	Dentifláto recik.
FOGYASZTÓ TELJESÍTMÉNYE/RÁMA	csosz. rálvú 1.	csosz. rálvú 2.
BIZTOSÍTÓISMEGSZAKTÓ TÍP.	3kV	3kV
KÁRCSOLÓMÁGNESKÁRCSOLÓ TÍP.	DIL00M-3/DILM	DIL00M-3/DILM
HÖKIOLODÓ TÍP./BEÁLLÍTÁS	PRZMO 2.5-6A-NH11	PRZMO 2.5-6A-NH11
ERŐÁTV. KABEL TÍP./KERESZTM. mm <sup>2</sup>	SZRNM-VM-J 4x2.5	SZRNM-VM-J 4x2.5
JELZÓKABEL TÍP./KERESZTM. mm <sup>2</sup>	SZRNM-VM-J 5x1.5	SZRNM-VM-J 5x1.5


Tárgy: **Kisvárdai REC kapcsolószekrény**  
 Rajtszám: **E5**  
 Lapp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Belső kezelőasztal  
1000x800x400mm

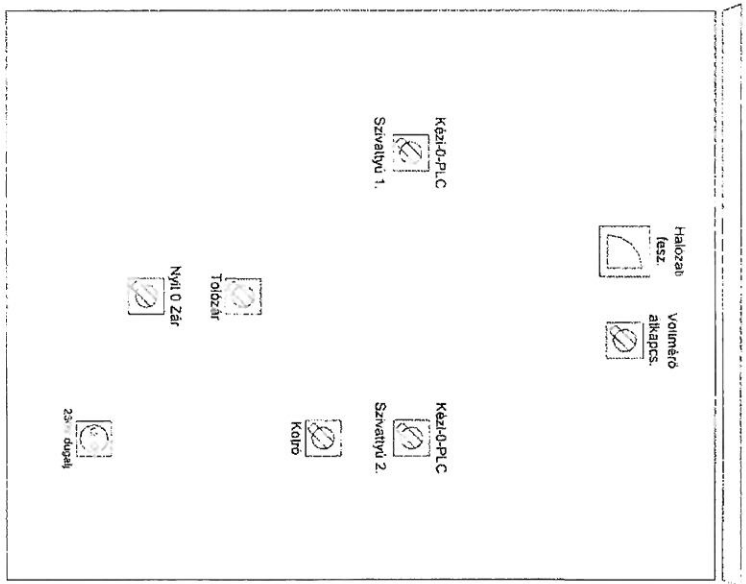

Szerelőlap  
1000x800x400mm

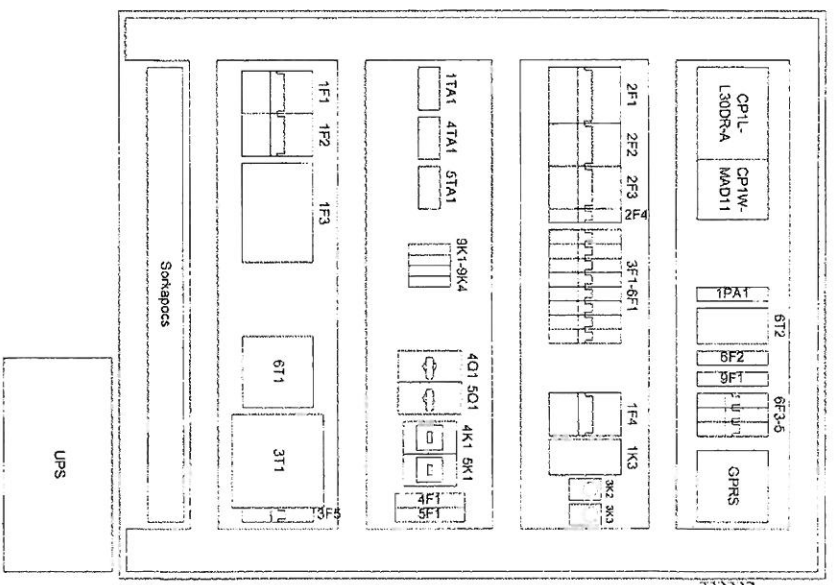

Magyarországi Kísérleti REK kapcsolószekrény  
 Típus: Homokképző felz  
 Rajzszám: E5  
 Lap:



**Kisvárda\_REC jelű Villamos kapcsolószekrények technikai követelményei:**  
(Szennyvíz kapcsolószekrény)

- Villamos kapcsolószekrényeknek vonatkozóan min. 3 év garancia
- IP 55 védettség
- UV álló műanyag kivitel
- 5mm-es polifoam belső hőszigetelés
- Hőfokszabályzóval beállítható kényszerszellőztetés, ill. fűtés
- Belső kezelői ajtó kialakítás
- Kezelő ajtón az alábbi az alábbi eszközök kiépítése szükséges
  - Fázisonkénti feszültségmérés
  - Szivattyúként, ill. össz áramfelvétel mérés
  - Szivattyúként üzemóra számlálás
  - Kézi direkt és PLC vezérlés kiválaszthatósága
  - 400V és 230V vételezési lehetőség
- Működtető feszültség: 24V AC (100VA-es TR beépítése)
- Szivattyúkénti motorvédelem kialakítása
- Túlfeszültség védelemmel kialakítása „BC” és „D”
- PLC vezérlőhöz történő csatlakozási lehetőség kialakítása
- PLC vezérléshez az alábbi input és output jelek kialakítása
  - IN digit:
    - Automata jelzés
    - Üzemjelzés
    - Feszültség jelzés
    - UK vészjelzés
  - IN analóg:
    - Vízsint mérés 4-20 mA
    - Áramfelvétel mérés 4-20mA
  - OUT digit:
    - 1. szivattyú indítás
    - 2. szivattyú indítás
    - TZ zárás-nyitás
    - Hibajelzés

2016-06-14

Kólya Ferenc