



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 20719 - 2014

Ajánlattételi felhívás

**A Társaság 2014. évi szivattyú beszerzéséhez csatornázási ágazat II.
(CS2)**

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő könnyített beszerzéseire vonatkozó szabályok figyelembevételével. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

A társaság beruházási, fejlesztési terveiben szereplő szennyvíz szivattyúk beszerzése

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Csatornázási Ágazat

CS2. Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep csőszivattyú

Mennyiség: 1 db

Szállított közeg: szennyvíz

Típus: HIDROSTAL, H12A-SD1, vagy azzal műszakilag egyenértékű más típus

Szállított folyadékmennyiség: $Q = 350 \text{ l/s}$

Frekvenciaváltóval: $Q = 190\text{-}350 \text{ l/s}$

Emelőmagasság: $H = 5,3 \text{ m}$

Teljesítményfelvétel: $P = 30 \text{ kW}$

Frekvenciaváltóval: $P = 14,1\text{-}27,4 \text{ kW}$

Védettség: IP58

Indítás: csillag/delta $V = 3 \times 400 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$

A megajánlott szivattyúnak a jelenlegi üzemelési helyére, átalakítás és áramlási keresztmetszet szűkítés nélkül kell beépíthetőnek lennie. A beépítési helyről készült rajzot mellékeljük (1. sz. melléklet).

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát
2. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
3. A megajánlott termék típusát
4. A megajánlott termék ÁFA nélküli, nettó egységárát, Ft-ban meghatározva.
5. Az árajánlathoz minden esetben, és minden megajánlott tételhez csatolni kell az ajánlott szivattyú körvonalarajzát és jelleggörbéjét, az adott munkapontnál a szivattyú, vagy szivattyú csoport hatásfokát, villamos teljesítmény felvételét, fajlagos energiafogyasztását.
6. Garanciális feltételeket
7. Kérjük megadni a garanciális szervizek helyeit, és a szivattyúk szállításának módját garancia időn belül, és kívül.
8. Ha van egyéb szolgáltatás: pl.: 0-24 órás rendelkezésre álló szerviz, 72 órán belüli biztosított alkatrész ellátottság, stb
9. Szállítási határidőt

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Szivattyú beszerzés csatornázási ágazat II.**” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2014. november 6-én 12:00.** A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2014. november 6-én 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti.

Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Az ajánlatok elbírálásának, értékelésének szempontjai:

- ár: 50 %
- munkaponthoz tartozó villamos teljesítmény: 30%
- garancia idő: 10%

- egyéb szolgáltatás: pl.: 0-24 órás rendelkezésre álló szerviz, 72 órán belüli biztosított alkatrész ellátottság, stb: 10 %
- Tulajdonjog fenntartás kizáró tényező

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa.

V. Teljesítés


A nyertes ajánlattevőkkel az ajánlatkérő szerződést köt.

Nyíregyháza, 2014.10.28.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



.....
Könyvü Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.




.....
Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.





OUTLINE DRAWINGS
AUSSENMASSE

A-TYPE PUMPS
A-PUMPEN

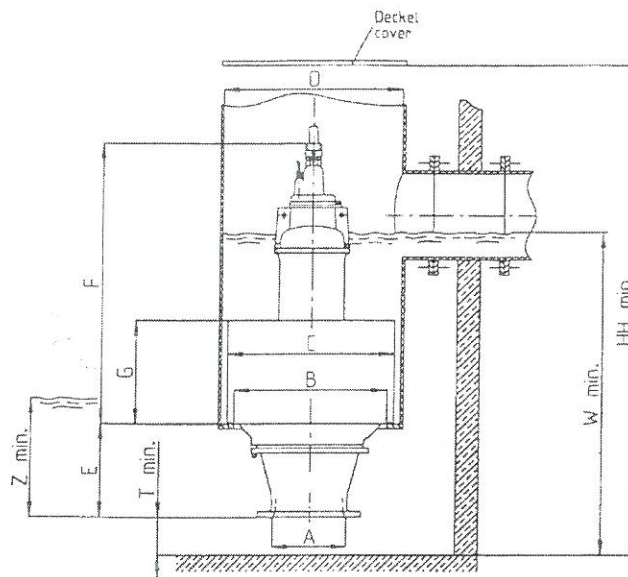

TYPE	A	B	C	D	E	G	T	Motor ^{1) 4)} Size Motor- Grösse	F	HH ²⁾	W ³⁾	Total weight Gewicht kg	Z min.
E08A -ML/HD/SS	200	395	475	500	265	325	100	2/Y	775	1140	910	170	V2 — 2g
F10A -MD -HD/SD/SS	250	496	580	600	315 332	383	120	3	1380	1815 1832	1235 1252	350	
H12A -MD -HD/SD/SS	300	595	686	700	388 426	485	150	3	1420	1958	1378	820	
								4	1280	1818	1498	790	
								5	1510	2048	1698	910	
								3	1420	1996	1416	820	
								4	1280	1856	1536	790	
5	1510	2086	1736	910									
I16A -MD -HD/SS	400	785	885 900	1000	492 515	579	200	5	1500	2192 2215	1842 1865	1050	
L20A	500	1030	1120	1200	625	690	250	5	1520	2395	2045	1540	
								6	1770	2645	2145	1840	
								7	2150	3020	2220	2460	

- 1) Third digit of motor-type code
Dritte Stelle des Motorcodes
- 2) Min. installation height
Minimalhöhe der Installation
- 3) Min. water level in discharge pipe for obtaining sufficient cooling action
Minimaler Wasserspiegel im Austrittsrohr um ausreichende Kühlung zu erlangen
- 4) Height of the shackle of 270 mm for motor size 3 included
Inkl. Höhe des Tragbügels von 270 mm bei Motorgröße 3

Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Hidrostat reserve the right to make changes without giving prior notes.

File: DATA3

Drawn by: Bcaro Dal Vis 31.10.97 db/ml
Approved by: Gepr Dal Vis 31.10.97 db

No.: 87-M 3589/f