


LEÍRÁS	1	3	4	5	6	7	8
FOGYASZTÓ JELE, MEGNEVEZÉSE	Betáplálás EDN mérővel		2P+F dugalj (Elosztó oldalon)	Szeleprény világítási	Vezérlő feszült-ség 24VAC	Térvilágítási lámpa test	PLC +Kommunikáció
FOGYASZTÓ TELJESÍTMÉNY/ÁRAMA	11,5kW	16A	16A	0,02kW		0,15kW	0,2kW
BIZTOSÍTÓ/KISMEGSAKÍTÓ TÍP.	00STB 3x32A						
KAPCSOLÓ/MÁGNESKAPCSOLÓ TÍP.	P3-63/EA/SVB	PLSM 3P C16 T0-3-840I/E	PLSM IP C16	PLSM IP C2		PLSM IP C6	PLSM IP C6
HŐKIOLDÓ TÍP./BEÁLLÍTÁS				P1-25/E		P1-25/E	P1-25/E
ERŐÁTV.KÁBEL TÍP./KERESZTM.mm2	NAYY 5x50						APC 350 VA
JELZÓKÁBEL TÍP./KERESZTM.mm2						SZRMKM-J 4x1,5	


Megjegyzés: Tárgy: Tiszalók 5.küttelep E6 jelű villamos elosztó
Egyvonalas kapcsolási rajz

Re.jzszám: E6-100

Lap: 1

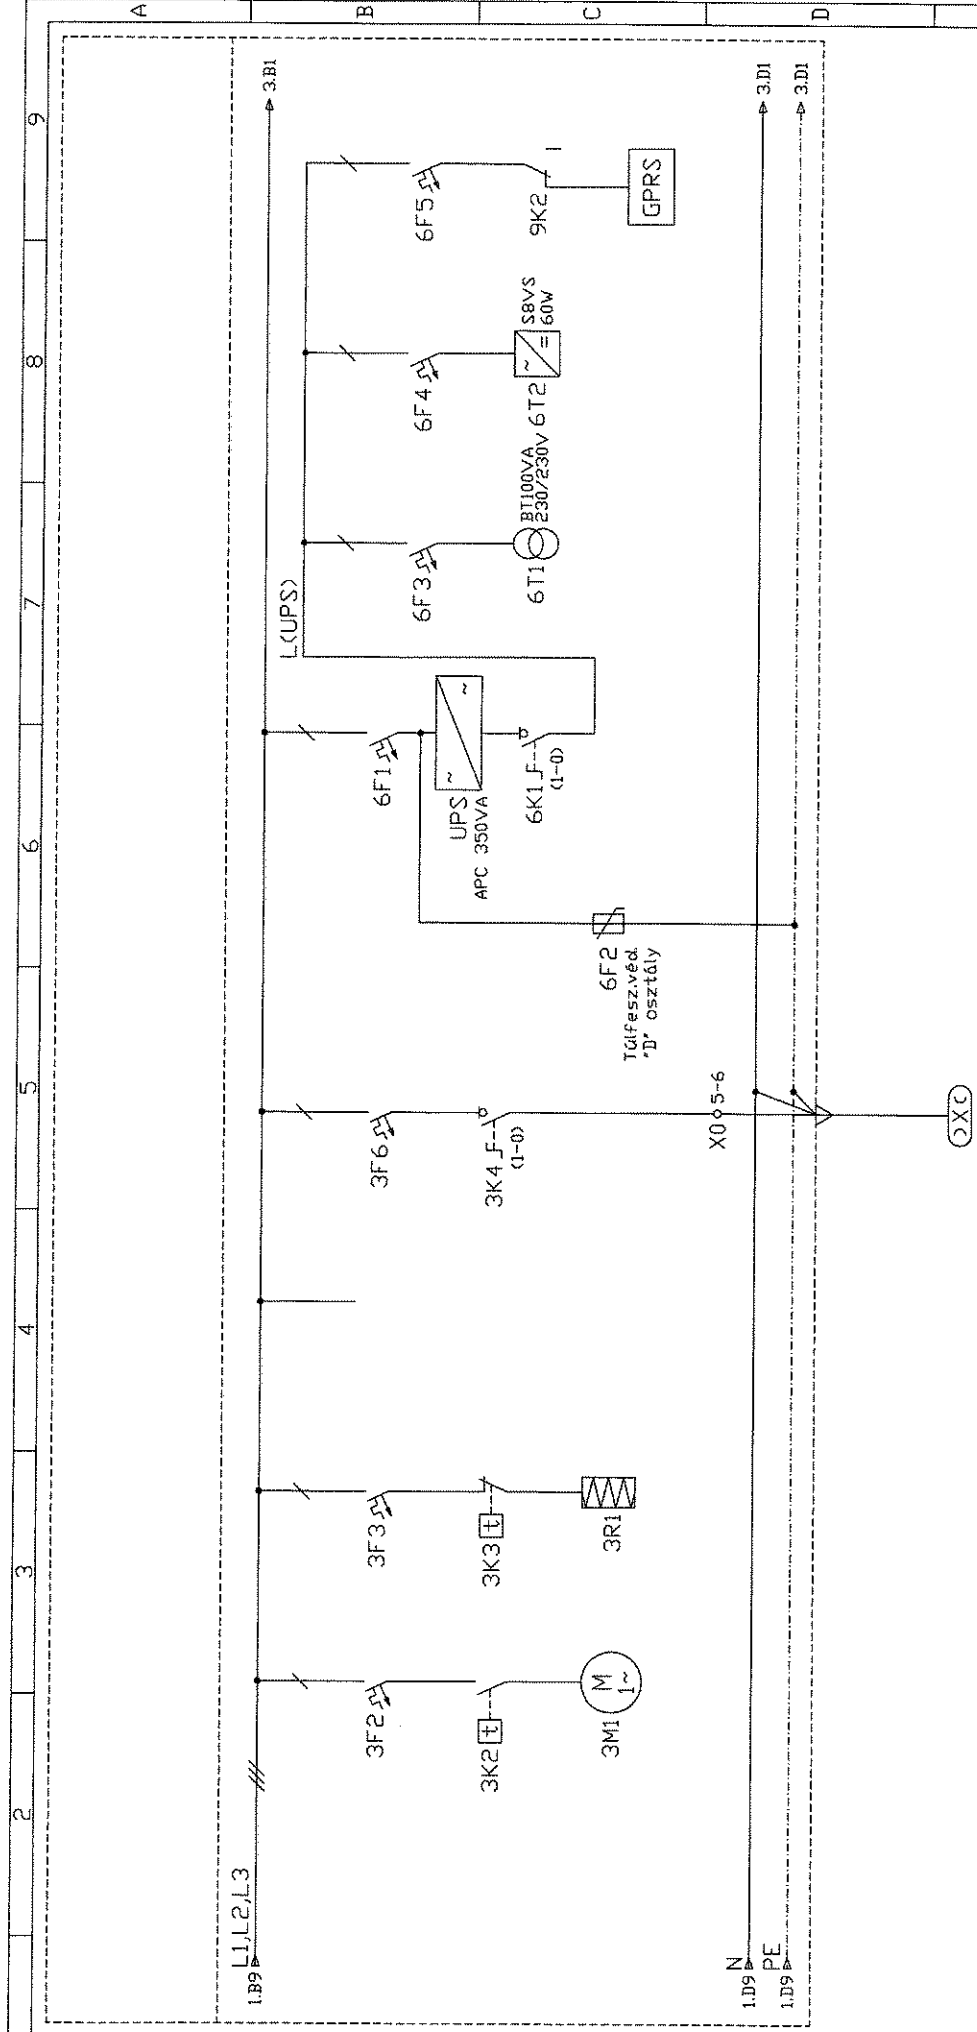

LEÁGÁZÁS	9	10	11	12	13	14	15	16
FOGYASZTÓ JELE, MEGNEVEZÉSE	Szekrény szellőztető ventilátor	Szekrény fűtés		Térvilágítási lámpatest	Szünetmentes tápegység	PLC tápfesz.	PLC I/O	GPRS modem
FOGYASZTÓ TELJESÍTMÉNYE/ÁRAMA	0,1kW	0,05kW		0,15kW		230VAC	tápfesz. 24VDC	tápfesz. 230VAC
BIZTOSÍTÓ/KISMEGSHAKITÓ TÍP.	PLSM IP C2	PLSM IP C2		PLSM IP C6	PLSM IP C6	PLSM IP C2	PLSM IP C2	PLSM IP C2
KAPCSOLÓ/MÁGNESKAPCSOLÓ TÍP.				P1-25/E	P1-25/EA/SVB			GPR-2 24VDC
HÉKIDŐ TÍP./BEÁLLÍTÁS								
ERŐÁTV/KÁBEL TÍP./KERESZTMÉNYSZÁM				YSLY-JZ 3x1,5				
JELZŐKÁBEL TÍP./KERESZTMÉNYSZÁM								

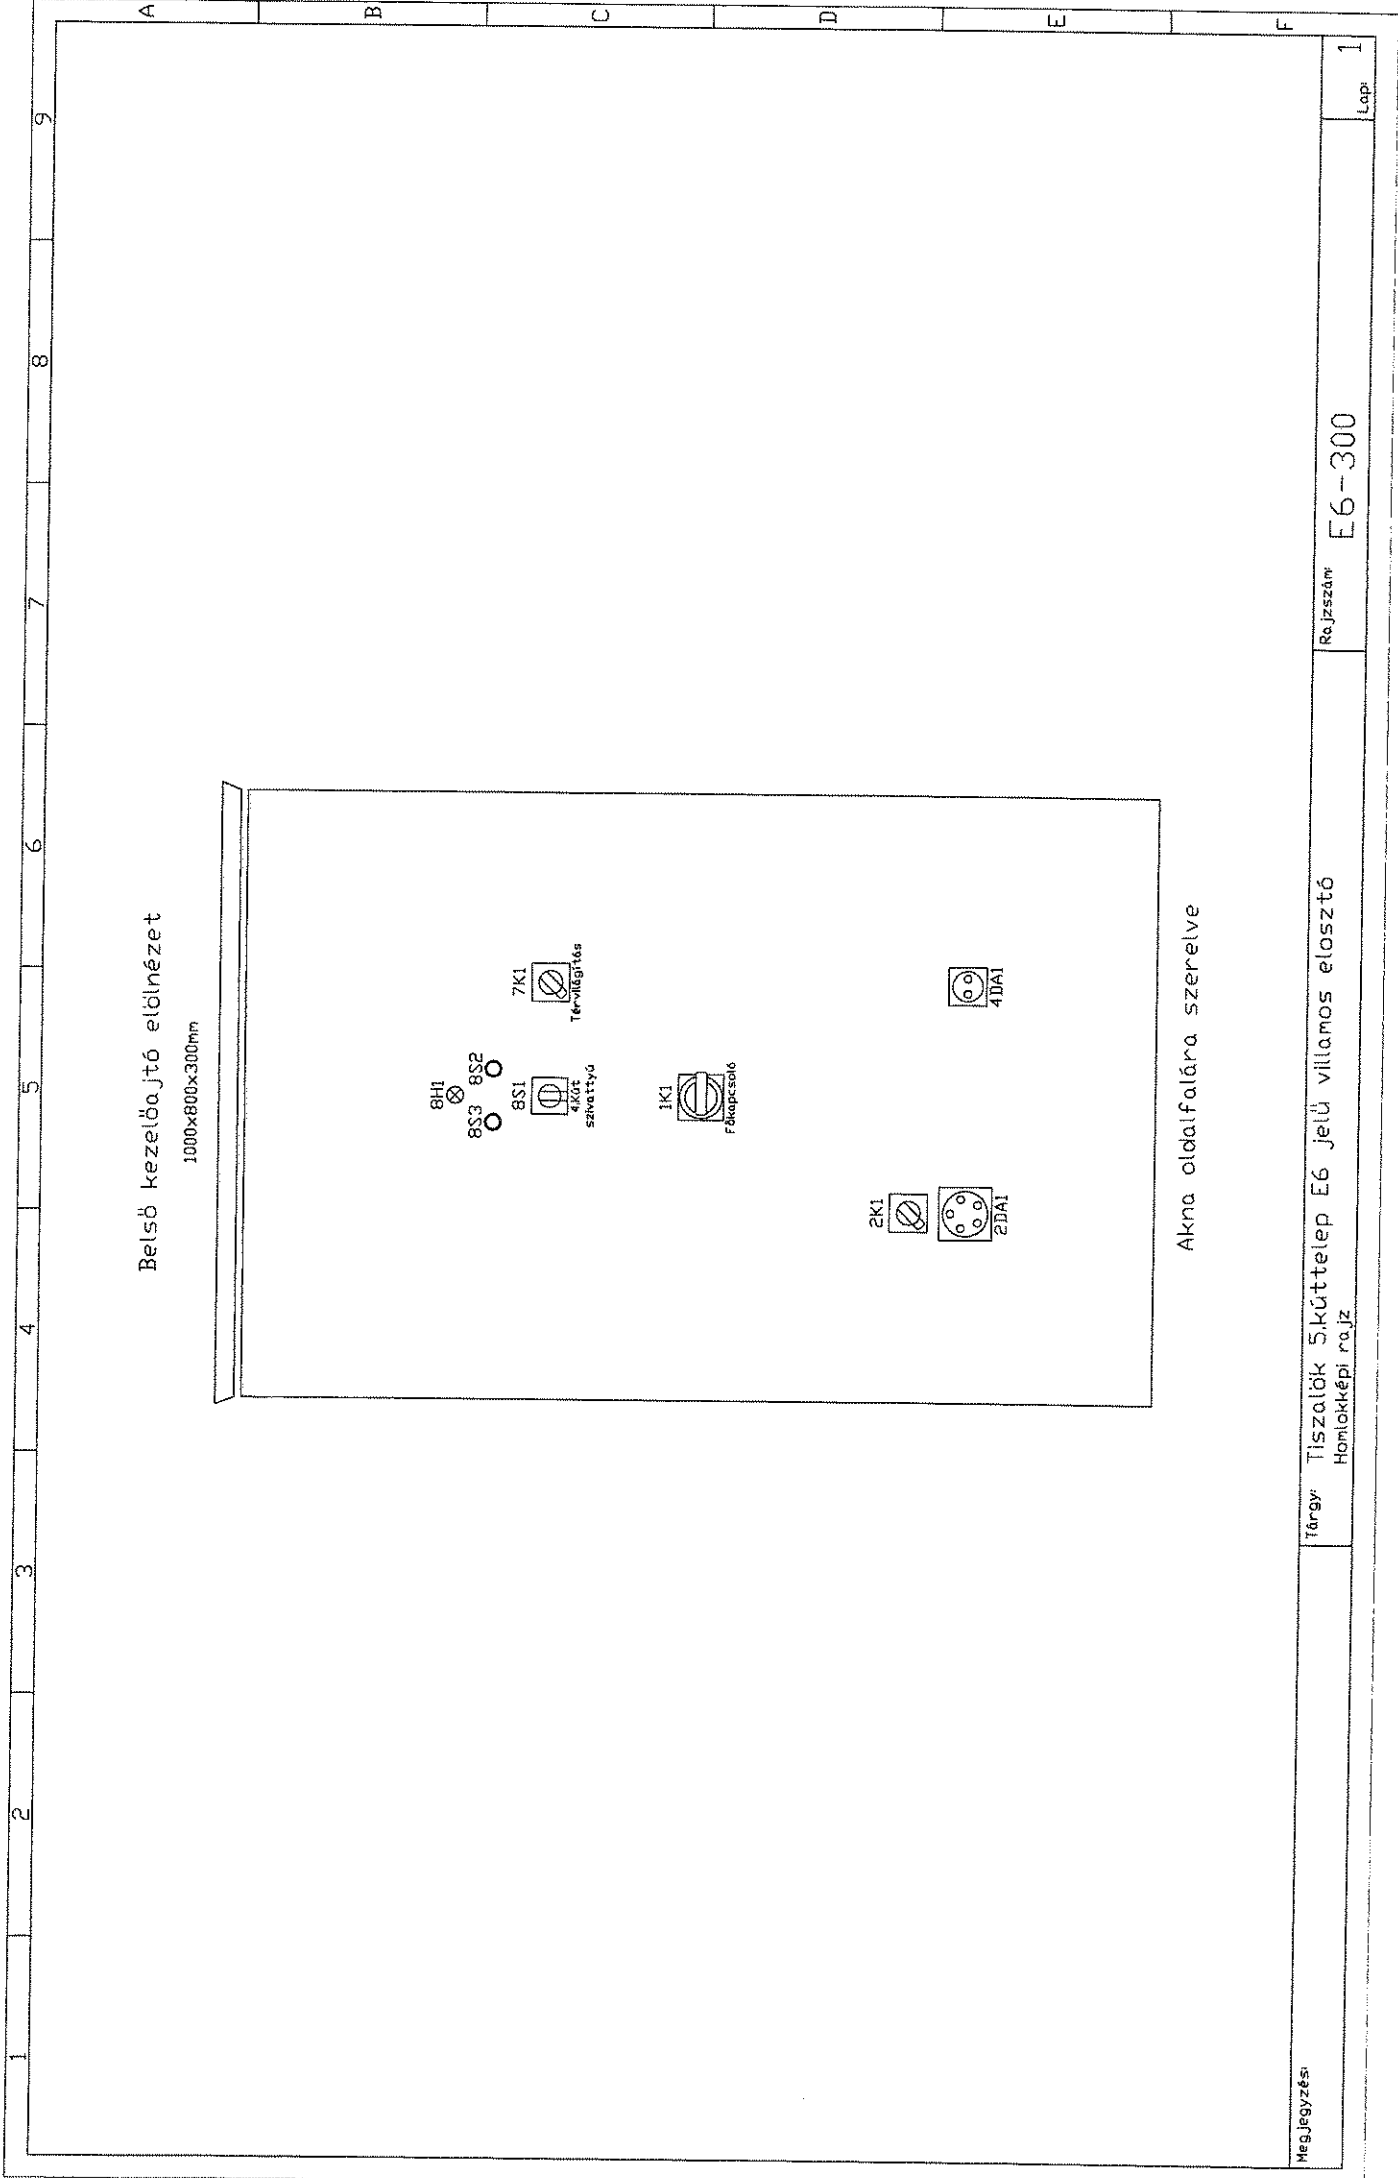

Belső kezelőpult előnézet
1000x800x300mm

Akna oldalfalára szerelve

Megjegyzés:

Tárgy: Tiszalök 5.kürttelep E6 jelű villamos elosztó
Homloképi rajz

Rajzszám: E6-300

Lap: 1