



Közműkezelői Hozzájárulás

Cég: **BÍRÓ ÉSTÁRSA**
Tervező és Szolgáltató Kft

Tárgy: Nyíregyháza – Csatornahálózatok rekonstrukciója
Hunyadi utca 2720/9 ingatlanon szennyvízcsatorna
kiváltása
Stadion úti tömbbelső I-II szakaszok felújítási terve

UPC Magyarország Kft.
Nyíregyházi
Kirendeltség

Bocskai út 22
4400
Nyíregyháza
T +36 (42) 784 373
F +36 (42) 410-615

www.upc.hu

Tisztelt Cím!

A tárgyban jelzett munkálatok társaságunk CATV hálózatát nem érinti.

Nyíregyháza, 2013-05-15

UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
.....
Adatforgató részleg
Szilágyi Péter 1036/270-244
köznyilvános

TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Nyíregyháza – Csatornahálózatok rekonstrukciója, Hunyadi utca 2720/9
DN200 KG-PVC szennyvízcsatorna

Rajszámok: R-2

Jelen vannak: kérelmező részéről: Bíró és Társa Kft.
egyeztető részéről: Nyírtávhő Kft.

Végső Viktor
Tóth Zsolt

A kérelmező által bemutatott helyszínrajzot (tervet) a szakági helyszínrajzainak alapján egyeztettük.

A kezelésünkben lévő **primer távfűtési hálózat** a helyszínrajzon feltüntetett nyomvonalon halad, amit a tárgyban szereplő tervezési munka **nem** érinti.

Egyeztető a bemutatott tervek átvizsgálását követően észrevételeit az alábbiakban teszi meg:

A tárgyban szereplő kivitelezési munka a Nyírtáv hő Kft. tulajdonában és kezelésében lévő primer távfűtési rendszert nem érinti.

Tervkészítés során további egyeztetést nem kérünk.

A vízjogi létesítési és útépítési engedély kiadásához hozzájárulunk.

Nyíregyháza, 2013. május 15.

„BÍRÓ ÉS TÁRSA” Tervező és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Szegedi u. 73. A ép. 11/2.
Adószám: 11243461-2-15
Tör. 15-09-061895
H. sz.: 1120230270015/14-11/00000
kérrelmező

.....
egyeztető

NYÍRTÁV
Nyíregyháza
Népkert u.
5.

TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: Nyíregyháza – Csatornahálózatok rekonstrukciója, Stadion úti tömbbelső
I. és II. szakaszok felújítása

Rajszámok: R-2

Jelen vannak: kérelmező részéről: Bíró és Társa Kft.
egyeztető részéről: Nyírtávhő Kft.

Végső Viktor
Tóth Zsolt

A kérelmező által bemutatott helyszínrajzot (tervet) a szakági helyszínrajzainak alapján egyeztetettük.

A kezelésünkben lévő **primer távfűtési hálózat** a helyszínrajzon feltüntetett nyomvonalon halad, amit a tárgyban szereplő tervezési munka **érinti**.

Egyeztető a bemutatott tervek átvizsgálását követően észrevételeit az alábbiakban teszi meg:

A tárgyban szereplő kivitelezési munka a Nyírtávhő Kft. tulajdonában és kezelésében lévő primer távfűtési rendszert érinti, keresztezi. Kérjük a keresztezésnél a vasbeton védőcsatornába fektetett távfűtési vezetéket alulról keresztezzék és a helyszínrajzon feltüntetett távfűtési vezetékek nyomvonalán munkagépekkel végzett földmunka nem végezhető.

Tervkészítés során további egyeztetést nem kérünk.


A vízjogi létesítési és útéptési engedély kiadásához hozzájárulunk.

Nyíregyháza, 2013. május 15.

„BÍRÓ ÉS TÁRSA” Tervező és Szolgáltató Kft.
1400 Nyíregyháza, Szegfő u. 73. A ép. II/2.
Adószám: 17243461-2-15
Cg: 15-02-001895
B.sz: 11100/2013/000014-01000003
kérlemző


.....
egyeztető

NYÍRTÁVHŐ Kft.
Nyíregyháza,
Népkert u. 12.
5.



Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Észak-alföldi szolgáltatási központ

4400 Nyíregyháza Kálvin tér 4-5.
4401 Nyíregyháza Pf. 58
Tel: 42/406-243 Fax: 42/314-273

Ügyiratszám: 4203393-43059942-1/2013
Egyeztetés kelte: Nyíregyháza, 2013.05.16
1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 20/2013

Tárgy jellege: Csatorna rekonstrukció

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Nyíregyháza-Csatornahálózatok fekonstrukciója Stadion úti tömbbelső - I-II. szakaszok felújítási terve,

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépítmény ☒

Földkábel ☐

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához minimum 4 pld. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Területi üzemeltetési központ Kelet-magyarország, Kábelhálózat üzemeltetési osztály Déli-kelet-ra kell benyújtani (Cím: 4047 Debrecen Bethlen Gábor utca 1.; levélcím: 4047 Debrecen). A kérelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pld. tervet visszakap. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Nyíregyháza, 2013.05.16

Magyar Telekom Nyrt.
Műszaki szolgáltatások igazgatóság
Észak-alföldi szolgáltatási központ
Egyeztetés
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 5.
Telefon: 4401 Nyíregyháza, Pf. 58
Fax: 42/406-243 Fax: 42/314-273

Boda Ferencné
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

Bíró és Társa Kft

Bíró Tamás 06308591676

egyeztetést kérő szervezet neve


egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Csütörtök 9.00-13.00

Spd

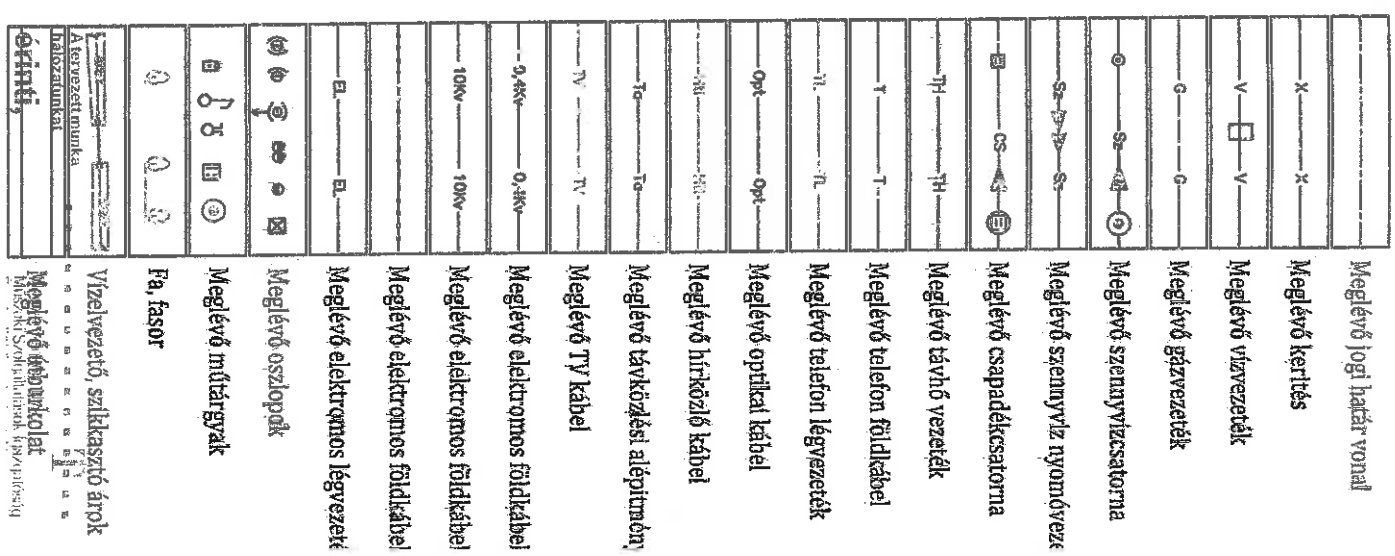

Bíró és Társa Kft.
4400 Nyíregyháza
Szegfű u. 73/A. II/2.

Tárgy: Közműnyilatkozat Nyíregyháza, Stadion úti tömbbelső I-II. szakaszok szennyvíz csatorna rekonstrukciója, Hunyadi u. 2720/9 ingatlanon szennyvízcsatorna kiváltás 20/2013 tervszámú (A-1, R-1, R-2, H-1,- H-16 K-1, K-2 rajzszámú) vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjához.

Tisztelt Kérelmező!

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításának végrehajtását szabályzó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A. § (8) a)-f) pontjának, (8a), (9) és (10) bekezdés értelmében az MSZ 7487/2-80 az MSZ 7048/1 és MSZ 7048/3 szabványok figyelembe vételével tárgyi engedély kiadásához az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A tervezett szennyvíz csatornahálózat nyomvonala érinti, és több ponton keresztezi a Nyíregyháza, Hunyadi u. és Stadion úti tömbbelsőben üzemelő gázelosztó hálózatok nyomvonalát.

A kivitelezés során a szabványban előírt, megközelítésre, és keresztezésre vonatkozó előírást be kell tartani. Keresztezés esetében csőpalástok közötti min. távolság 0,2 m a vezetékek keresztezési szöge *30° alatt nem lehet* párhuzamos nyomvonalvezetés esetében valamint aknáktól való távolság 0,5 m alá ne csökkenhet.

Az R-1 helyszínrajzon az Szm1/1 megszűnő és SzT1/1 , SzT1/2 – aknák környezetében fokozott figyelemmel kell eljárni az érintett D 200 PE középnyomású gázvezetékek megközelítésekor. Az R-2 helyszínrajzon tervezett szennyvíz csatorna rekonstrukció nyomvonala több ponton érinti és keresztezi a Stadion utcai tömbbelsőben üzemelő D 63 PE kisnyomású gázelosztó hálózat nyomvonalát. A csatorna nyomvonala azonos nyomvonalon, de új szintmagasságokon van tervezve.

A tervezett keresztezési pontokban a kivitelezés megkezdése előtt a területen üzemelő gázelosztó vezetékek a Nyíregyházi üzem szakfelügyelete jelenlétében óvatos kézi feltárás mellett meg kell kutatni. Amennyiben a feltárás során megállapítható, hogy keresztezési pontban a csőpalástok közötti minimális 0,2 m védőtávolság nem biztosítható, a tervezett csatorna szakasz magassági vonalvezetését módosítani kell.

A tervdokumentáción feltüntetett gázelosztó vezeték nyomvonala nyilvántartásunkkal megegyezik. A gázvezetéket a biztonsági övezeten belül valamint a keresztezési pontokban csak kézi erővel lehet feltárni!

A gázvezeték biztonsági övezetén belül történő munkavégzés csak a Nyíregyházi Üzem írásos munkavégzési engedélye alapján történhet. A munkavégzési engedélyt a szakfelügyelet megrendelését követően üzemeltetési szervezetünk adja ki.



A tárgyi tervszerinti kivitelezéshez a következő feltételek betartása mellett járulunk hozzá.

Az elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 méteres övezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka (beleértve a fúrási tevékenységet is) nem végezhető.

Az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően, de legalább a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft Területi üzemeltetési egység Nyíregyházi üzeménél 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. tel.: 42-597-500 fax: 42-597-535 számokon a keresztezett, megközelített létesítmény szakfelügyeletét meg kell rendelni.

A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell az építési területen a munkaterület átadás-átvételét megelőzően a keresztezett, megközelített létesítményt üzemeltető szakfelügyelete és felelőssége mellett a gépi földmunka tiltott övezete nyomvonalának kijelöléséről, valamint a kijelölés fenntartásáról a munkálatok végzése során.

A létesítmény beruházójának, építtetőjének a tényleges kivitelezési munkálatok előtt a kivitelezővel egyeztetve legalább két nappal a TIGÁZ-DSO Kft Területi üzemeltetési egység Nyíregyházi üzemét írásban értesítenie kell, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka végzéséről, a munkavégzés pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával.

A létesítmény beruházójának, építtetőjének a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belüli végzett földmunka során biztosítani kell az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétét.

A keresztezett, megközelített gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak a fenti illetékes üzemünk képviselőjének szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet!

A munkavégzés során minden feltárt gázvezeték szakaszt csak fenti illetékes üzemünk engedélyének birtokában szabad eltakarni, a feltárt vezeték védelméről, annak eltakarásáig a kivitelező köteles gondoskodni.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázvezetéket megsértették, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 06/80/300-300 éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon.

Tárgyi létesítmény használatbavétele, üzembe helyezése csak társaságunk erre vonatkozó írásos hozzájáruló nyilatkozata után történhet meg.

Társaságunk a nyilatkozatért az érvényes árközleménye alapján díjat számít fel, a számlát a megadott postai címre megküldjük az Ön részére.

A nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes.

Nyíregyháza, 2013.05.31.

Üdvözlettel:

TIGÁZ-DSO Kft.

Területi üzemeltetési egység Debrecen

Műszaki csoport

vezető

Kéki Sándor

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Nyíregyháza hivatalos helyiségében,
2013. 05. 15. napján.

Jelen vannak: Hálózati Régió Nyíregyháza részéről: Szegedi, Sándorné
Bíró és Társa Kft. részéről: Végső Viktor, +36 30 4451895

Tárgy: Nyíregyháza - csatornahálózatok rekonstrukciója. Stadion úti tömbbelső I.-II. szakaszok felújítási terve. - Hunyadi utca hrsz. 2720/9 ingatlanon szennyvíz csatorna kiváltási terve. Engedélyes tervek.

A Hálózati Régió Nyíregyháza dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő létesítményt ÉRINT.
1 kV-os; 11 kV-os földkábel(ek)e)t érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erőáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erőáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni.

A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erőáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megóvni a munkavégzés során az oszlopok állékonyosságát!

Az elkészült tervek – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóvá hagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda:

Kopcsa Tamás, Cím: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 53., Tel.: +36 42 523155, Fax.: +36 42 420627, E-mail:

Szücs Gyula, Cím: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 53., Tel.: +36 30 70-43129, Fax.: +36 42 420627, E-mail:

Illetékes EON Hálózati Szolgáltató: Nyíregyházi Régió,

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Nyíregyháza felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívül helyezett kábelvezetékkel a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.


Megjegyzés: Törzsszám : 20/2013. Rajzszám : R-1., R-2. - Munkák kivitelezésekor szakfelügyelet szükséges. - Hálózatunk felvezetése, csak a megadott munkaterületre történt.



aláírás

Végső Viktor

Bíró és Társa Kft.



aláírás

Szegedi, Sándorné

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Hálózati Régió Nyíregyháza

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régióközpont
Nyíregyháza