

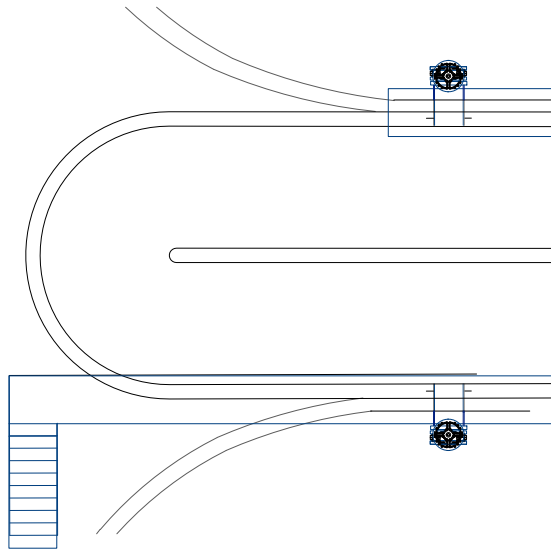



Felülnézet

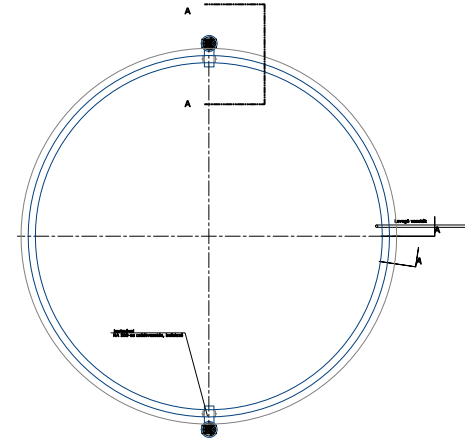

Felülnézet

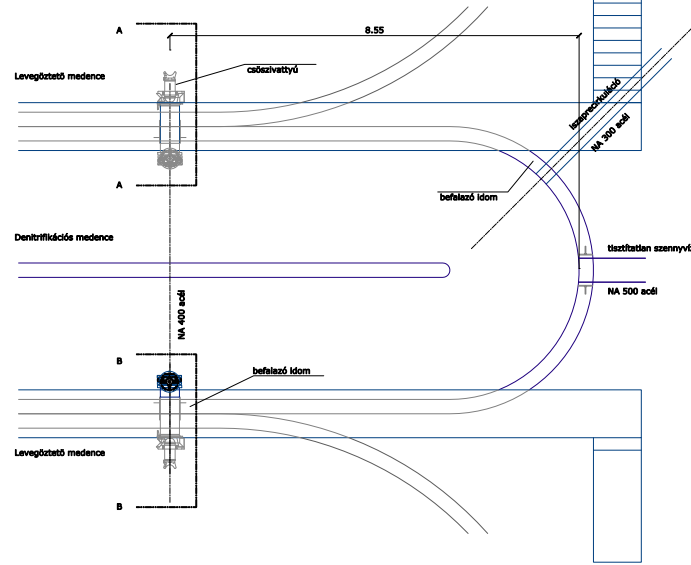

Csőhegesztések részlet
M=2:1



Hegesztési előírások az MSZ EN 25 817, és az MSZ EN ISO 5817:2014 szerint


Hibefokokozat R4

Felületkezelés az EN 10088 szabvány szerint




Tervhez kapcsolódó anyagok címlapján rögzített típusok "vagy ezzel műszaki paraméterekben megadható" megjelöléssel együtt értendő!

A korrózióálló anyagok hegesztése csak védőgáz mellett végezhető!
Egyedi méretekhez készülő gyártmányok méreteit a helyszínen, a gyártási szerelvények beszerzésekor közzé kell adni, a gyártási elrendezést, pontosítani kell. Ezek gyártása a gyártási elrendezések (pl. szivattyúk, talpadozók), szerelvények (pl. tokozók, pohár vízszintező szelepek, tartók, öv idomok) beszerzését követően kezdhető meg.

A-A metszet

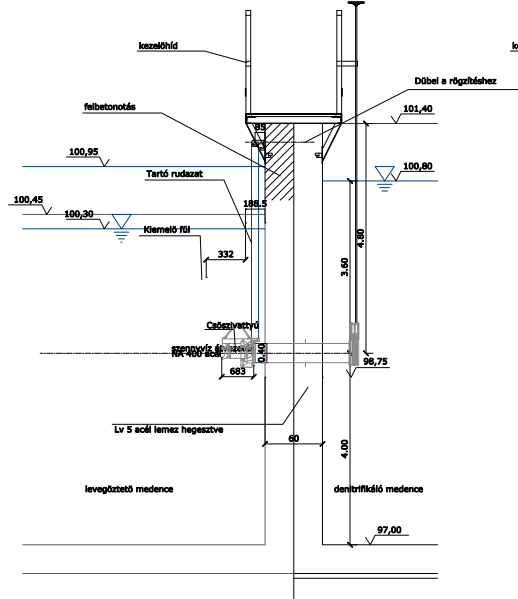

B-B metszet

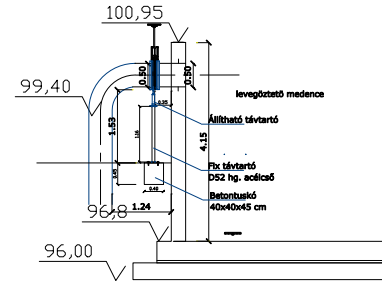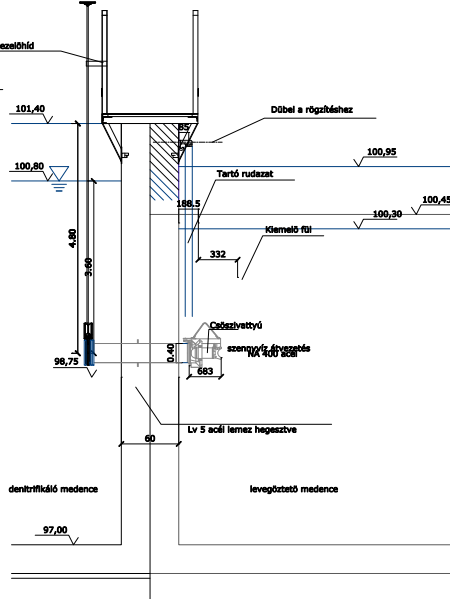

MÉR Bt.
Nyíregyháza
Bogyó u 46.
MMK C 15 000031

Ez a terv az érvényes jogszabályok alapján készült jogi felelősséget vállal. A jogszabályok engedélyezése nélkül felhasználni, másolni, módosítani tilos.

Képviselő: *Révi Róbert*
Mészáros József

Munka megnevezése:
Kisvárdai város szennyvíztisztító telep építés

Kiviteli terv

Rajz megnevezése:
Levegőztető medencékbe tolozárak beépítési terve

Felölő tervező:
Mészáros József
VZ-Tel/15 0405

Tervező:
Szerkesztő, rajzoló:
Madai G.

Tervszám :
2/2019.

Kelt :
2020.02.

Méretarány :
1 : 100
1 : 50
Tervrajta:
Kt.

Rajzszám :
SZTSZ-07