



A-A metszet

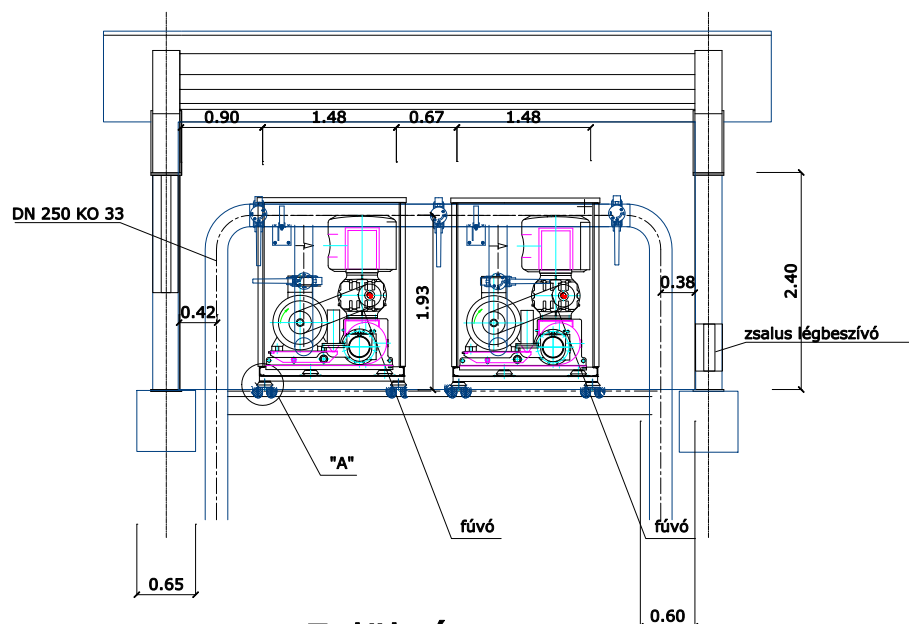


Felülnézet

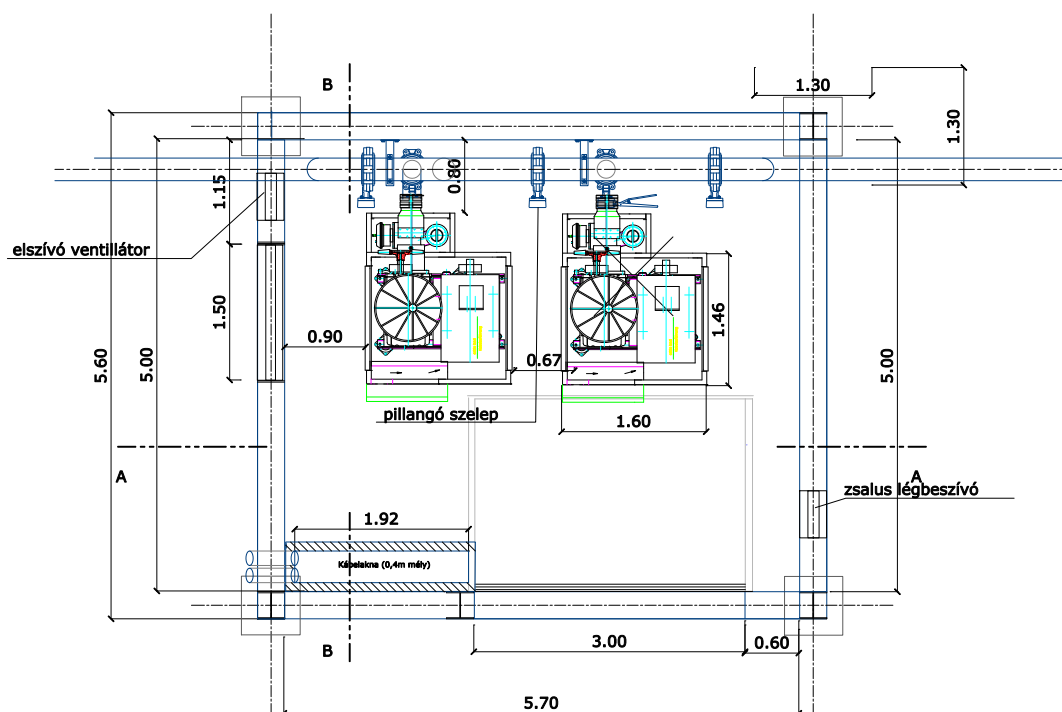


Cső tartó konzol


készül : 2 db
anyaga : 5 mm vtg. acéllemez

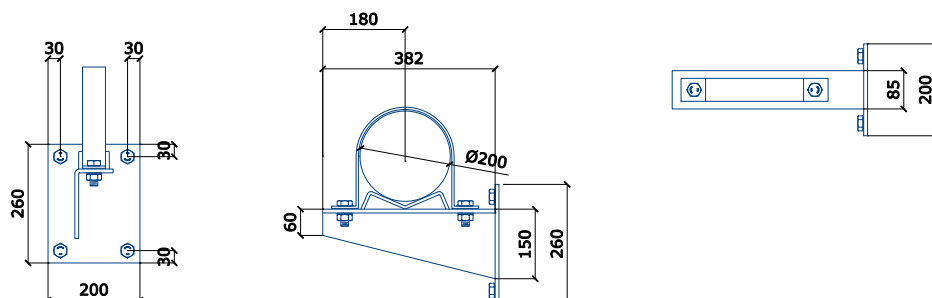

B-B metszet

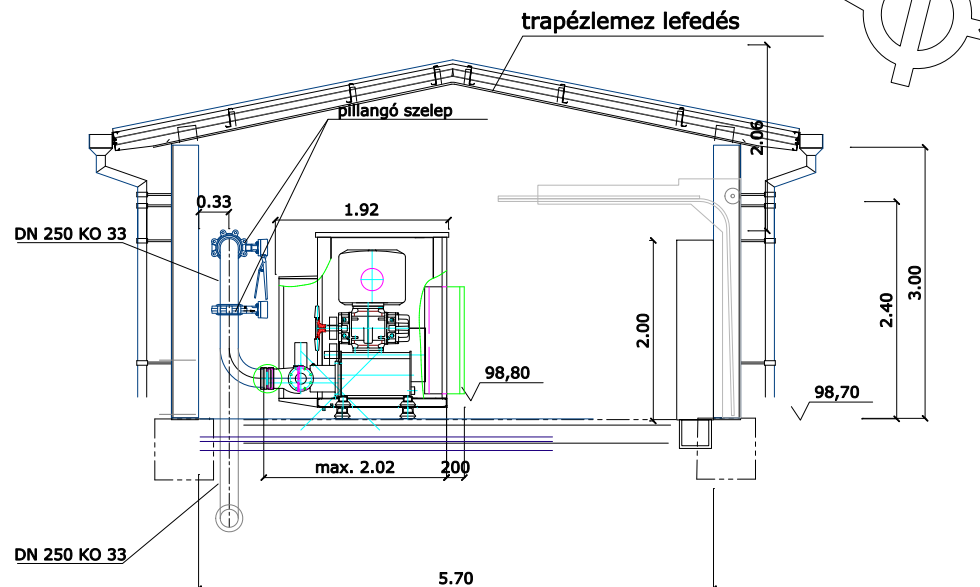

Csőhegesztések részlet M=2:1

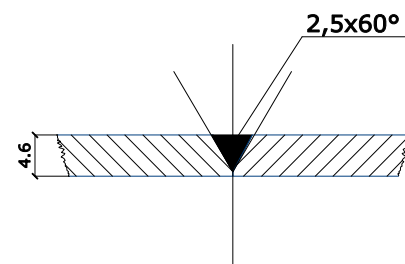

Hegesztési előírások az MSZ EN 25 817, és az
MSZ EN ISO 5817:2014 szerint

Hibafokozat R4

Felületkezelés az EN 10088 szabvány szerint

Tervhez kapcsolódó anyagiírában rögzített típusok
"vagy ezzel műszaki paraméterekben megegyező"
megjegyzéssel együtt értendő!

A korrózióálló anyagok hegesztése csak védőgáz mellett
végezhető!

Egyedi méretben készülő gyártmányok méreteit a
helyszínen, a gyári szerelvények összeszerelése közben
ellenőrizni, pontosítani kell. Ezek gyártása a gyári
berendezések (pl. szivattyúk, talpidomok), szerelvényelemek
(pl. tolózárok, golyós visszacsapó szelepek, karimás öv.
idomok) összeszerelését követően kezdhető meg.
Anyagminőség: KO 33

A magasságok a Balti Alapsíkra vonatkoznak.

MÉR Bt. Nyíregyháza Bogyó u 46. MMK C 15 000031 <small>Éz a terv az érvényes jogszabályok alapján készült jogi védelem alatt áll. A jogszabályok megváltozása miatt felhasználni, másolni, módosítani tilos.</small>	Munka megnevezése: Kisvárdra város szennyvíztisztító telep építés	Tervszám : 2/2019.
	Kiviteli terv	Kelt : 2020.02.
	Rajz megnevezése: Levegőfűvők telepítési terve	Méretarány : 1 : 50 Tervfajta: Kt.
	Képviselet: Mészáros József	Felelős tervező: Mészáros József VZ-Tel/15 0405
	Szerkesztő, rajzoló: Madai G.	Rajzszám : SZTSZ-03