Csatorna jele	
Utca neve	

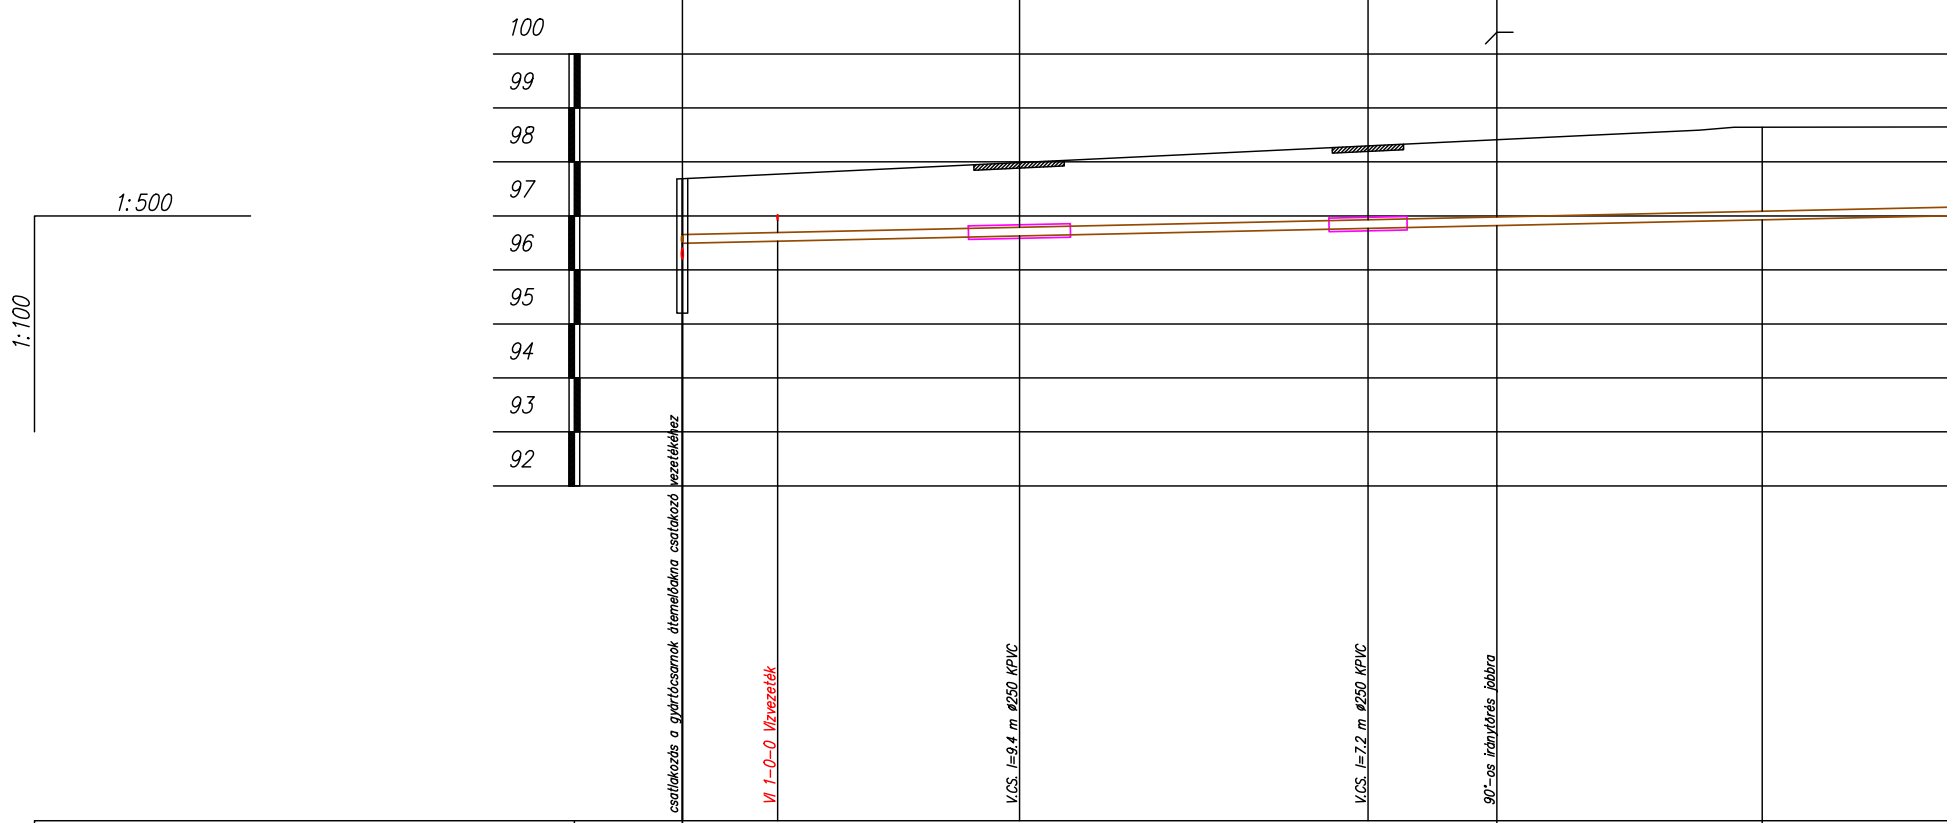
1:500
1:100
100
99
98
97
96
95
94
93
92
csatlakozás a gyártócsarnok átemelőakna csatakozó vezetékéhez
Vl 1-0-0 Vízvezeték
V.CS. l=9.4 m ø250 KPVC
V.CS. l=7.2 m ø250 KPVC
90°-os iránytörés jobbra

Terepszint [m.B.f.]	97.69				98.41	98.64
Takarás [m]	1.03				1.43	1.55
Csőtető [m.B.f.]	96.66				96.98	97.09
Leásás mélysége [m]	1.19				1.59	1.71
Munkaárok fenékszint [m.B.f.]	96.5				96.82	96.93
Szelvény [m]	0+000	0+008.8	0+031.2	0+063.5	0+075.4	0+100
Lejtés [‰]	4.3‰ 200 m					
Épül összesen						

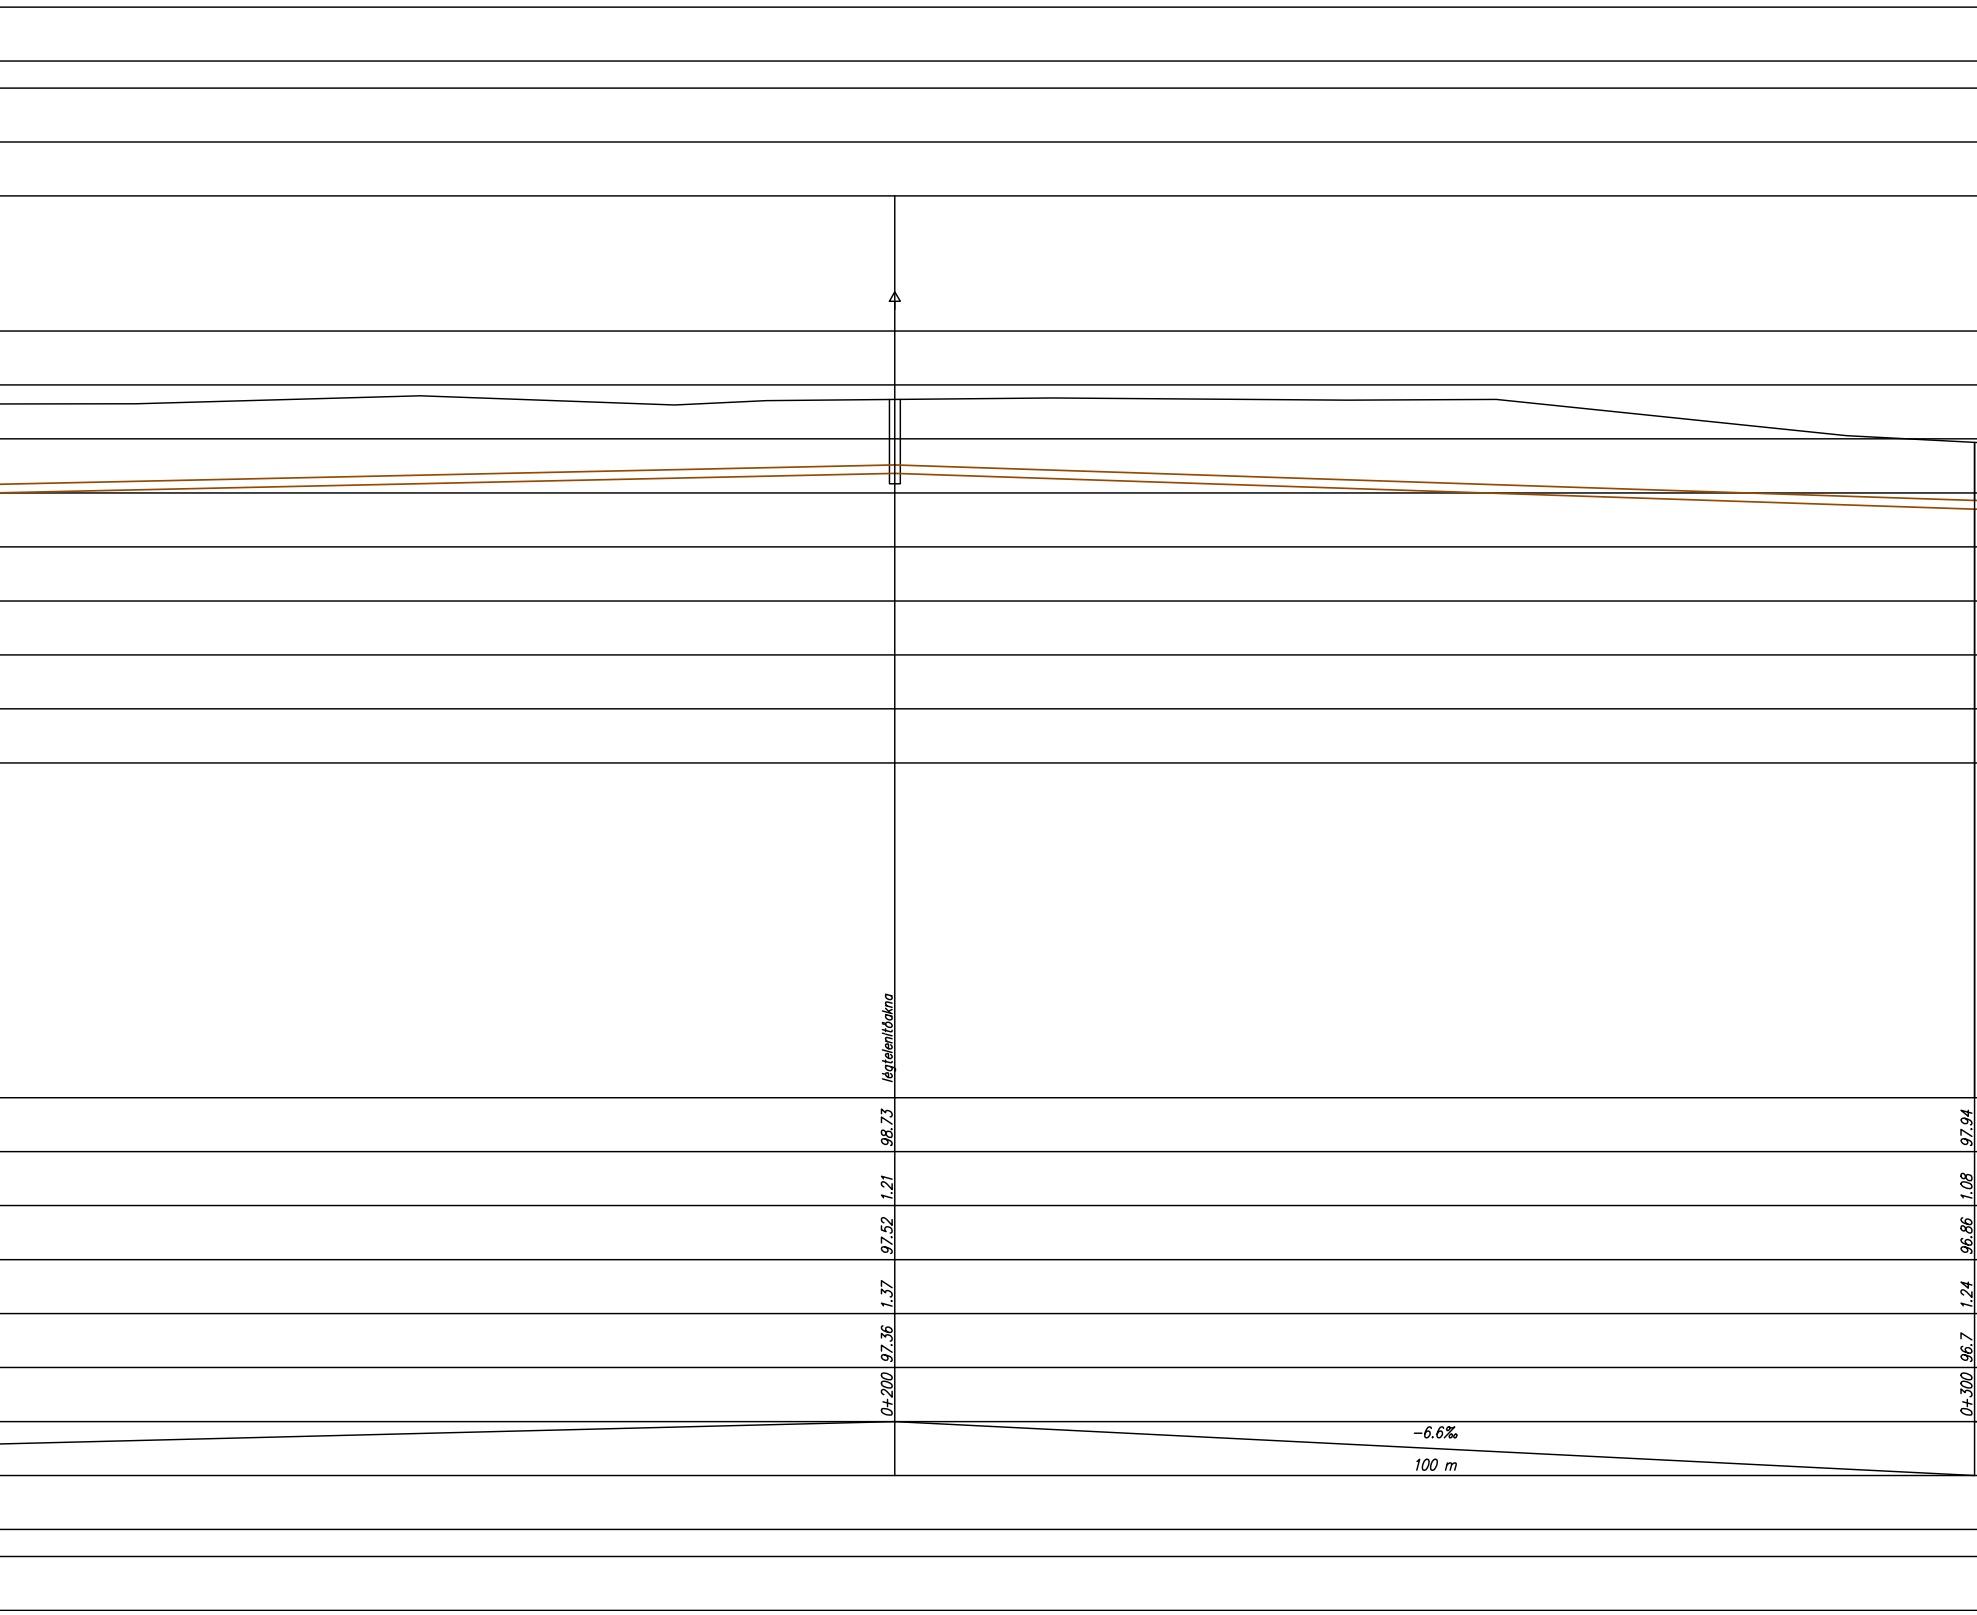
légtelenítőakna
98.73
1.21
97.52
1.37
97.36
0+200
97.94
1.08
96.86
1.24
96.7
0+300
-6.6‰
100 m

SZNY-1-0-0

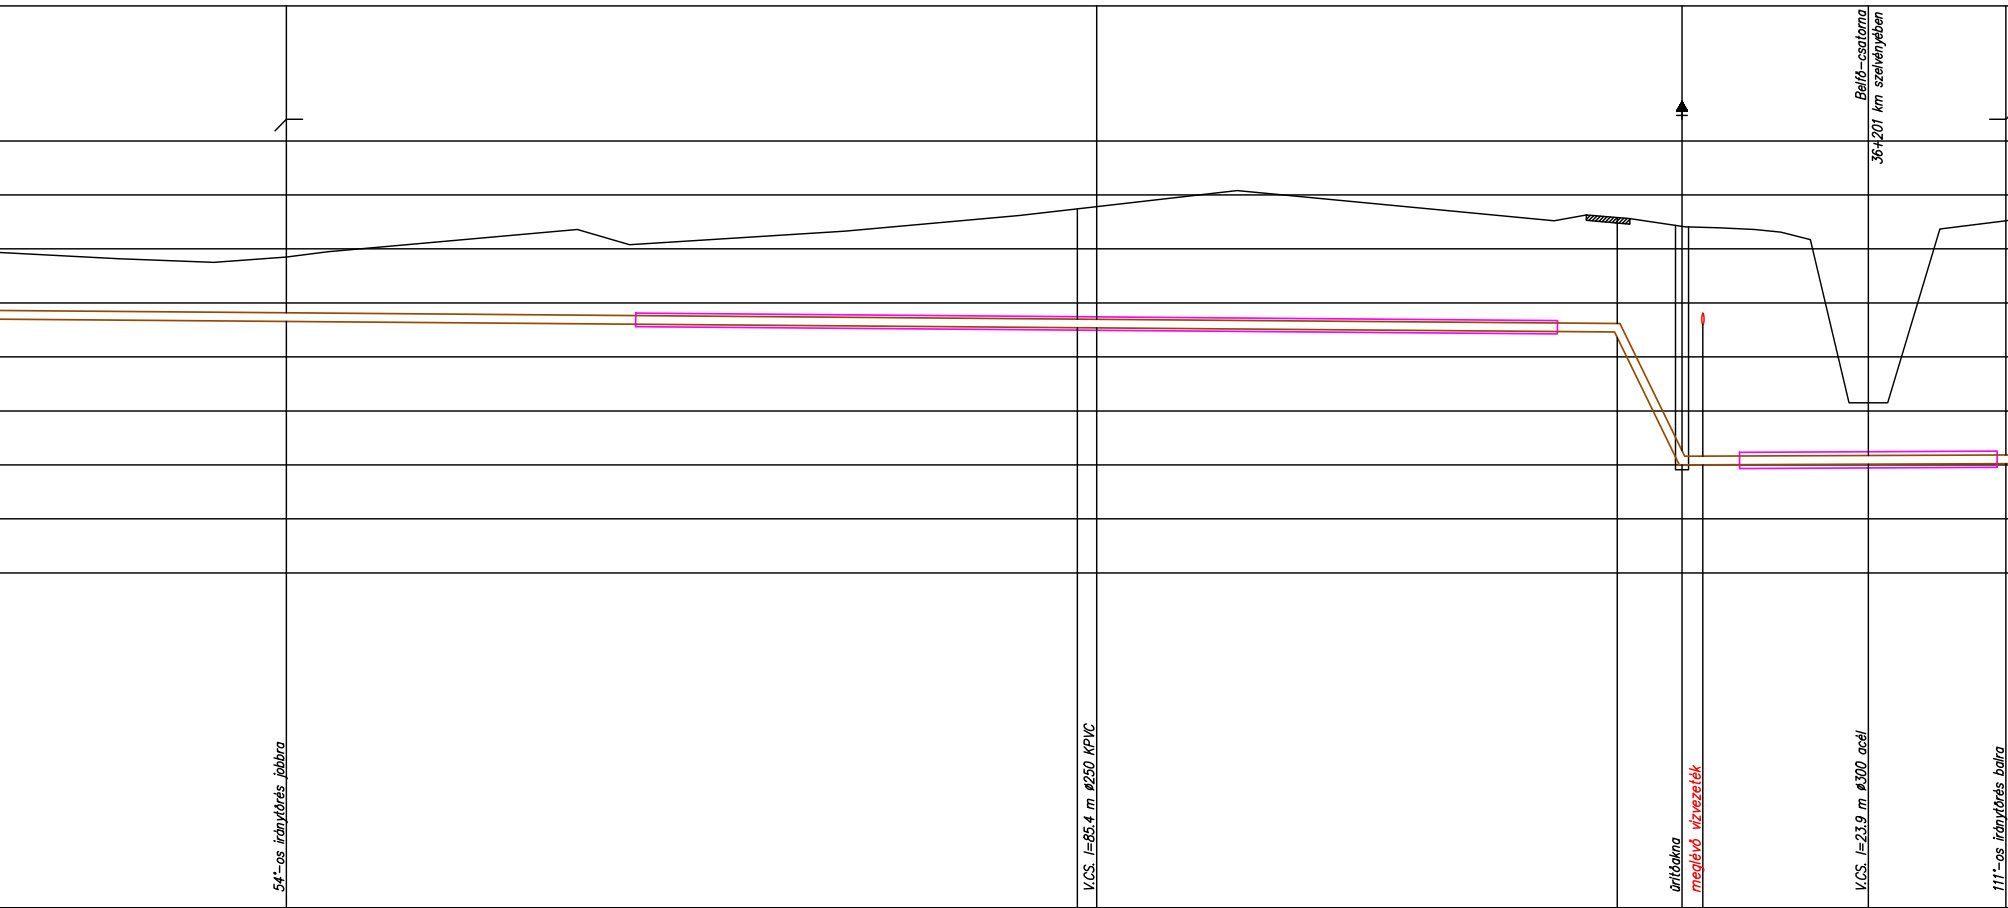
Belfő-csatorna
36+201 km szelvényében
54°-os iránytörés jobbra
V.CS. l=85.4 m Ø250 KPVC
ürítőakna
meglévő vízvezeték
V.CS. l=23.9 m Ø300 acél
111°-os iránytörés balra

0+326.8	0+400	0+401.8	0+450	0+456	0+457.9	0+473.3	0+486
97.85	98.74		98.58	98.42			98.52
1.03	2.04		1.96	4.26			4.34
96.82	96.7		96.62	94.16			94.18
1.19	2.2		2.12	4.42			4.5
96.66	96.54		96.46	94			94.02

-1.6‰
150 m

-410‰
6 m

913.18 m D160 KPE P6 nyomóvezeték

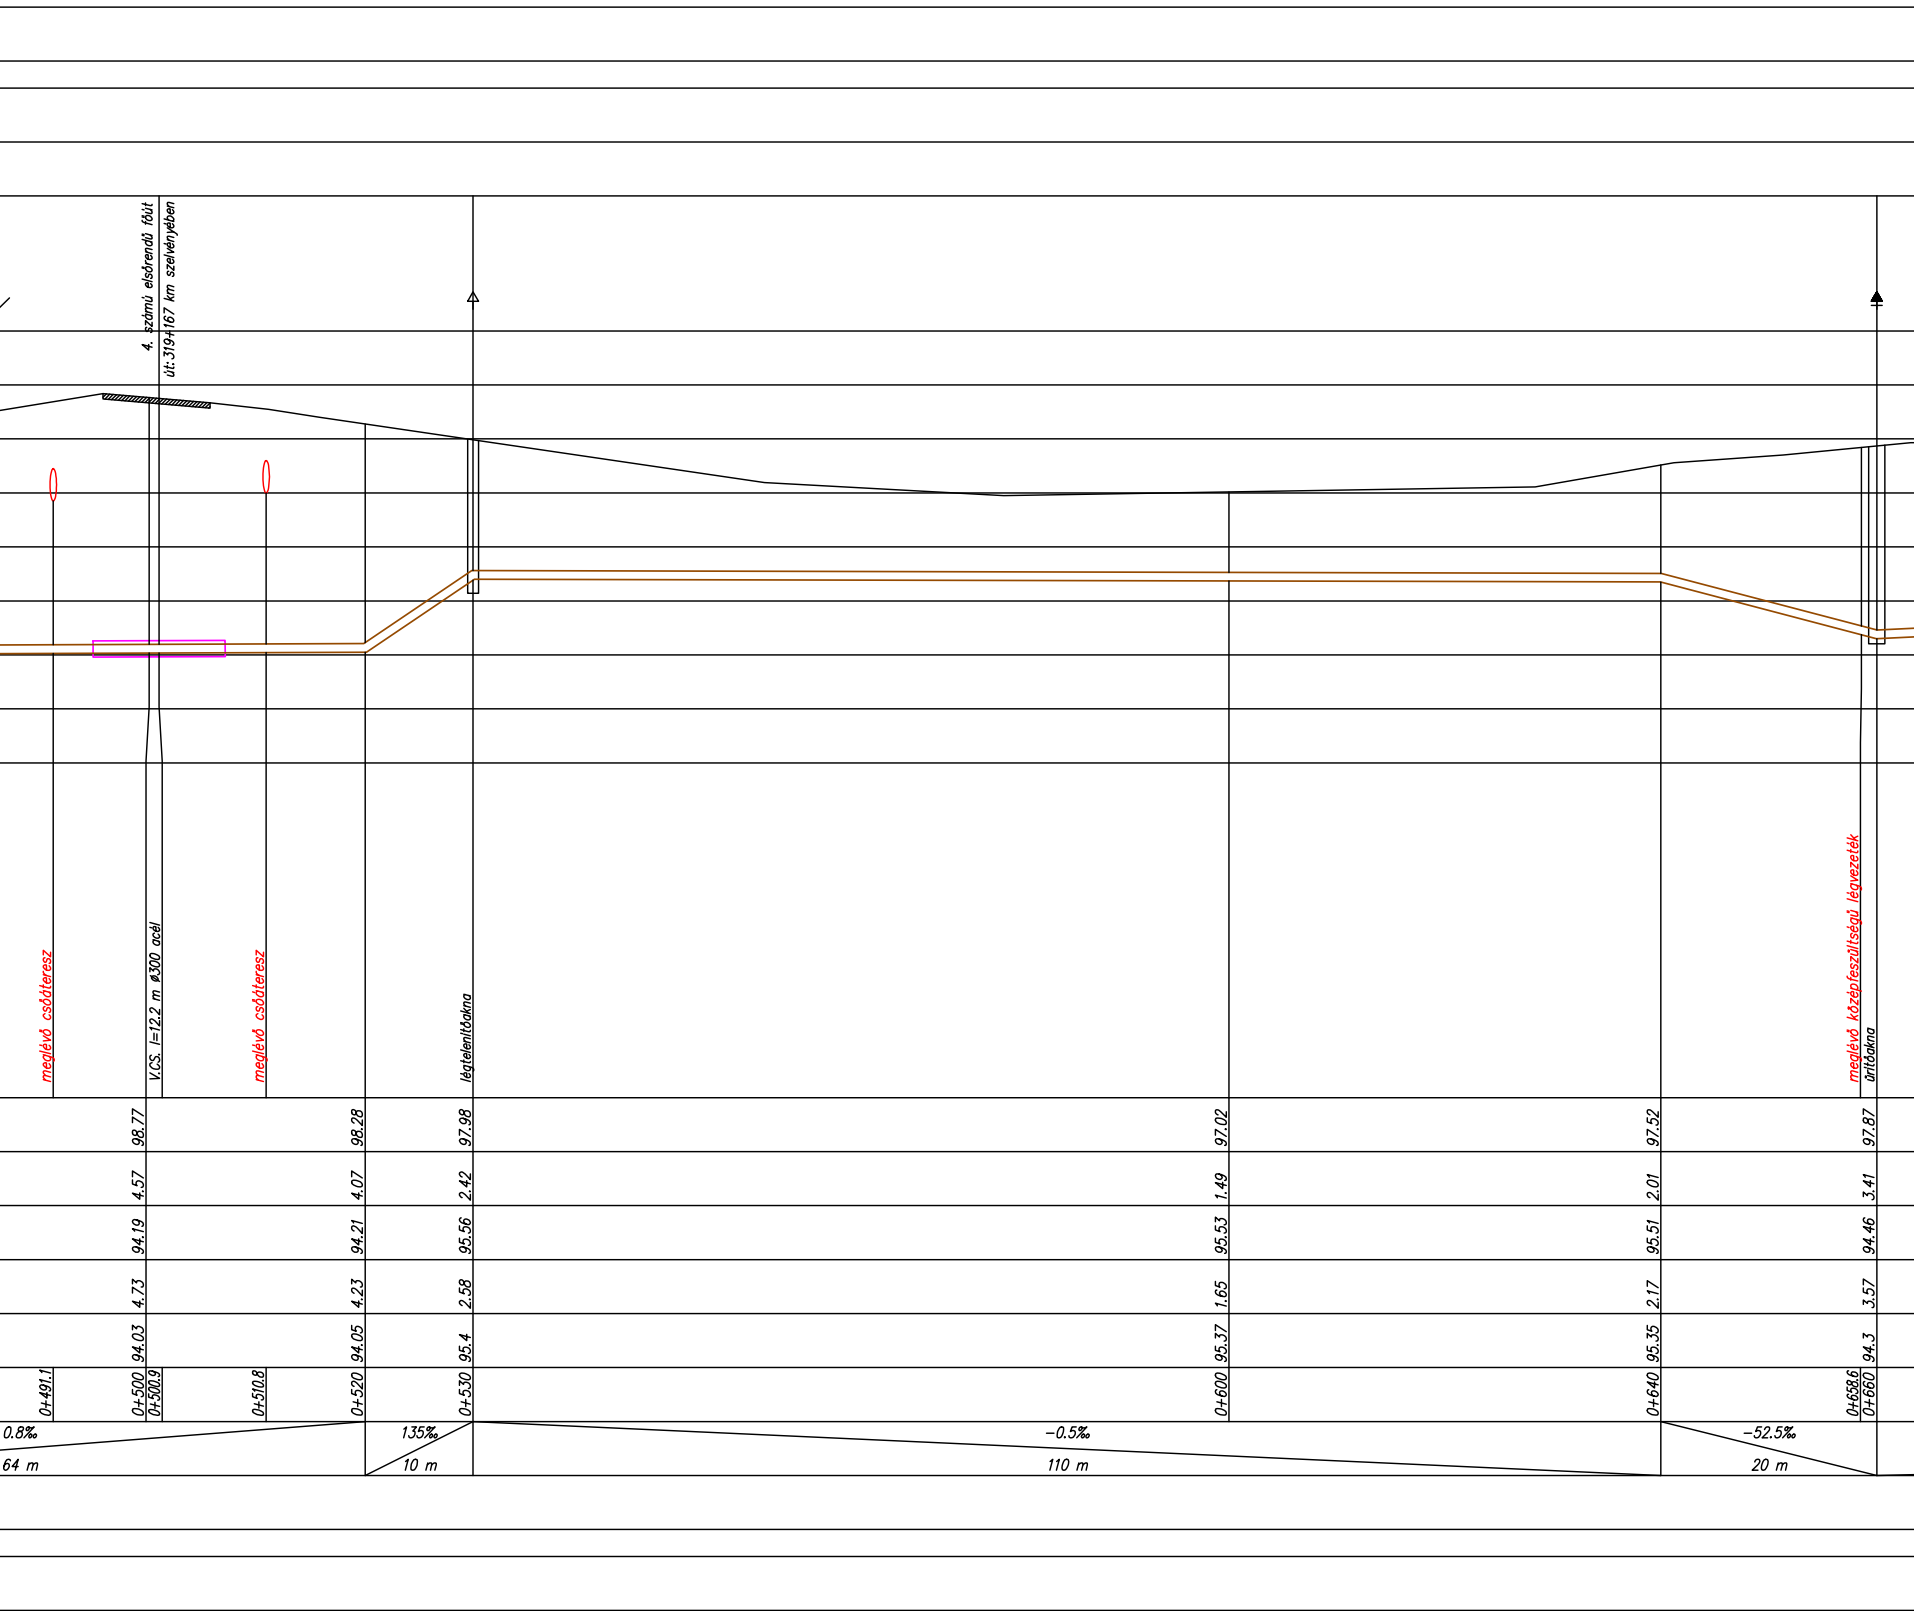
4. számú elsőrendű főút
út: 319+167 km szelvényében
meglévő csőáteresz
V.CS. l=12.2 m ø300 acél
meglévő csőáteresz
légtelenítőakna
meglévő középfeszültségű légvezeték
ürítőakna
98.77
98.28
97.98
97.02
97.52
97.87
4.57
4.07
2.42
1.49
2.01
3.41
94.19
94.21
95.56
95.53
95.51
94.46
4.73
4.23
2.58
1.65
2.17
3.57
94.03
94.05
95.4
95.37
95.35
94.3
0+491.1
0+500
0+500.9
0+510.8
0+520
0+530
0+600
0+640
0+658.6
0+660
0.8‰
64 m
135‰
10 m
-0.5‰
110 m
-52.5‰
20 m

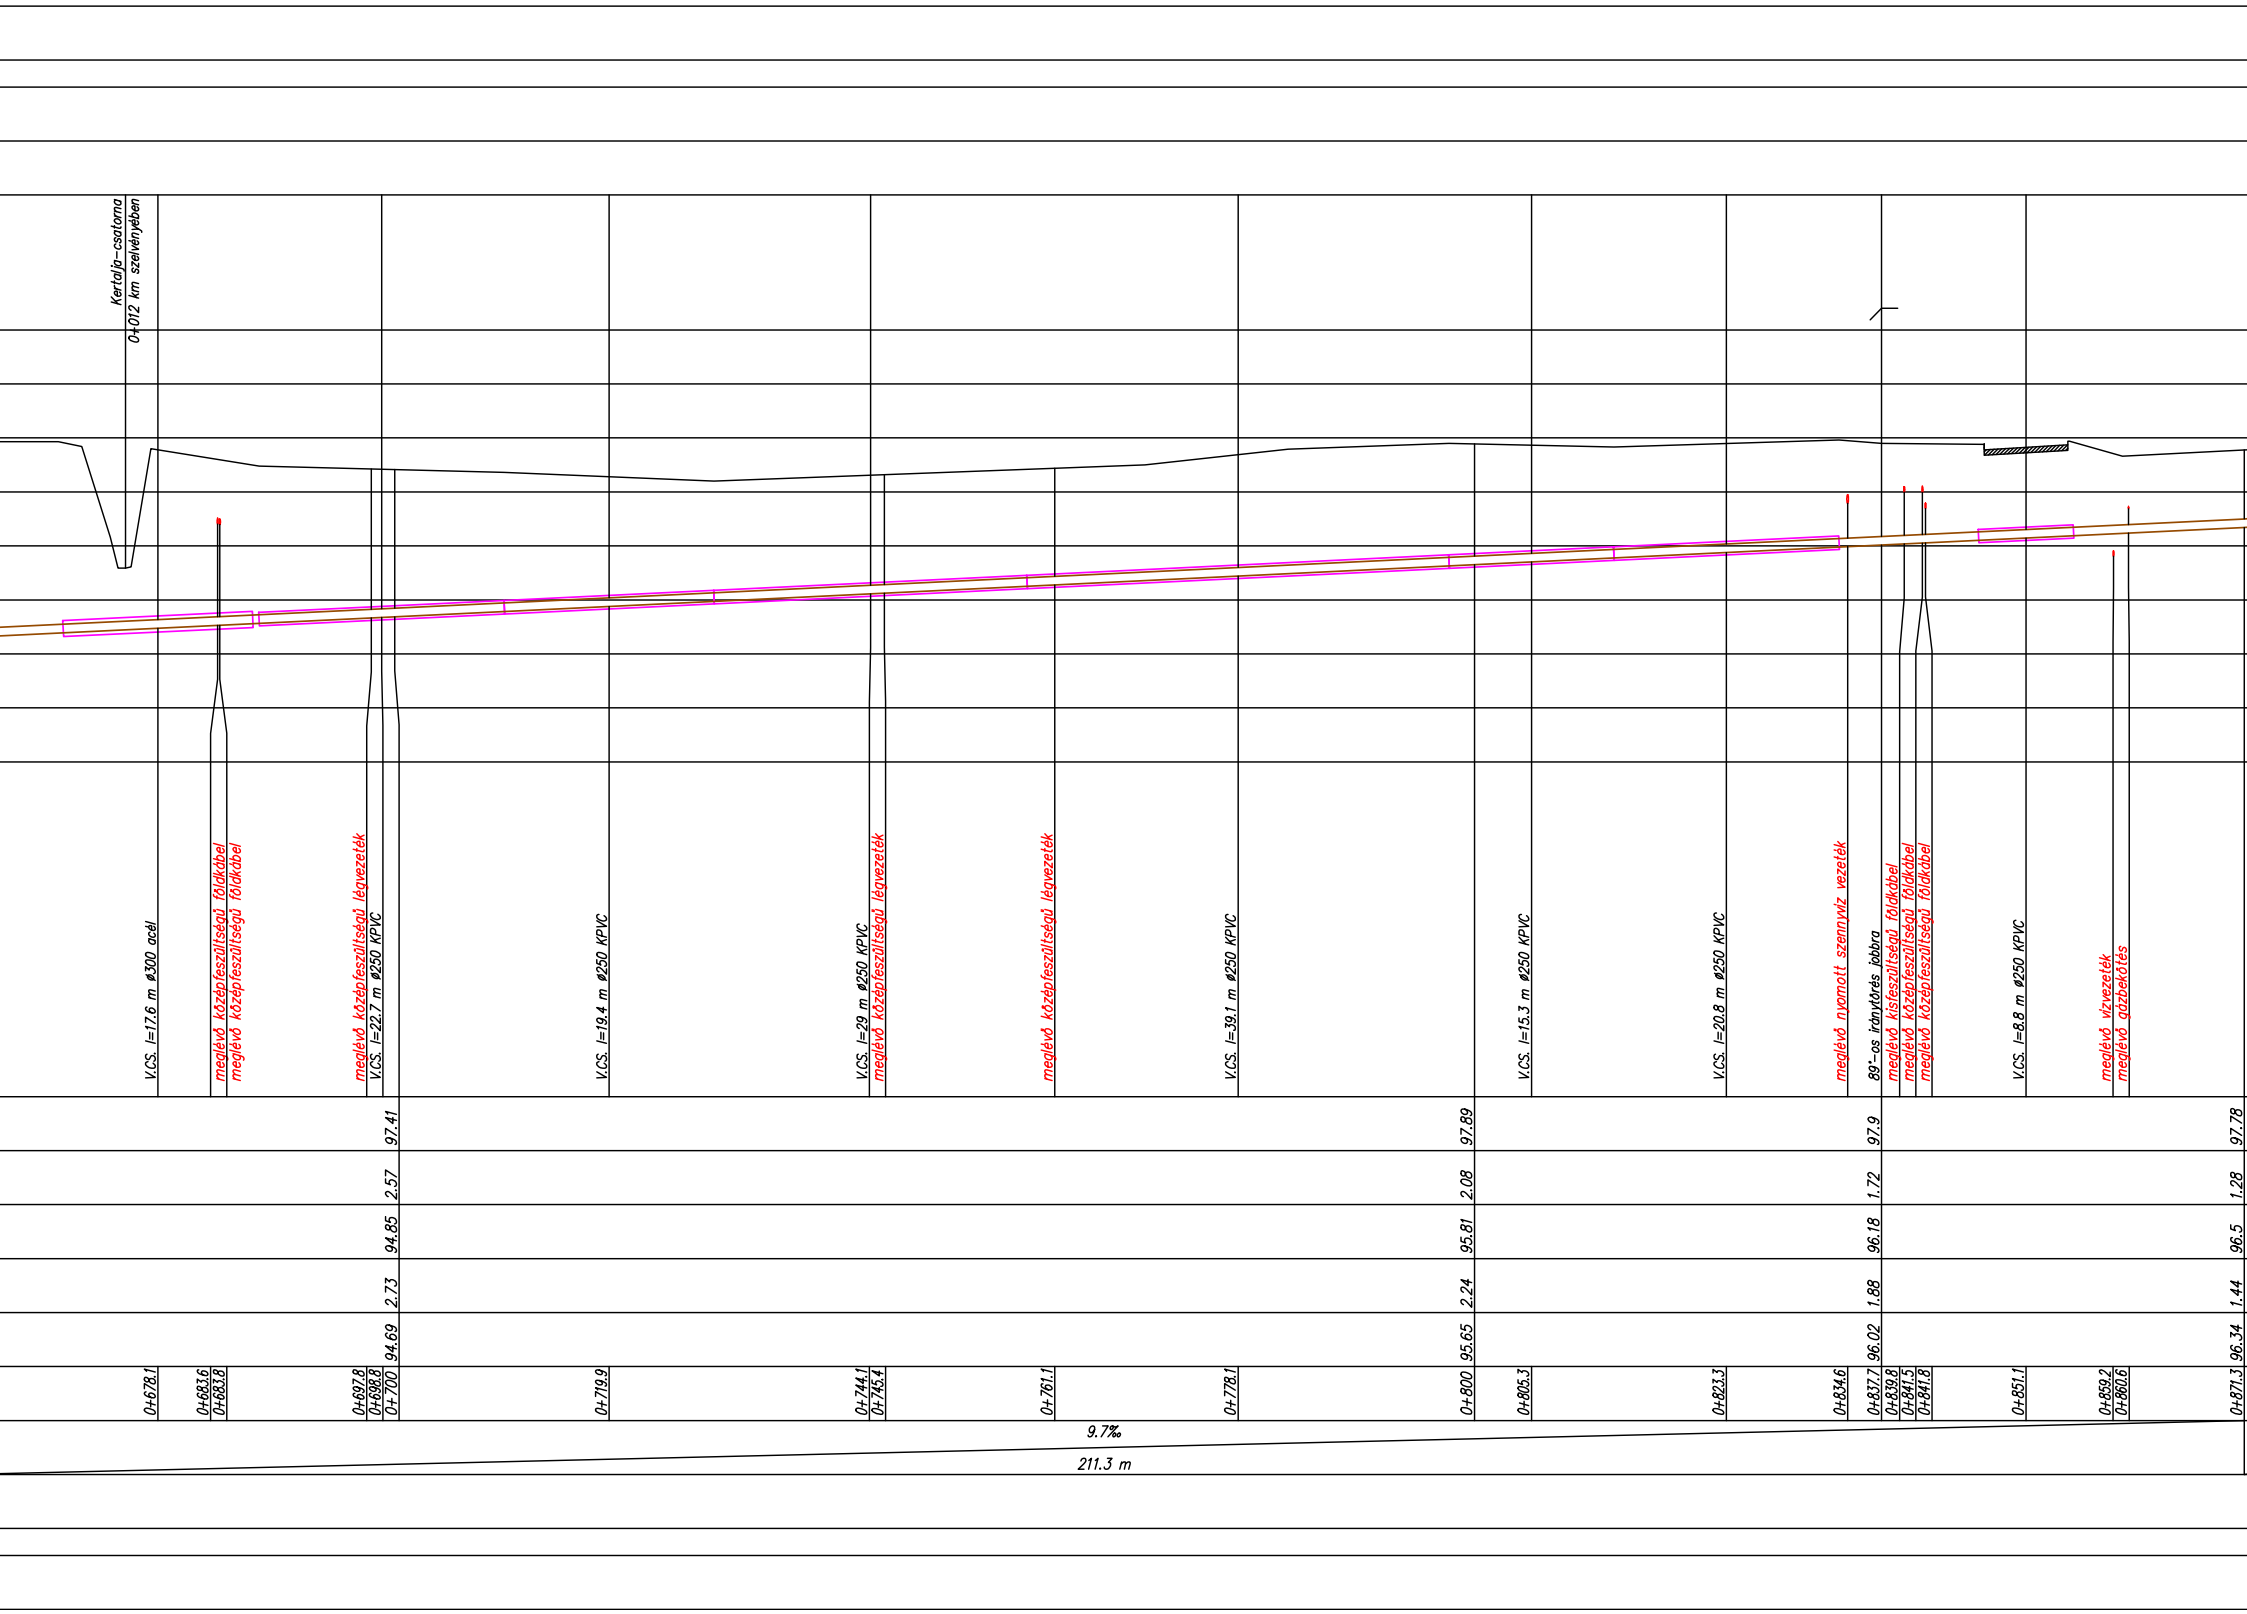
Kertalja-csatorna
0+012 km szelvényében
V.CS. l=17.6 m ø300 acél
meglévő középfeszültségű földkábel
meglévő középfeszültségű földkábel
meglévő középfeszültségű légvezeték
V.CS. l=22.7 m ø250 KPVC
V.CS. l=19.4 m ø250 KPVC
V.CS. l=29 m ø250 KPVC
meglévő középfeszültségű légvezeték
meglévő középfeszültségű légvezeték
V.CS. l=39.1 m ø250 KPVC
V.CS. l=15.3 m ø250 KPVC
V.CS. l=20.8 m ø250 KPVC
meglévő nyomott szennyvíz vezeték
89°-os iránytörés jobbra
meglévő kisfeszültségű földkábel
meglévő középfeszültségű földkábel
meglévő középfeszültségű földkábel
V.CS. l=8.8 m ø250 KPVC
meglévő vízvezeték
meglévő gázbekötés
97.41
2.57
94.85
2.73
94.69
97.89
2.08
95.81
2.24
95.65
97.9
1.72
96.18
1.88
96.02
97.78
1.28
96.5
1.44
96.34
0+678.1
0+683.6
0+683.8
0+697.8
0+698.8
0+700
0+719.9
0+744.1
0+745.4
0+761.1
0+778.1
0+800
0+805.3
0+823.3
0+834.6
0+837.7
0+839.8
0+841.5
0+841.8
0+851.1
0+859.2
0+860.6
0+871.3
9.7‰
211.3 m

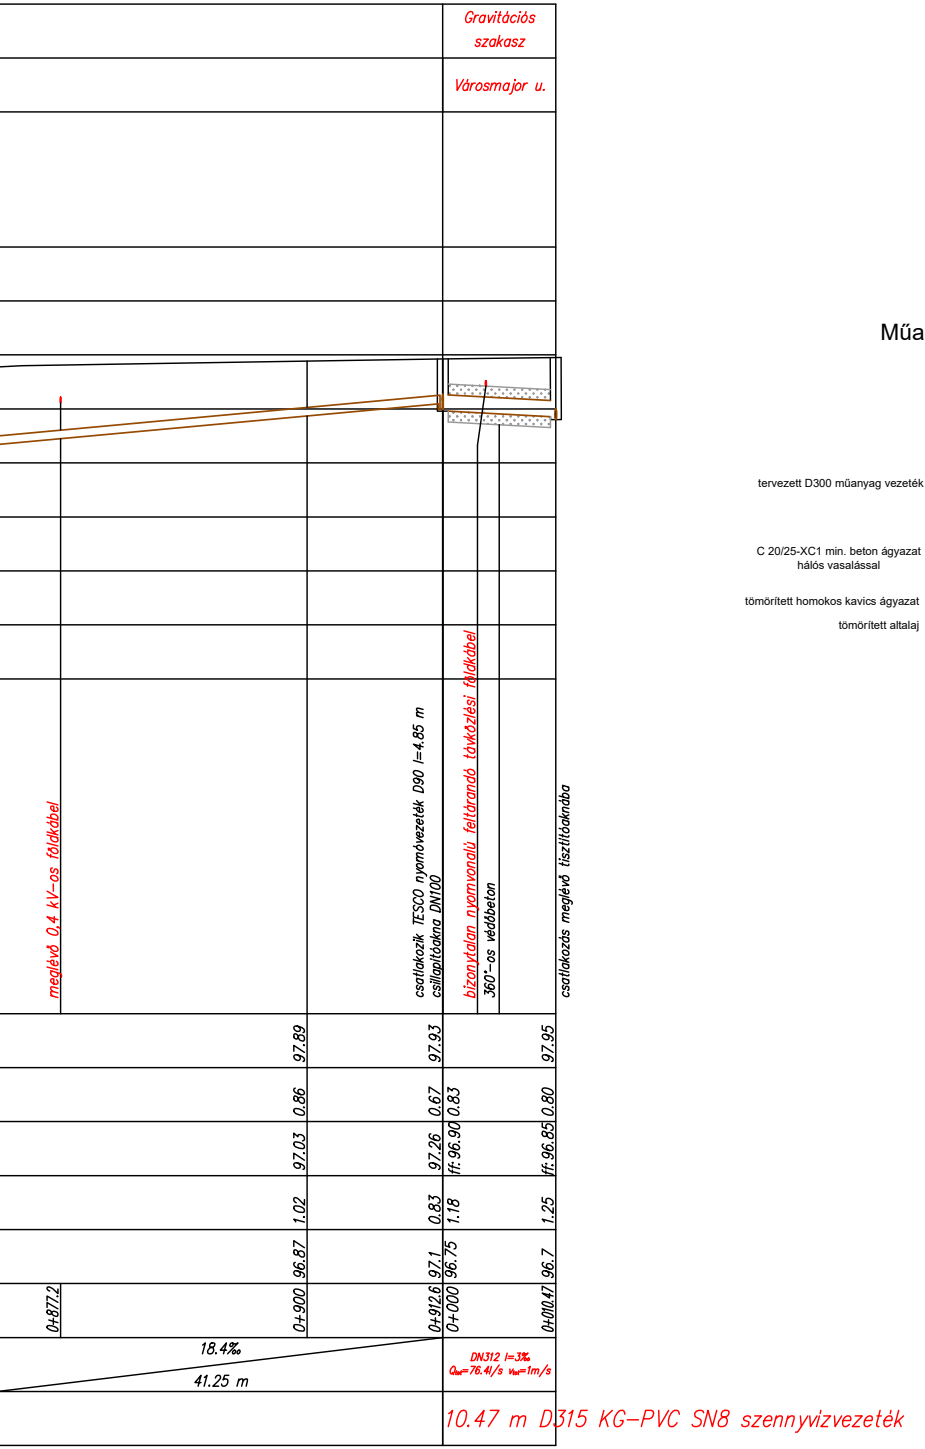
Gravitációs szakasz
Városmajor u.
meglévő 0,4 kV-os földkábel
csatlakozik TESCO nyomóvezeték D90 l=4.85 m
csillapítóakna DN100
bizonytalan nyomvonalú feltárandó távközlési földkábel
360°-os védőbeton
csatlakozás meglévő tisztítóaknába
97.89
97.93
97.95
0.86
0.67
0.83
0.80
97.03
97.26
ff:96.90
ff:96.85
1.02
0.83
1.18
1.25
96.87
97.1
96.75
96.7
0+877.2
0+900
0+912.6
0+000
0+010.47
18.4‰
41.25 m
DN312 I=3‰
Qtelt=76.4l/s vtelt=1m/s
10.47 m D315 KG-PVC SN8 szennyvízvezeték

Műanyagcső védőbeton ágyazatának kialakítása

(cm-ben)

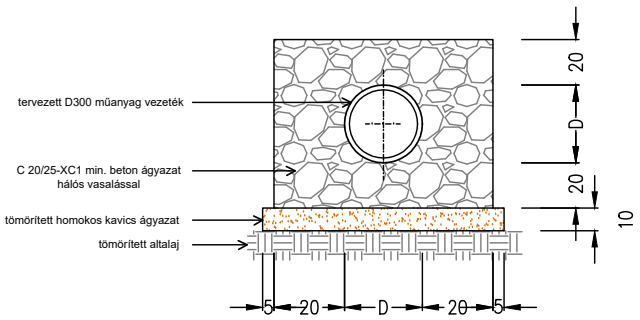
tervezett D300 müanyag vezeték
C 20/25-XC1 min. beton ágyazat
hálós vasalással
tömörített homokos kavics ágyazat
tömörített altalaj
20
D
20
10
5
20
D
20
5

BARTHERV BT.
C-15-00171

BARTHERV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság
4400. Nyíregyháza, Dózsa Gyögy utca 4-6.V/4.
Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299
e-mail: bartherv@chello.hu

LÉTESÍTMÉNY
Kisvárda, 0240/74. hrsz. alatt épülő Élelmiszeripari gyártócsarnok, csigafeldolgozó és tésztaüzem vízellátását és szennyvízelvezetését biztosító telken kívüli ivóvíz vezeték és szennyvíz nyomóvezeték terve

MEGRENDELŐ
NYÍRSÉGVÍZ ZRt.
4400 Nyíregyháza Tó utca 5.

TERV MEGNEVEZÉSE
SZNY 1-0-0 jelű szennyvízvezeték hossz-szelvénye

VEZETŐ TERVEZŐ	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRNÖK	DÁTUM 2018.06.	TERVFAJTA Engedélyezési terv	TÖRZSSZÁM BARTH-0018/2018
Bartha Miklós VZ-TELL, VZ-Ter, VZ-VKG 15-0150	Balogh Adrienn építő mérnök	TERÜLET 0.65 m²	LÉPTÉK M 1:500, 1:100	RAJZSZÁM SZ-04.