



Munkaárok kialakításának mintakeresztmetszévénye

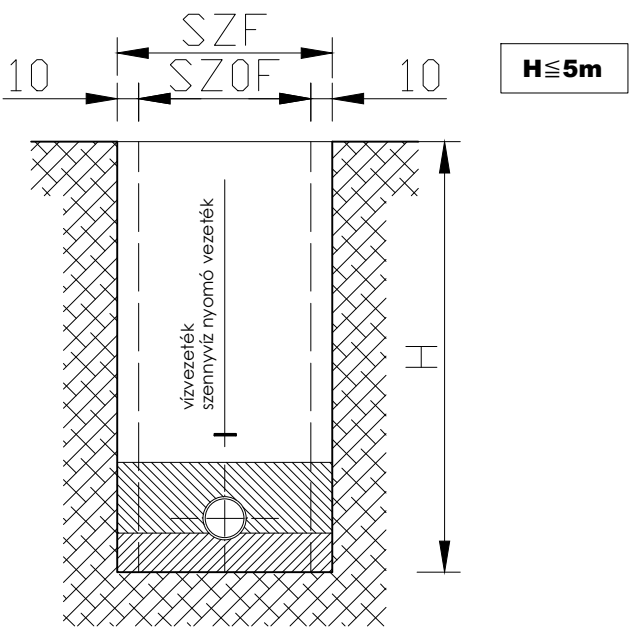

H [m]	SZOF [m]	SZF [m]
0 - 1,75	0,80	1,00
1,75 - 4,00	1,20	1,40
4,00 - 5,00	1,20	1,40


Ágyazatkialakítás

Talajvisszatöltés/rétegrend

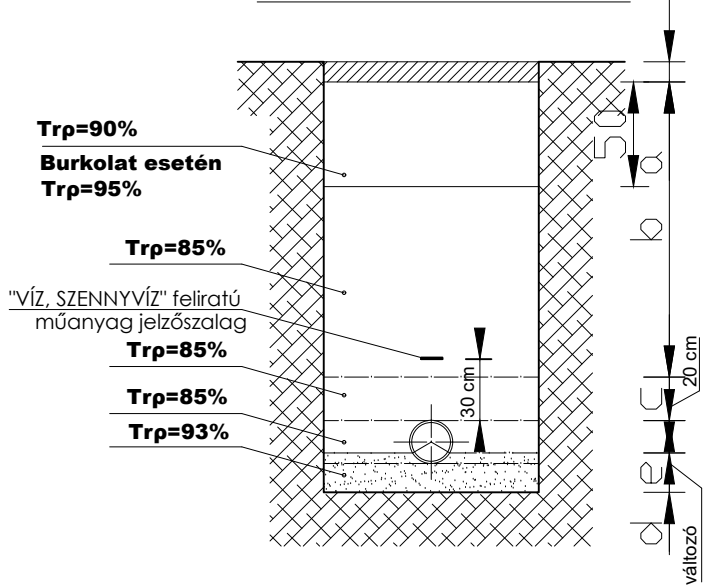

a	burkolat / pályaszerkezet
b	földvisszatöltés
c	fedőréteg
d	oldalfeltöltés
e	ágyazat

Ágyazatkialakítás

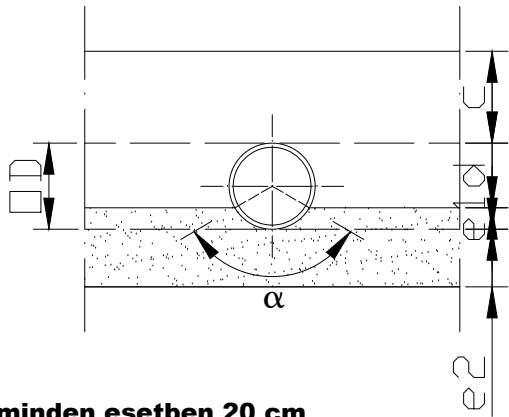

c	fedőréteg- csőzóna
d	oldalfeltöltés - csőzóna
e1	felső ágyazati réteg
e2	alsó ágyazati réteg


c= minden esetben 20 cm

d= OD - e1

e1= szilárdsági számításnak és beágyazási szögnek megfelelően

e2= 20 cm normális talajviszonyok esetén

	e1 [mm]	
DN	α = 90°	α = 120°
100	15	25
200	30	50
250	35	65
300	45	80
350	50	90
400	55	100





**BARTHÉRV BT.**  
C-15-00171

BARTHÉRV Vállalkozási és Tervező Betéti Társaság  
4400. Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6.V/4.  
Tel.: 42/504298 Fax.: 42-504299  
e-mail: bartherv@chello.hu

LÉTESÍTMÉNY  
Kisvárdra, 0240/74. hrsz. alatt épülő Élelmiszeripari gyártócsarnok, csigafeldolgozó és térsztaüzem  
vízellátását és szennyvízelvezetését biztosító telken kívüli ivóvíz vezeték és szennyvíz nyomóvezeték terve

MEGRENDELŐ  
NYÍRSÉGVÍZ ZRt.  
4400 Nyíregyháza Tó utca 5.

TERV MEGNEVEZÉSE  
Munkaárok kialakításának keresztmetszeti terve

VEZETŐ TERVEZŐ  Bartha Miklós VZ-TELL, VZ-Ter, VZ-VKG 15-0150	KÖZREMŰKÖDŐ MÉRNÖK  Balogh Adrienn építő mérnök	DÁTUM 2018.06.	TERVFAJTA Engedélyezési terv	TÖRZSSZAM BARTH-0018/2018
TERÜLET 0.12 m²		LÉPTÉK	RAJZSZAM <b>T-01.</b>	