Pallóvégek védelme

a.) abroncséllel



b.)hullámlemezzel

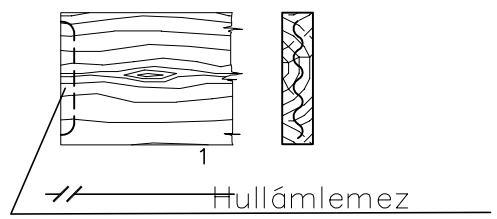

Ékelés

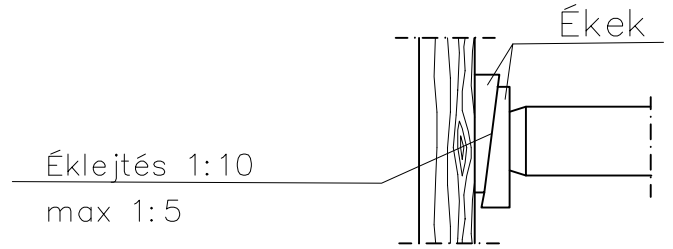

Max 2.20 m árokszélességig, pallóhosszúságnál nem mélyebb árok esetén

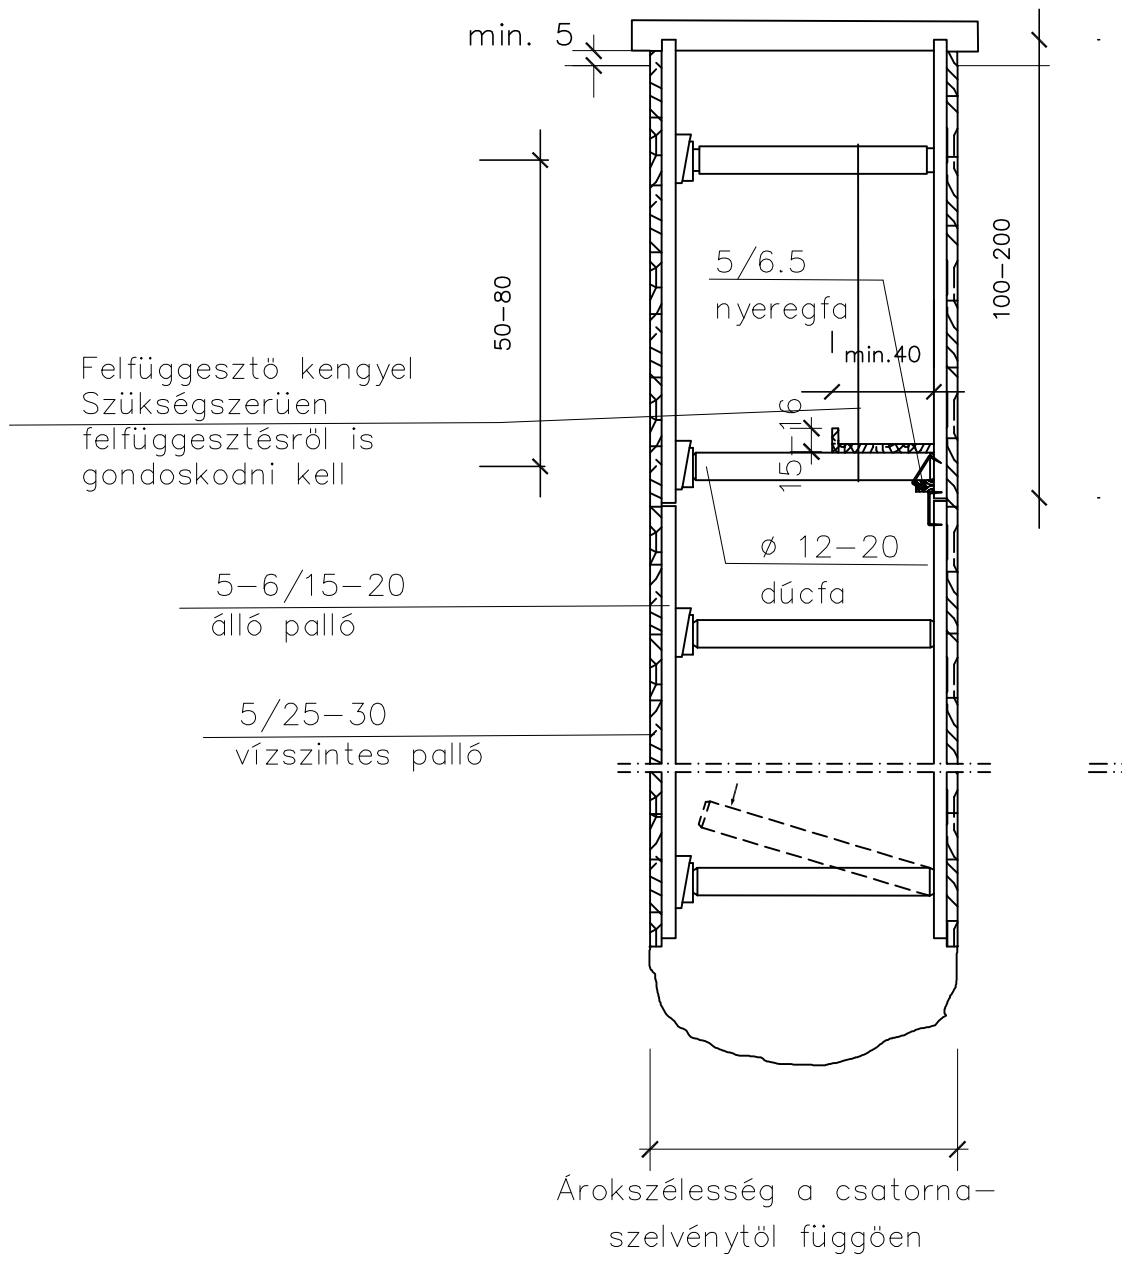

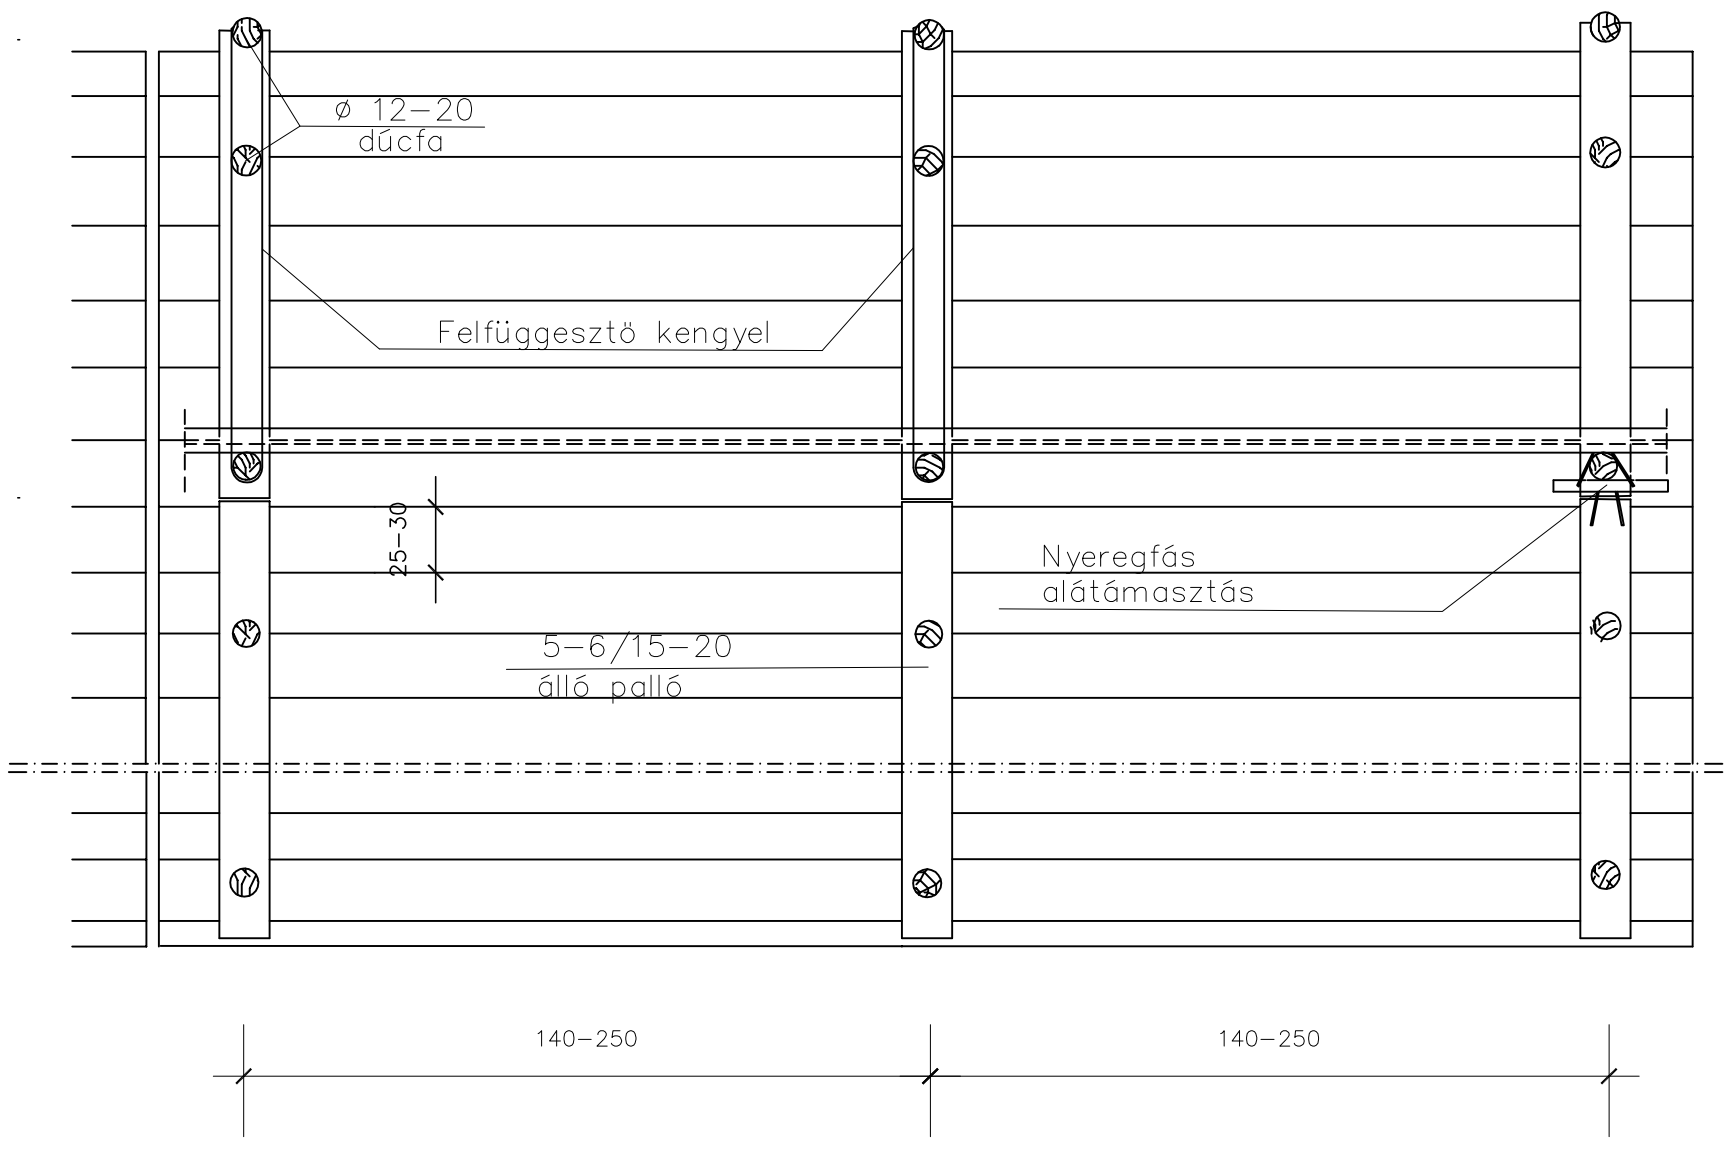

A munkaárok falát megtámasztó vízszintes pallók a talaj állékonyságától függöen vagy egymáshoz illeszkedöen, vagyis hézagmentesen (zárt sorú dúcolás), vagy hézagosan helyezhetök el. egyéb elöírás hiányában a pallókat mindig hézagmentesen kell elhelyezni.
A dúcolat merevíthetö fa, acél, vagy vasbeton szerkezettel.
Faszerkezetnél a vízszintes dúcpallók vastagsága legalább 5cm, szélessége 25–30cm, hossza lehetöleg 5–6m legyen, a pallóvégeket abroncsacél borítással, vagy hullámlemez merevítéssel kell védeni a szétrepedéstöl és elforgácsolódástól.
A hevederek legkisebb vastagsági mérete 5cm, szélessége 15–20cm legyen.
A dúcok átmérője 12cm–nél kisebb nem lehet. A dúcfák végeit a széthasadás elkerülése végett 2cm hosszúságban kúposra kell faragni.

BÍRÓ ÉS TÁRSA
Tervező és Szolgáltató KFT
4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.
Tel./Fax: 42/421-310 Mobil : 30/445-1895

Megrendelő:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza - Kossuth tér 1.
Beruházó:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Terv megnevezése:	Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Közüzemi Szennyvízcsatorna hálózati vezetékhosszabítások
Tervrész megnevezése:	Nyíregyháza Mezsgye utca Szennyvízcsatornázása Munkaárok dúcolás mintaterve
	Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.

Méretarány:	Dátum:	Tervfajta:	Törzsszám:	Rajzszám:
M.n.	2015.04.20	kiviteli	15/2014	T-2

Cégvezető:	Vezető Tervező:	Tervező:	Rajzméret:
Bíró Károly VZ-T/KÉ-T/15-0402	Bíró Károly VZ-T/KÉ-T/15-0402	Végső Viktor tervező Okl. építőmérnök	A3