



<i>Csatorna jele</i>	<i>SzT-1-0-0</i>
<i>Utca neve</i>	<i>Nyíregyháza - Mezőgye utca</i>

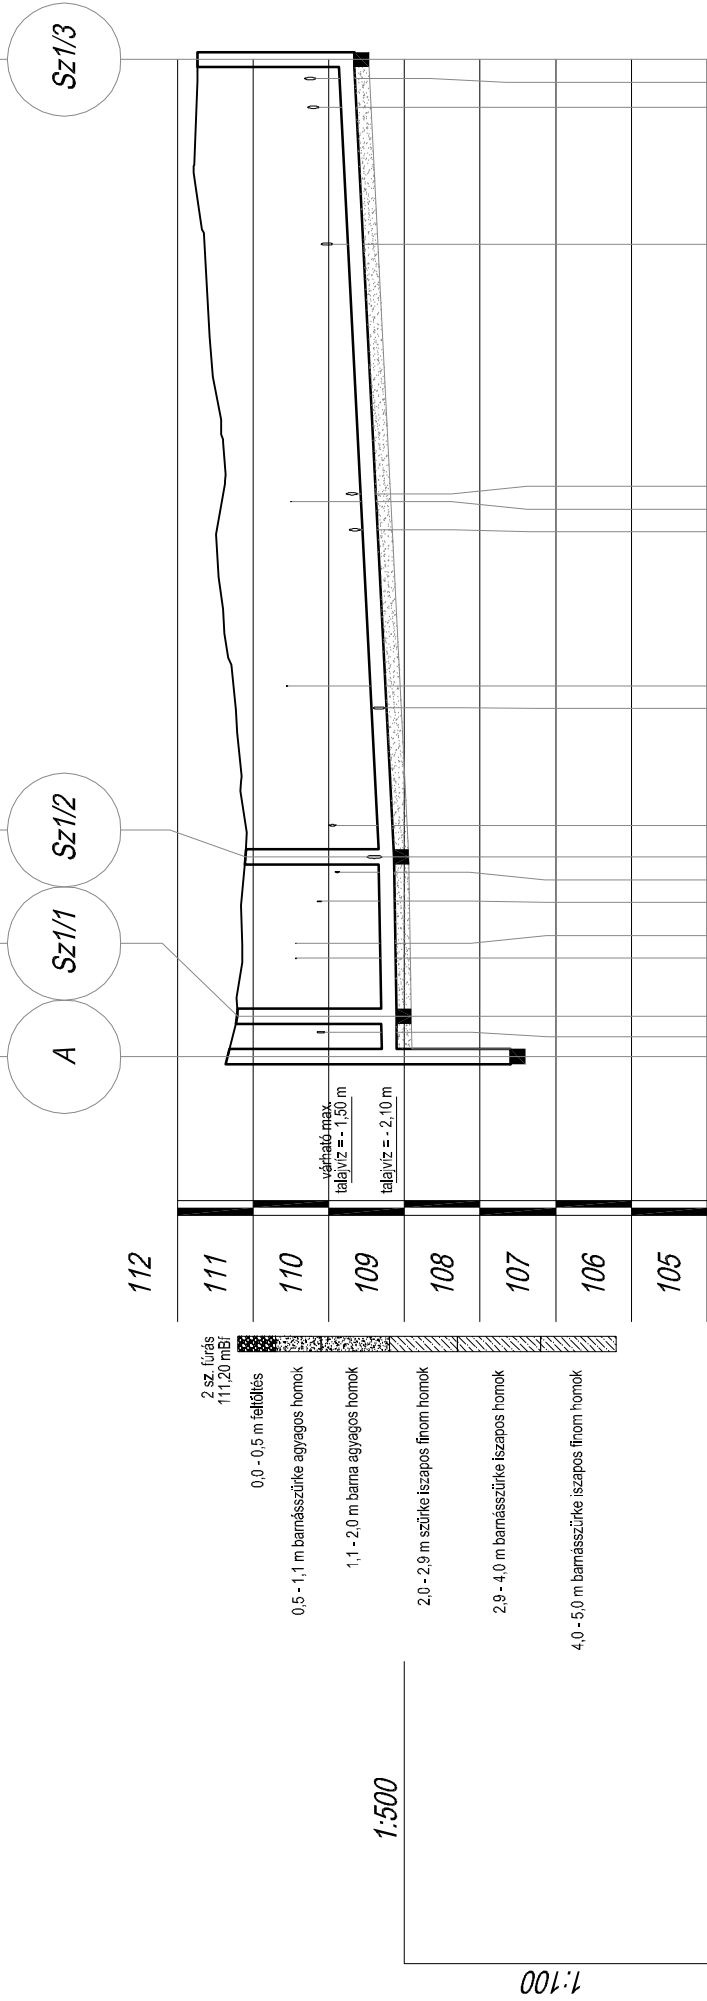

Hidraulikai adatok		DN194 Q _{tot} =21.5l/s I=3.0‰ v _{tot} =0.7m/s		DN194 I=10.0‰ Q _{tot} =39.3l/s v _{tot} =1.3m/s										
Hossz	Egyes [m]	0.0	2.7	10.5	52.8									
	Folytatlagos [m]	0.0	2.7	13.2	66.0									
Ágyazat														
Épül összesen		66.0 m DN200 Kőgyag szennyvízcsatorna												

<div style="text-align: center;">  </div> <p>Tervező és Szolgáltató KFT 4400 Nyíregyháza, Szegeftű út 73/A II/2. Tel./Fax: 42/421-310 Mobil : 30/445-1895</p>					
BÍRÓ ÉS TÁRSA					
Megrendelő:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza - Kossuth tér 1.				
Beruházó:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Terv megnevezése:	Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvitzisztítási Programja Közütemi Szennyvízsztornn hálózati vezeték hosszabítások				
Tervrész megnevezéset	Nyíregyháza Mezsgye utca Szennyvízstornnázása Hossz - szelvény I. (SzT-1-0-0 j. vezeték)				
Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.					
Cégezető:	Vezető Tervező:	Tervező:	Rajzméret:		
Bíró Károly VZ-TKE-T15-0402	Bíró Károly VZ-TKE-T15-0402	Végző Viktor <small>térvezo</small> Old. rajzméret			
Mértárány: MH=1:500 MV=1:100			Dátum: 2015.04.20	Tervfajlat: kivitteli	Törzsszámt 15/2014
Rajzszám:			H-1		