

MŰSZAKI LEÍRÁS

ENGEDÉLYT KÉRŐ NEVE: NYÍRSÉGVÍZ ZRT.

LAKCÍM (TELEPHELY): 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ U. 5. SZ.

KÉSZÜLT: 4300 NYÍRBÁTOR, ENCSENCI U. 72. SZ. INGATLAN SZENNYVÍZ

KÖZMŰCSATLAKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

ELVEZETENDŐ SZENNYVÍZ MENNYISÉGE ÉS MINŐSÉGE:

0,60 m³/d, kommunális

KÖZMŰ KERESZTEZÉSEK:

A szennyvíz bekötővezeték az alább megjelölt közműveket keresztezi, megközelíti:

- Opus Titász Zrt. KÖF szabadvezeték
- Opus Titász Zrt. KIF szabadvezeték
- Opus Titász Zrt. KIF földkábel
- ivóvízvezeték

(A szennyvíz bekötő vezeték fektetésekor a keresztezendő vezetékét kézi földmunkával fel kell tárni.)

A keresztező közművek pontos helyének meghatározásához közműegyeztetés szükséges! A kivitelezés során az érintett közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni!

Nyomvonal leírás:

A tervezett bekötő csőcsatorna a fenti ingatlanról indulva, 3 ezrelék lejtéssel halad. A tervezett bekötőcsatornát **D160 mm-es** átmérővel **KG-PVC** csőanyagból kell megépíteni, a helyszínrajz és csatolt csomóponti rajz szerinti kialakítással, 154 fm hosszon, telekhatáron belül 1 m-ig, 0,3% lejtéssel. A telekhatáron kívül 4 db **D400/160 KGA** idom **D400 KGGL** felszálló csővel.

A bekötővezeték anyaga tömör homogén falszerkezetű a csőterhelésnek megfelelő méretezéssel meghatározott, de legalább SN 8 kN/m² gyűrűmerevségű KG-PVC csatornacső (MSZ EN 1401 szabványsorozat) legyen.

A keresztezendő közművek és a csatlakozó szennyvízvezeték fektetési mélysége csak becsülhető. Amennyiben a közműfeltárások során kiderül, hogy a csatorna vezeték rákötése csak úgy oldható meg hogy az előírt minimális 0,80 m-es földtakarás nem tartható, úgy azt védőbetonba fektetve szabad rákötni a meglévő hálózatra.

A kivitelezést érvényes közterület bontási engedély birtokában lehet megkezdeni. A munkaárkot keresztező közműveket fel kell függesztetni, akadályoztatás esetén az illetékes közmű vállalattal ki kell váltatni és szakfelügyeletet kell kérni. A közterületet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. A bekötőcsatorna építésének befejezését az üzemeltetőnek be kell jelenteni, s a szemle megtartásáig takaratlanul, hozzáférhető módon kell tartani.

Az építés minőségi ellenőrzését az MSZ 10-311 szerint kell elvégezni.

Az érintett közművek környezetében gépi földmunkát végezni nem szabad. A munka megkezdése előtt a keresztező közműveket fel kell tárni, azokat biztosítani kell az MSZ 7487 előírásait be kell tartani.

A munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokat a 47/1979/XI.30/ MT számú rendeletnek a 64/1980. /XII.29./ MT. számú, a 18/1984. /III.31./ MT. számú, a 12/1985. /III.15./ MT. számú, valamint a 4/1987. /II.9./ MT. rendeletekkel módosítottak szerint kivitelezéskor e kell tartani. A közterületen végzett gravitációs csatorna építése zárt sora dúcolás mellett történjék. Közlekedő utat és gyalogos forgalmú hidakat biztosítani kell a kivitelezés idejére. A munkaterületet korláttal kell védeni. A munka árkot körbe kell korlátozni.

Megjegyzés: A vízmű társulást igazoltatni kell a Polgármesteri Hivatallal ill. az illetékes Társulat képviselőjével.

A megrendelő vállalja, hogy a 16377/10 hrsz.-ú terület kisajátítása során szükségessé váló ivóvíz- és szennyvízbekötés átalakítás költségeit kiegyenlíti.

Munkavédelem: A munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásokat a XCIII/1993 sz. Tv.-ben foglaltakat kivitelezéskor be kell tartani.


Nyíregyháza, 2023.02.

Erdei Gábor

Felelős tervező

Tervezői eng. száma: 15-0354 VZt


KGBN 45° nagysugarú ívcső

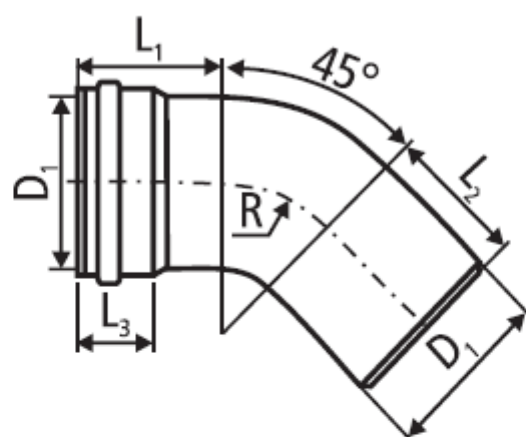

TERMEKKÓD	D_1	L_1	L_2	L_3	R
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
KGBN160X45	160	200	200	80	560
KGBN200X45	200	230	230	95	300
KGBN250X45	250	230	230	110	375
KGBN315X45	315	280	280	125	472,5
KGBN400X45	400	300	300	155	600


Alkalmazás: nagysugarú irányváltáshoz

KGA Átfolyós tisztító nyílás

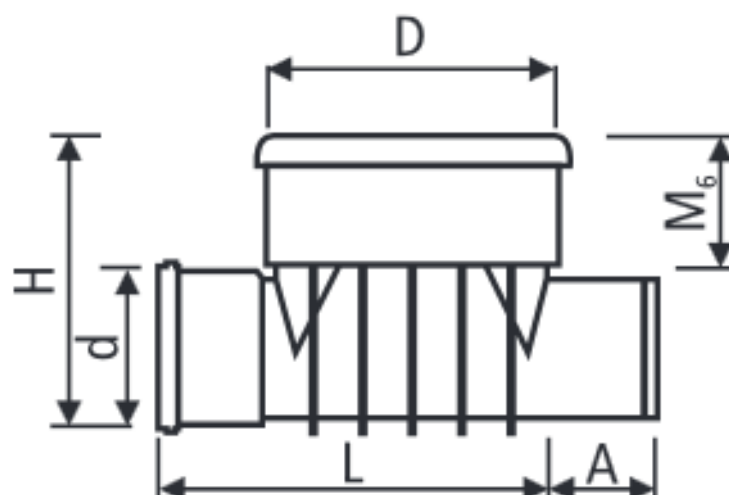



TERMEKKÓD	D	d	L	M ₆	H	A
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
KGA400/160/160P	400	160	603	165	383	100
KGA400/200/200P	400	200	634	165	423	116

**Teleszkópos kialakítású tisztító nyílás (komplett)
(beépítési rajz)**

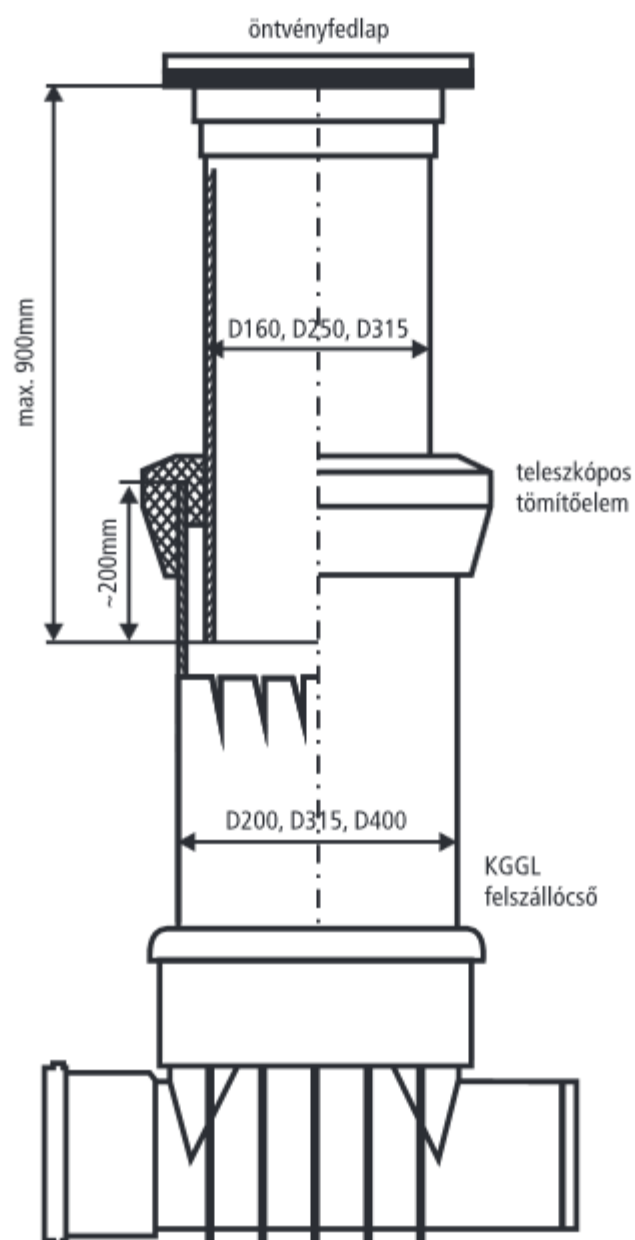


Teleszkópos kialakítású tisztító nyílás (komplett)
(beépítési rajz)

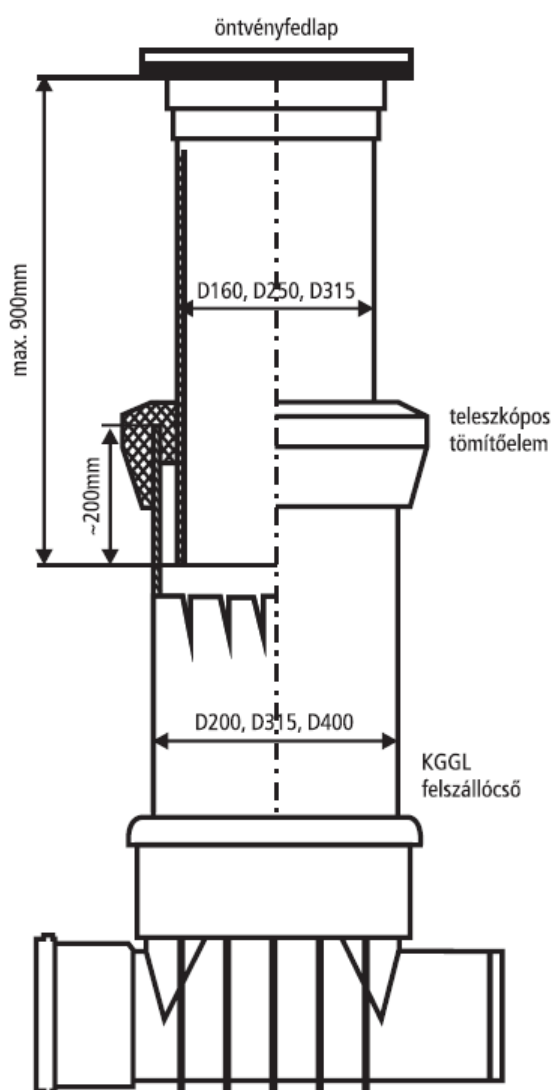

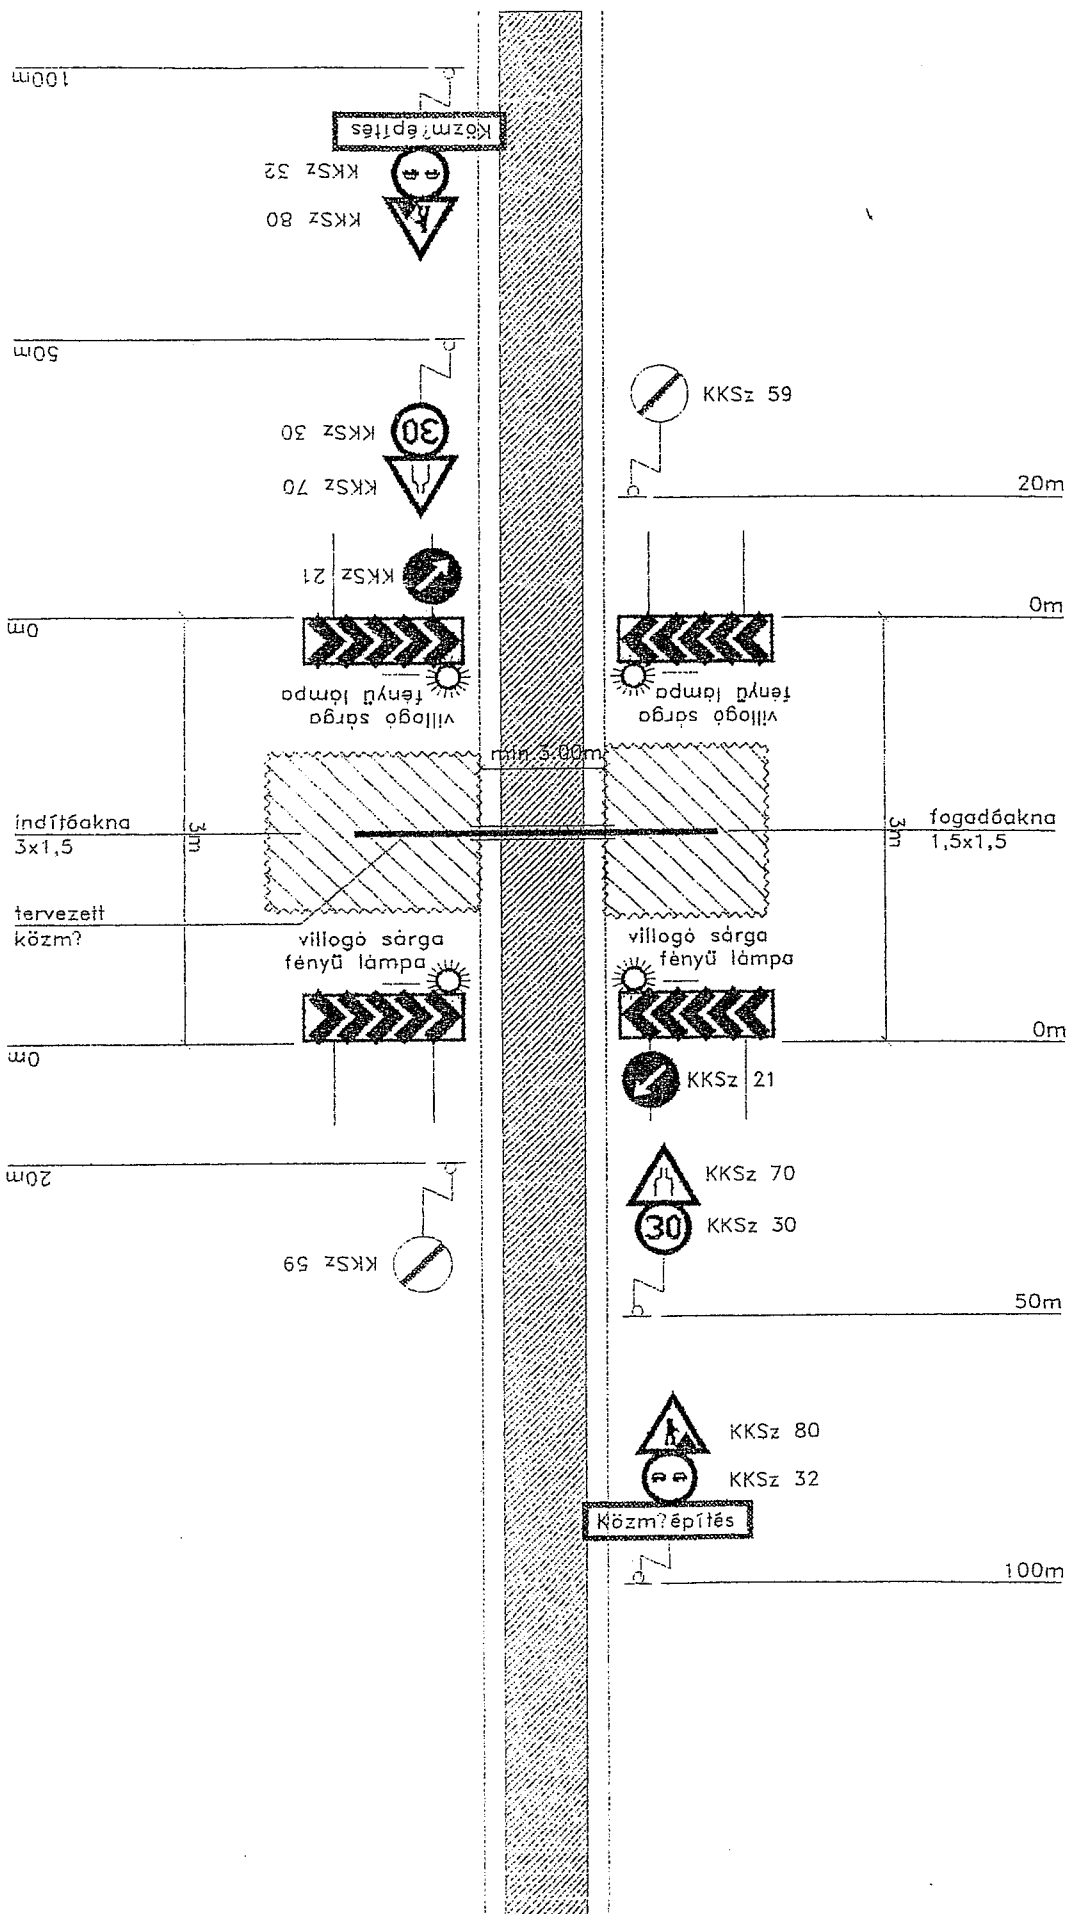

NAGYTÁBLÁS LBR 1,95 DÚCOLAT M=1:25

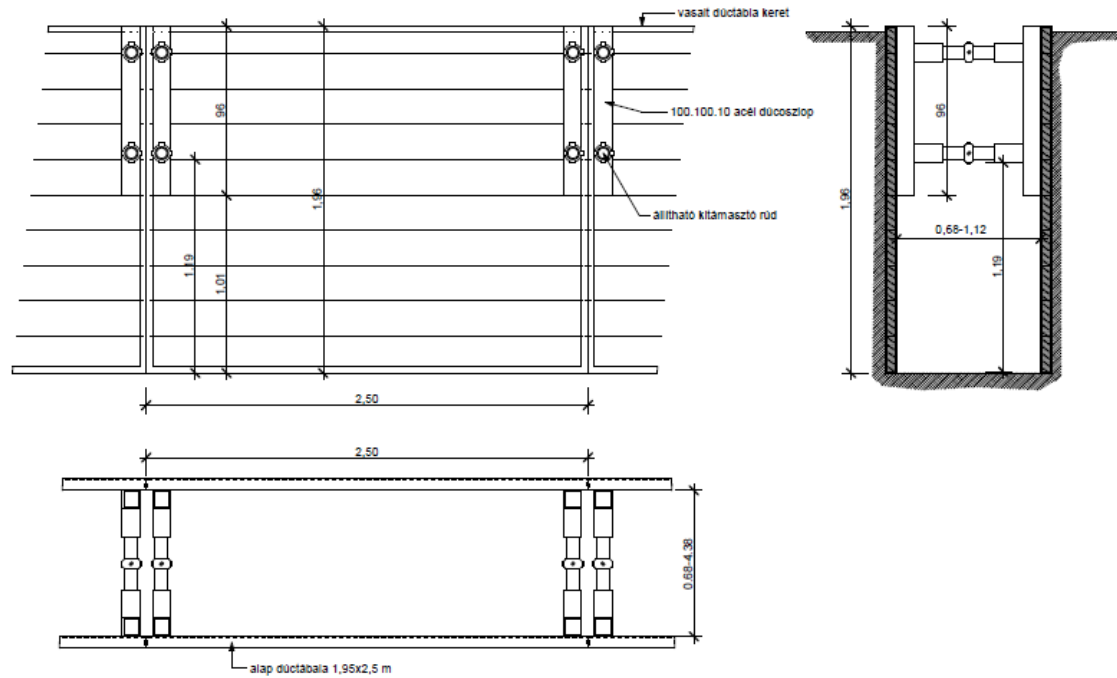

MINTA ÁROKSZELVÉNY M=1:25

